



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020

№ 55

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод высокого давления от с. Лобановка до с. Ликинье», назначение: транспортировка газа, протяженность 1882 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, деревня Лобановка – с. Ликинье, кадастровый номер 13:07:0000000:115, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 7362 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Правительства  
Республики Мордовия



В. Сушков

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 3 февраля 2020 г. № 55

**Графическое описание**  
местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети  
«Газопровод высокого давления от с. Лобановка до с. Ликинье»,  
расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район,  
деревня Лобановка – с. Ликинье

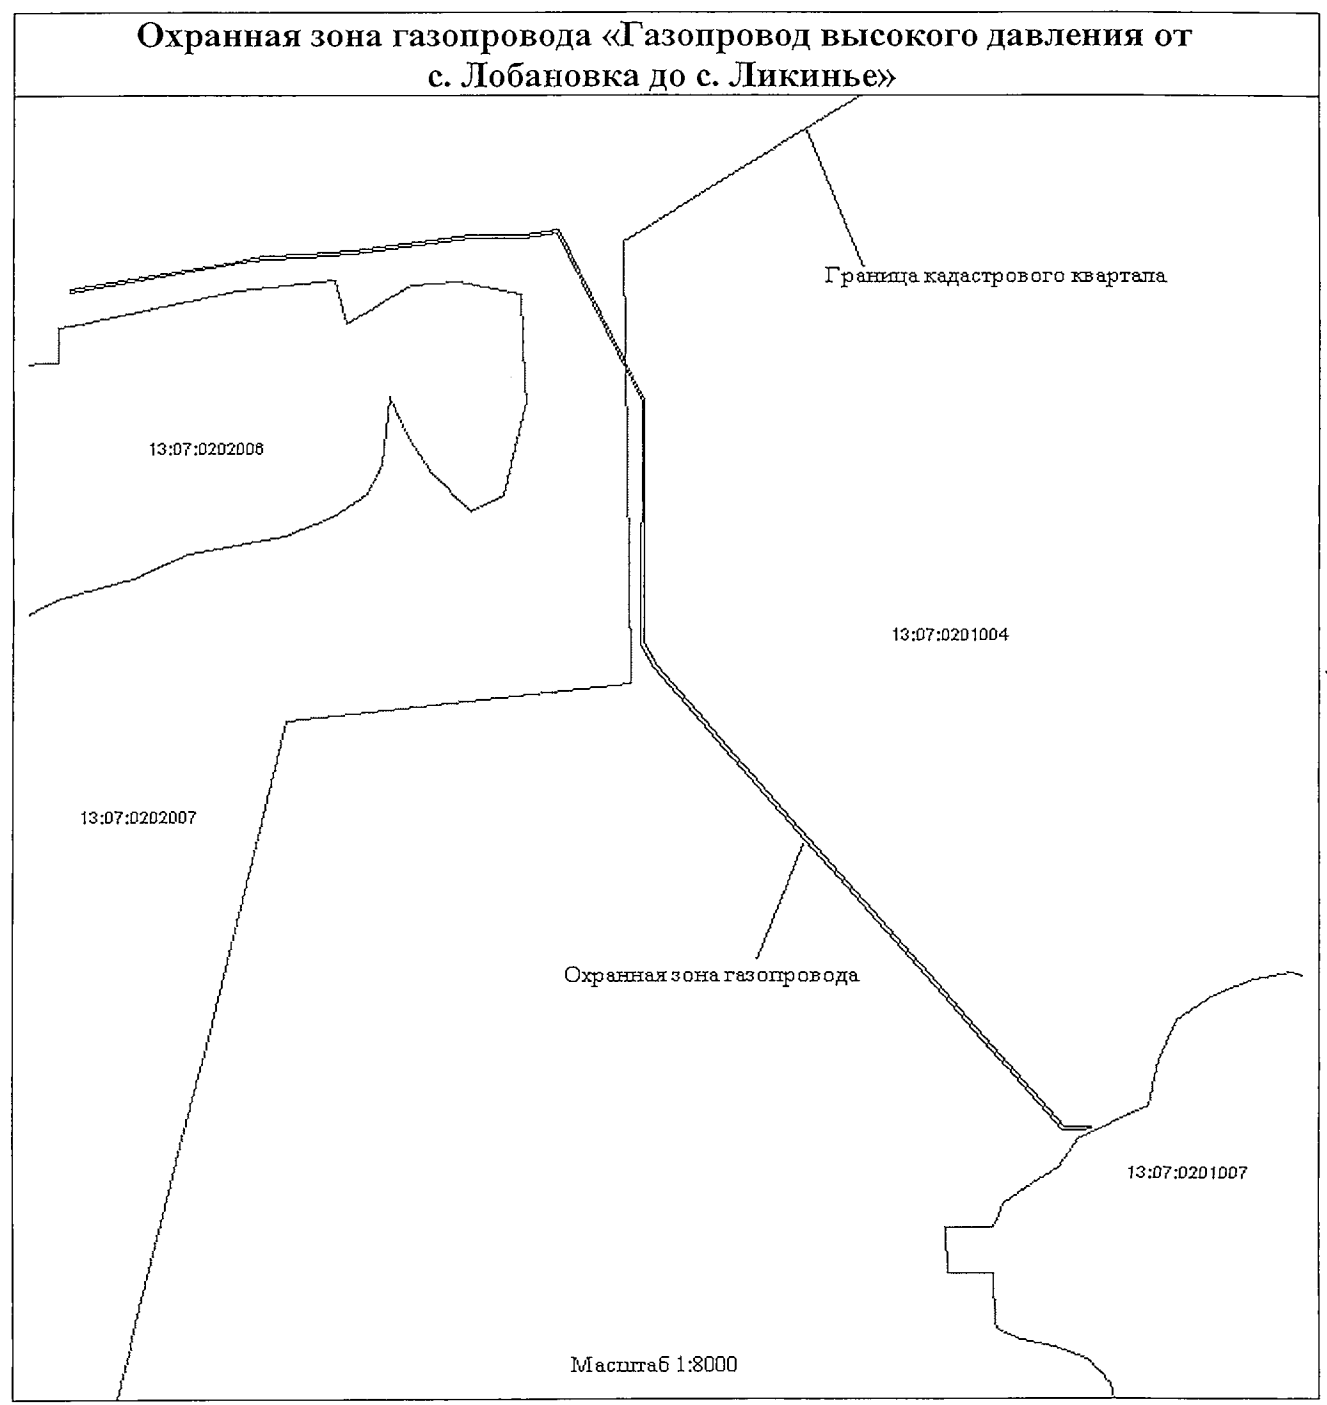

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод высокого давления от с. Лобановка до с. Ликинье», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, деревня Лобановка – с. Ликинье:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод высокого давления от с. Лобановка до с. Ликинье», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, деревня Лобановка – с. Ликинье:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	441166.52	1195631.30	19	440153.20	1196757.89
2	441166.96	1195641.60	20	440152.75	1196750.79
3	441200.43	1195817.41	21	440152.99	1196727.67
4	441204.03	1195831.90	22	440709.55	1196279.83
5	441206.04	1195849.92	23	440738.62	1196263.98
6	441207.98	1195889.62	24	441028.53	1196265.67
7	441212.84	1195943.02	25	441234.08	1196171.45
8	441231.10	1196076.77	26	441228.04	1196134.70
9	441232.04	1196134.34	27	441227.10	1196077.07
10	441238.52	1196173.81	28	441208.86	1195943.48
11	441029.39	1196269.67	29	441203.98	1195889.90
12	440739.62	1196267.98	30	441202.06	1195850.24
13	440711.77	1196283.17	31	441200.09	1195832.60
14	440156.97	1196729.61	32	441196.53	1195818.27
15	440156.75	1196750.69	33	441162.98	1195642.10
16	440157.20	1196757.72	34	441162.56	1195630.76
17	440157.22	1196758.71	1	441166.52	1195631.30
18	440153.22	1196758.79			