



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020

№ 58

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод – ввод к блочной модульной котельной по адресу: РМ, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Садовая, ориентир д. 16», назначение: 7.7 Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 35 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, кадастровый номер 13:07:0104002:2840, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 531 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Правительства
Республики Мордовия



В. Сушков

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 3 февраля 2020 г. № 58

Графическое описание
местоположения границ охранной зоны газораспределительной
сети «Газопровод-ввод к блочной модульной котельной
по адресу: РМ, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Садовая,
ориентир д. 16», расположенной по адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, с. Ельники

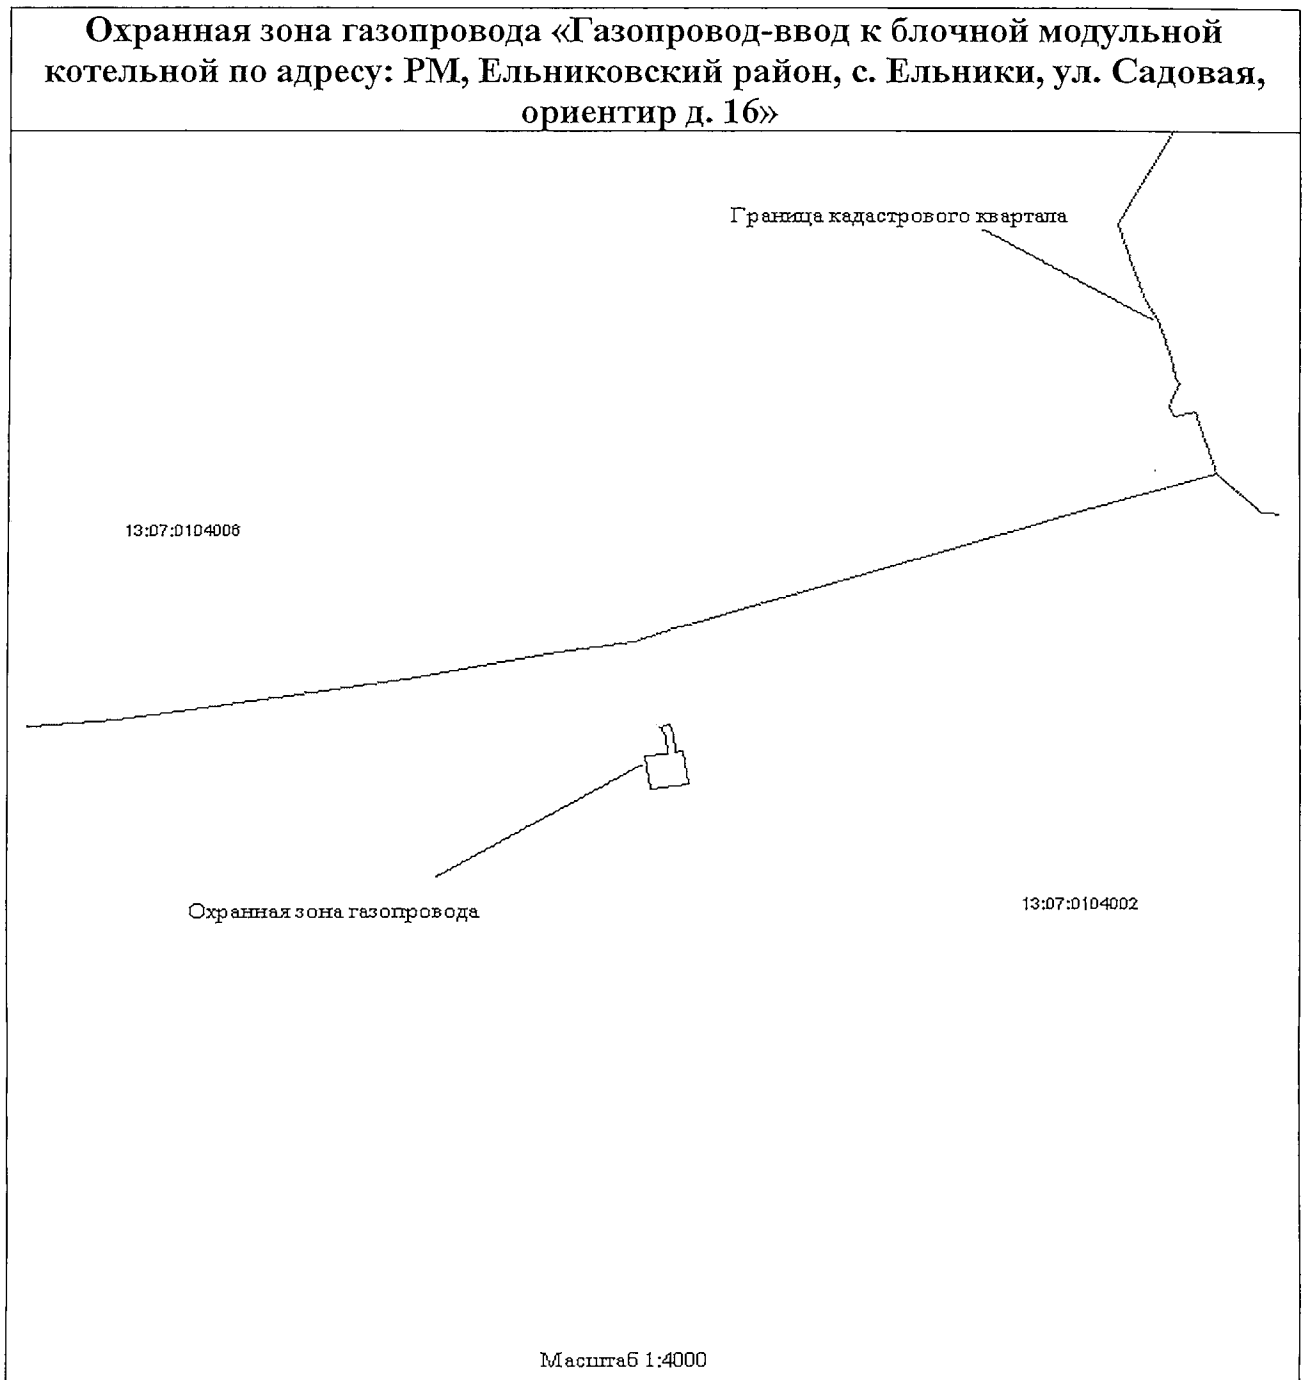

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод-ввод к блочной модульной котельной по адресу: РМ, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Садовая, ориентир д.16», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод-ввод к блочной модульной котельной по адресу: РМ, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Садовая, ориентир д.16», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	440625.61	1206256.42			
2	440627.60	1206261.00			
3	440620.93	1206263.90			
4	440609.55	1206264.86			
5	440610.06	1206268.70			
6	440589.46	1206271.56			
7	440586.56	1206250.55			
8	440607.16	1206247.70			
9	440608.87	1206259.88			
10	440619.70	1206258.98			
1	440625.61	1206256.42			