



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020

№ 311

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «внутрипоселковый газопровод высокого давления», назначение: энергетики и электропередачи, протяженность 412 м, адрес объекта: Республика Мордовия, р-н Ковылкинский, п. Первомайский (Краснопресненское с/п), кадастровый номер 13:12:0211002:425, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 2522 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Правительства
Республики Мордовия



В. Сушков

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 29 мая 2020 № 311

Графическое описание
местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети
«внутрипоселковый газопровод высокого давления», расположенной на
территории п. Первомайский (Краснопресненское с/п) Ковылкинского района
Республики Мордовия:

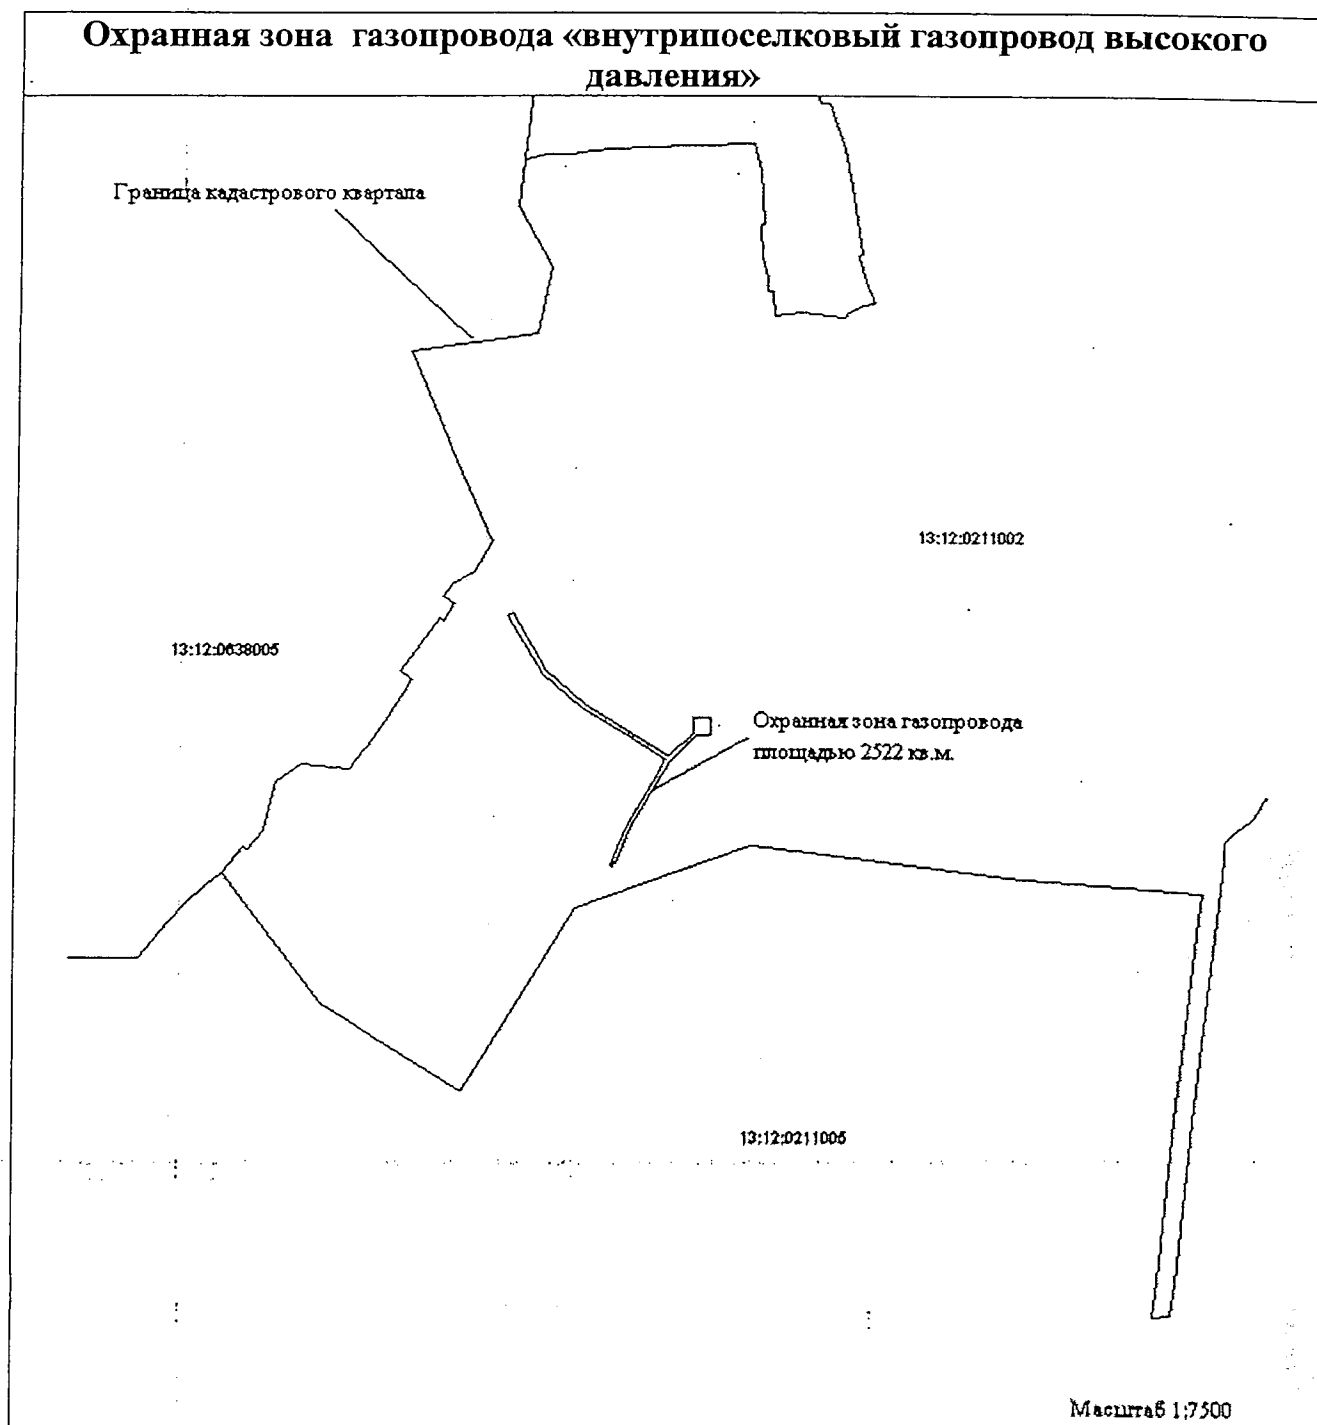

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «внутрипоселковый газопровод высокого давления», расположенной на территории п. Первомайский (Краснопресненское с/п) Ковылкинского района Республики Мордовия:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «внутрипоселковый газопровод высокого давления», расположенной на территории п. Первомайский (Краснопресненское с/п) Ковылкинского района Республики Мордовия:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	384763.26	1216746.48	19	384524.59	1216879.99
2	384765.84	1216750.76	20	384573.71	1216909.81
3	384700.82	1216789.99	21	384598.94	1216924.42
4	384663.73	1216832.07	22	384624.97	1216884.42
5	384629.19	1216887.12	23	384659.71	1216829.07
6	384602.84	1216927.60	24	384697.57	1216786.11
7	384629.73	1216955.72	1	384763.26	1216746.48
8	384647.95	1216955.72			
9	384647.95	1216975.92			
10	384627.50	1216975.92			
11	384627.51	1216960.61			
12	384597.70	1216929.48			
13	384571.16	1216914.11			
14	384522.32	1216884.46			
15	384482.63	1216867.94			
16	384483.13	1216866.72			
17	384479.55	1216864.96			
18	384481.06	1216861.87			