



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020

№ 560

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод н.д. подземный к детскому саду на 250 мест г. Ковылкино ул. Королева, д. 2 В», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 330 м, адрес объекта: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Королева, кадастровый номер 13:24:0110088:1704, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1624 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


**Председатель Правительства
Республики Мордовия**

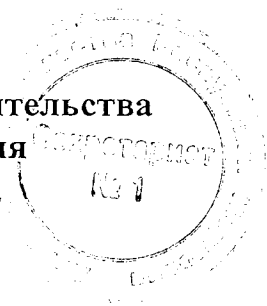

В. Сушков

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 29 сентября 2020 № 560

Графическое описание
местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод-ввод н.д. подземный к детскому саду на 250 мест г. Ковылкино
ул. Королева, д. 2 В», расположенной по адресу: Республика Мордовия,
г. Ковылкино, ул. Королева

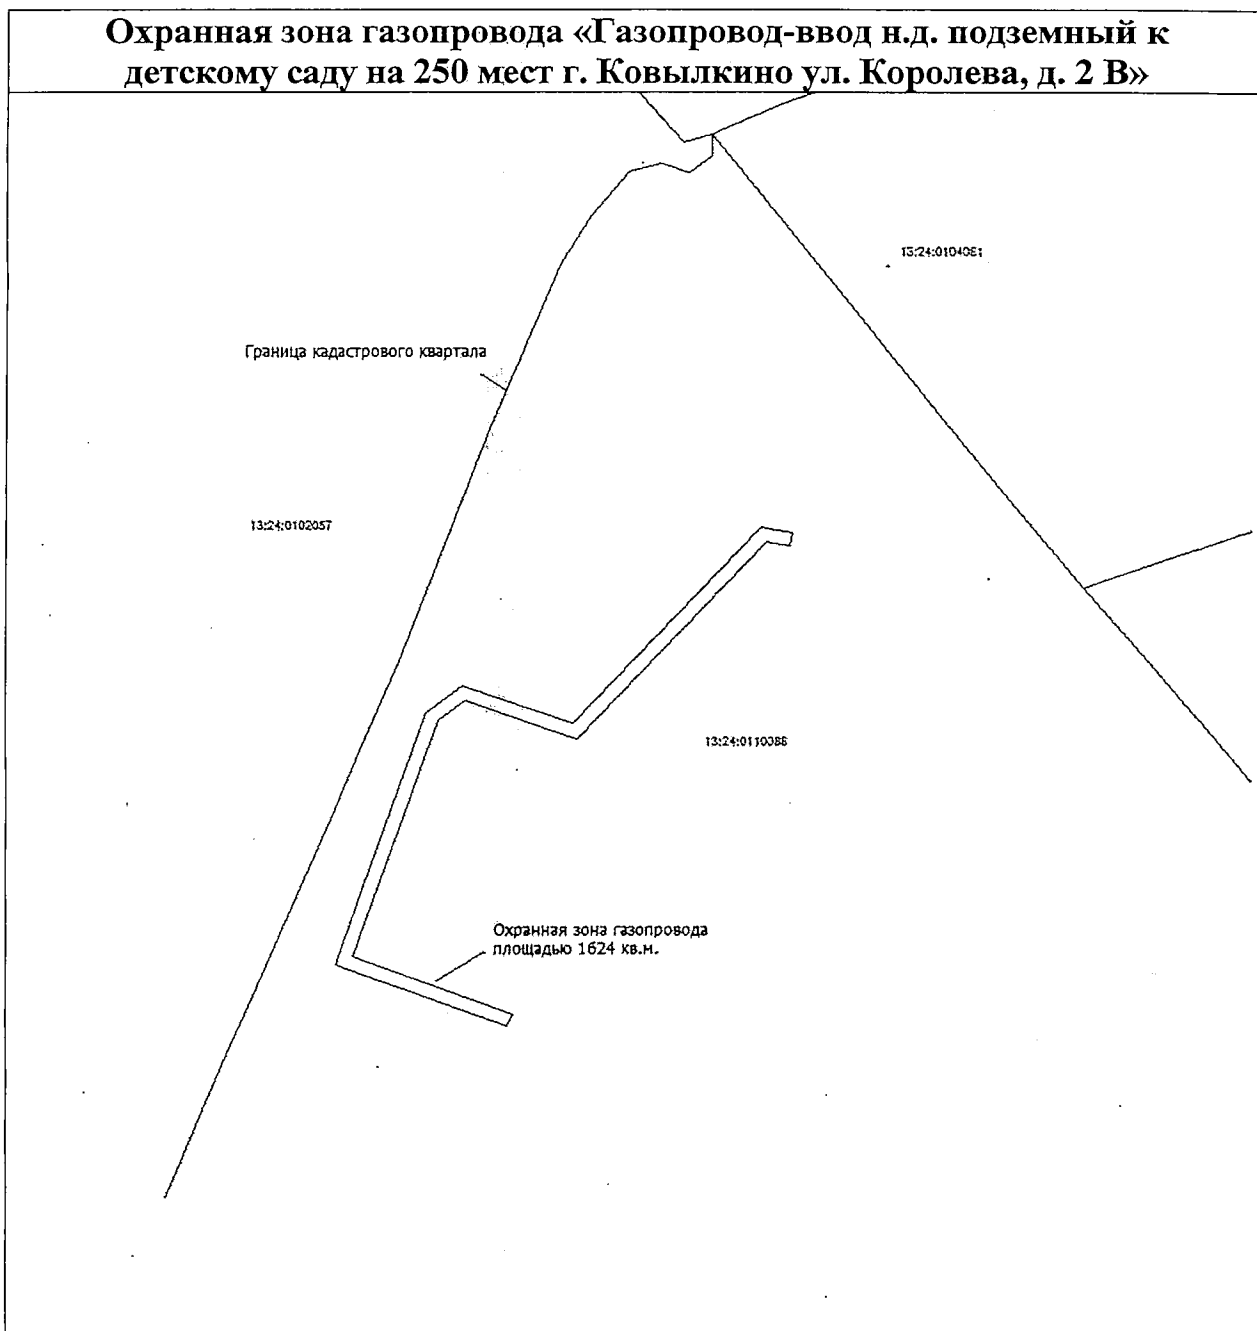

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод-ввод н.д. подземный к детскому саду на 250 мест г. Ковылкино ул. Королева, д. 2 В», расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Королева:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод-ввод н.д. подземный к детскому саду на 250 мест г. Ковылкино ул. Королева, д. 2 В», расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Королева:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	374909,12	1208639,71			
2	374904,19	1208638,89			
3	374905,62	1208630,33			
4	374833,14	1208562,17			
5	374847,30	1208521,93			
6	374839,89	1208512,10			
7	374753,78	1208481,35			
8	374732,72	1208539,25			
9	374728,02	1208537,54			
10	374750,78	1208474,97			
11	374842,99	1208507,90			
12	374852,90	1208521,06			
13	374838,94	1208560,76			
14	374910,99	1208628,51			
1	374909,12	1208639,71			