



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020

№ 623

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод – ввод среднего давления к многоквартирному жилому дому по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д. 94», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 481 м, адрес объекта: Республика Мордовия, г. Рузаевка, кадастровый номер 13:00:0000000:11972, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 2330 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Правительства
Республики Мордовия



В. Сушков

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 17 ноября 2020 г. № 623

Графическое описание
местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод - ввод среднего давления к многоквартирному жилому дому по
адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д. 94», расположенной по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка

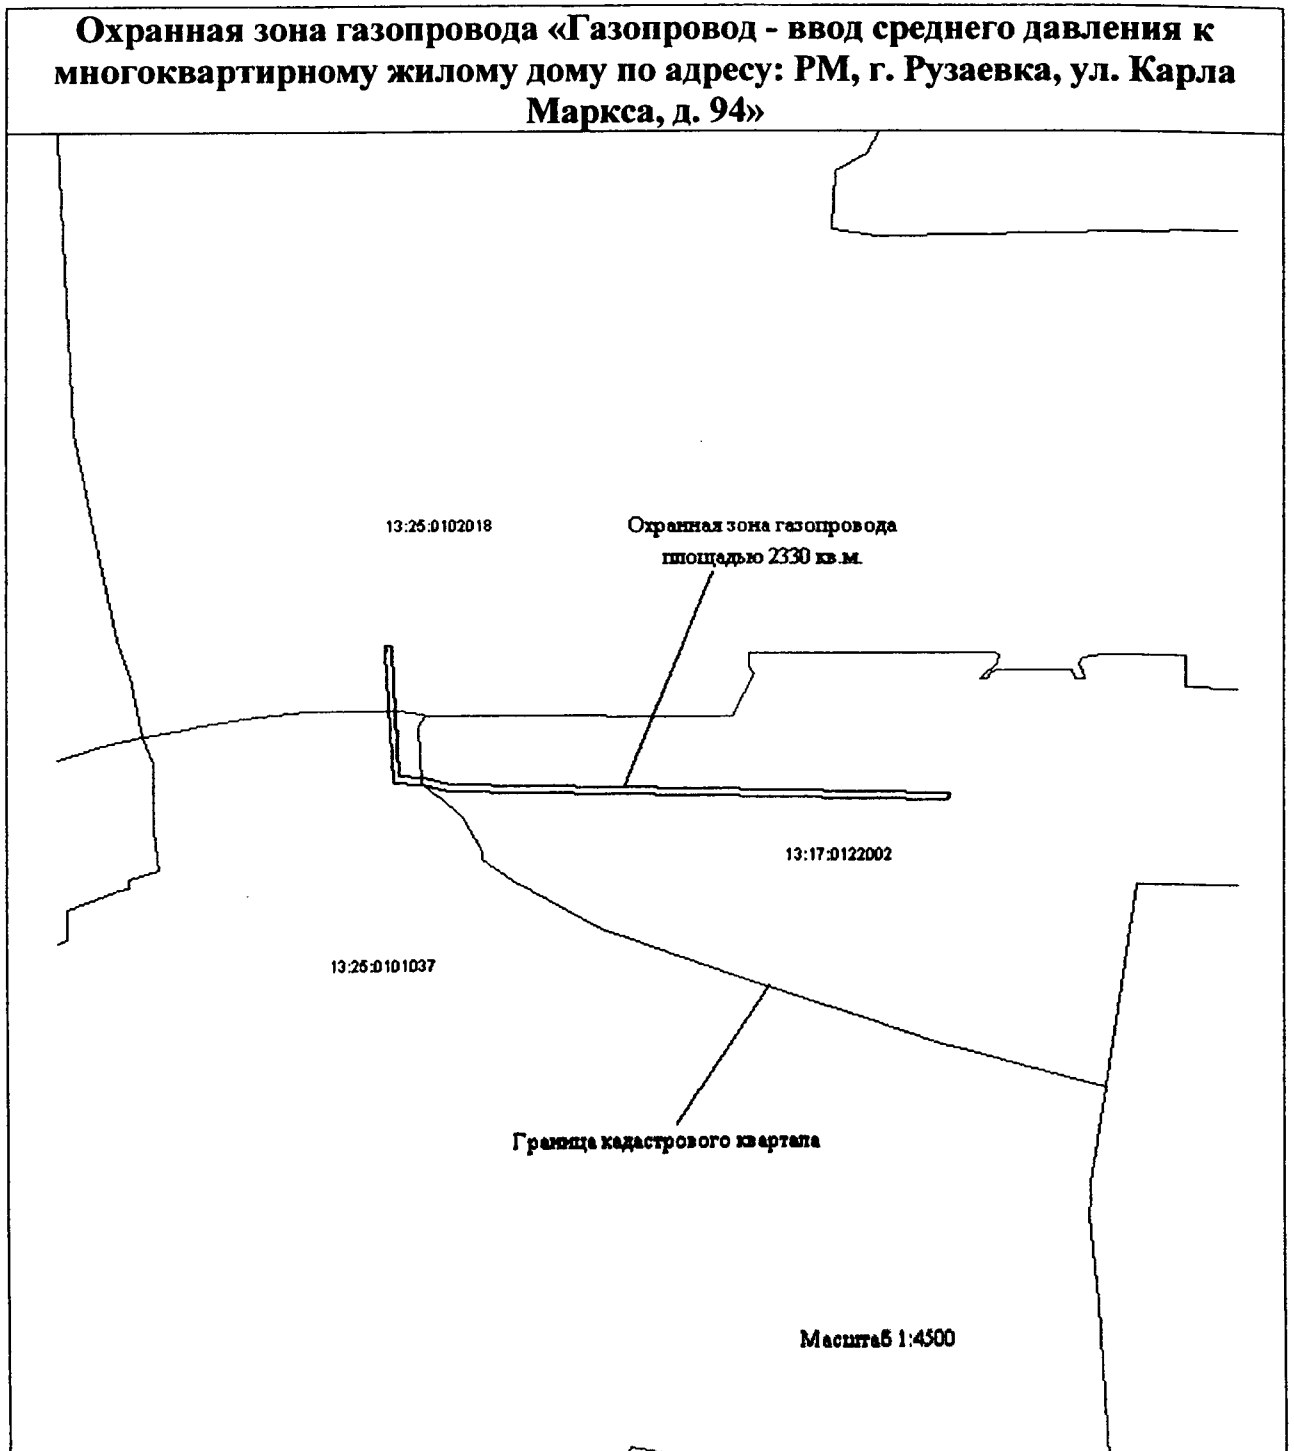

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод - ввод среднего давления к многоквартирному жилому дому по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д. 94», расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод - ввод среднего давления к многоквартирному жилому дому по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, д. 94», расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	379519,14	1277731,08			
2	379519,60	1277735,06			
3	379516,09	1277735,46			
4	379431,31	1277740,86			
5	379430,31	1277755,43			
6	379425,33	1277774,30			
7	379418,49	1278113,24			
8	379418,59	1278114,35			
9	379414,61	1278114,71			
10	379414,50	1278113,49			
11	379413,49	1278113,41			
12	379420,35	1277773,60			
13	379425,36	1277754,61			
14	379426,62	1277736,15			
15	379515,77	1277730,47			
16	379515,81	1277731,46			
1	379519,14	1277731,08			