



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.03.2022

№ 264

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод – ввод н/д к жилому дому по адресу: РМ, Кочкуровский район, с. Мурань, ул. Центральная, д. № 13», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 199 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Мурань, ул. Центральная, кадастровый номер 13:13:0307001:1084, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 802 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Мордовия



**В. СИДОРОВ**

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 24 марта 2022 г. № 264

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

*Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона  
газораспределительной сети «Газопровод - ввод н/д к жилому дому по адресу:  
РМ, Кочкуровский район, с. Мурань, ул. Центральная, д. № 13»*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**Раздел 1**

| Сведения об объекте |   |   |
|---------------------|---|---|
| №<br>п/п            | Характеристики объекта  | Описание характеристик                          |
| 1                   | 2   | 3   |
| 1                   | Местоположение объекта  | Республика Мордовия, Кочкуровский р-н, Мурань с |
| 2                   | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP) | 802 м <sup>2</sup> ± 10 м <sup>2</sup>          |

## ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

*Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона газораспределительной сети  
"Газопровод-ввод н/д к жилому дому по адресу: РМ, Кочкуровский район, с. Мурань, ул. Центральная, д.№13"*  
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

## Раздел 1

## Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта      | Описание характеристик  |
|-------|-----------------------------|---|
| 1     | 2                           | 3   |
| 3     | Иные характеристики объекта | <p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей":</p> <p>"14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p> <p>Наименование охраняемого объекта: Газопровод-ввод н/д к жилому дому по адресу: РМ, Кочкуровский район, с. Мурань, ул. Центральная, д.№13</p> |

## Раздел 2


| Сведения о местоположении границ объекта                        |               |              |   |  |  |
|---|---------------|--------------|---|--|--|
| 1. Система координат СК-13                                      |               |              |   |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта                 |               |              |   |  |  |
| Обозначение<br>характерных<br>точек<br>границ                   | Координаты, м |              | Метод определения<br>координат характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (M <sub>t</sub> ), м | Описание<br>обозначения точки<br>на местности (при<br>наличии) |
|   | X             | Y            |   |  |  |
| 1   | 2             | 3            | 4   | 5  | 6  |
| 1   | 375 905,78    | 1 315 149,38 | Аналитический метод                                 | 0,10   | —  |
| 2   | 375 894,00    | 1 315 151,96 |   | 0,10   |  |
| 3   | 375 954,09    | 1 315 302,66 |   | 0,10   |  |
| 4   | 375 955,83    | 1 315 301,86 |   | 0,10   |  |
| 5   | 375 969,48    | 1 315 294,63 |   | 0,10   |  |
| 6   | 375 971,35    | 1 315 298,16 |   | 0,10   |  |
| 7   | 375 957,61    | 1 315 305,44 |   | 0,10   |  |
| 8   | 375 951,95    | 1 315 308,08 |   | 0,10   |  |
| 9   | 375 888,54    | 1 315 149,06 |   | 0,10   |  |
| 10  | 375 904,93    | 1 315 145,47 |   | 0,10   |  |
| 1   | 375 905,78    | 1 315 149,38 |   | 0,10   |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |               |              |   |  |  |
| 1   | 2             | 3            | 4   | 5  | 6  |
| —   | —             | —            | —   | —  | —  |



| Прохождение границы |          | Описание прохождения границы              |
|---------------------|----------|---|
| от точки            | до точки |   |
| 1                   | 2        | 3   |
| 1                   | 1        | На расстоянии 2 метров от оси газопровода |

Раздел 4

План границ объекта

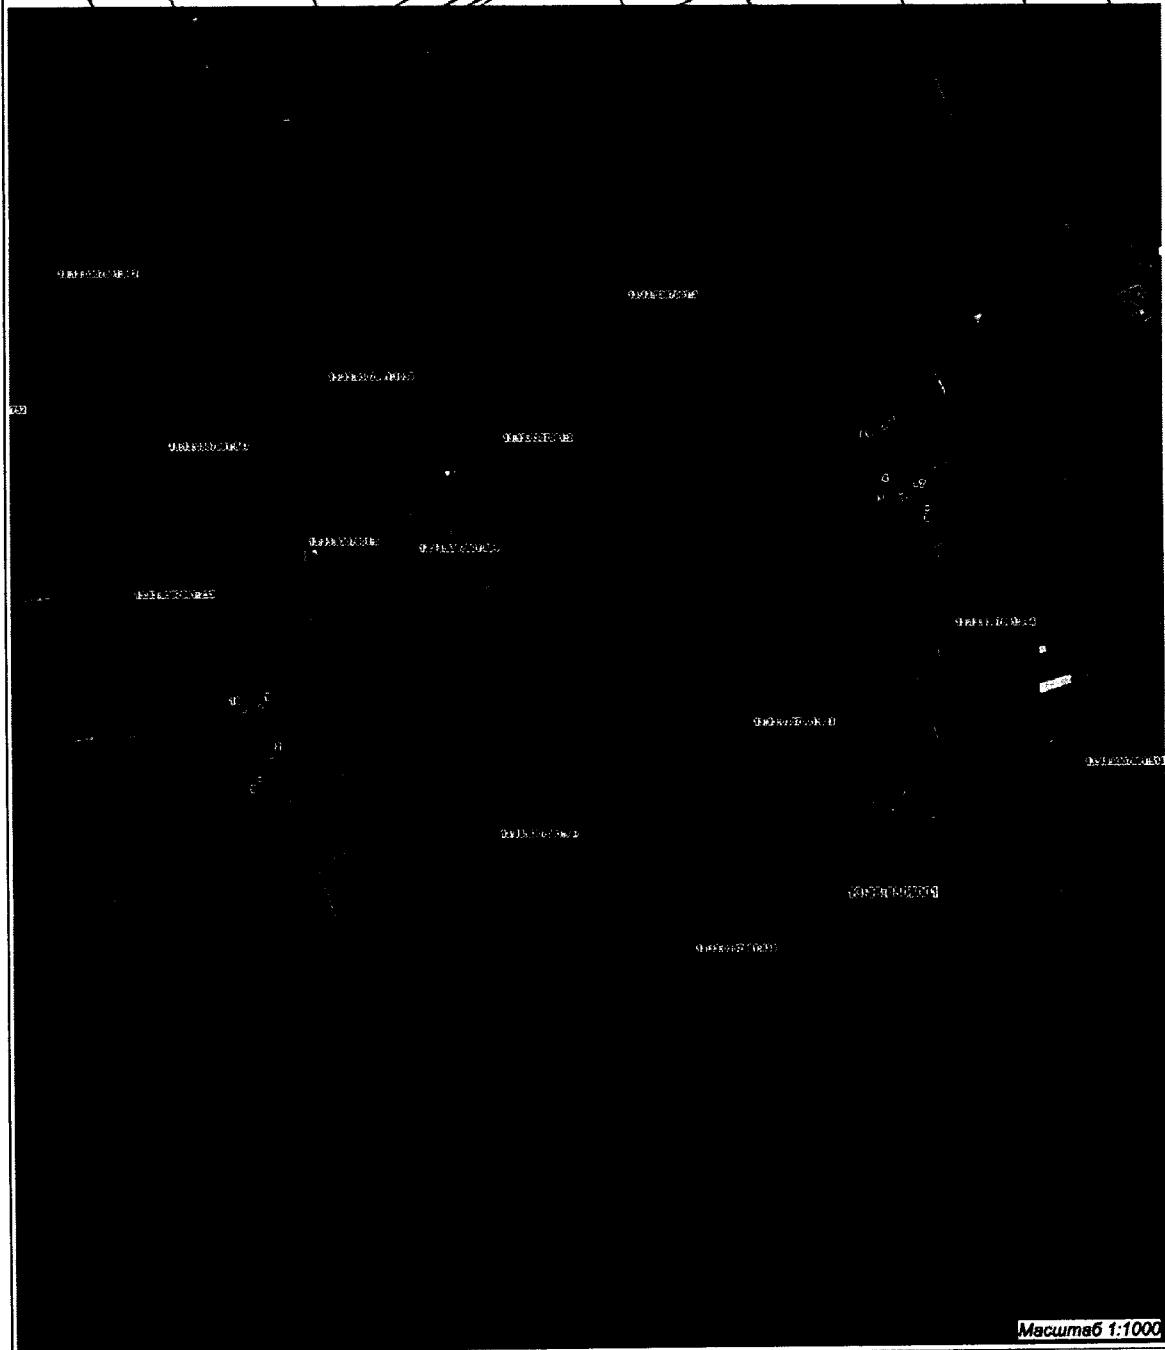

Используемые условные знаки и обозначения

|  |  |                   |                                      |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
|  | граница охранной зоны объекта                | 13:13:0303002     | номер кадастрового квартала          |
|  | граница участка                              | 13:13:0201001:783 | кадастровый номер земельного участка |
|  | граница кадастрового квартала                |                   |                                      |
|  | граница земельных участков по сведениям ЕГРН |                   |                                      |
|  | граница территории, используемой объектом    |                   |                                      |

Подпись: ответственный инженер, И.А. Казаков  
Дата: 28.08.2018  
Место для отписки: