



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2024 г. № 147-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов потерь питьевой воды
при ее транспортировке в централизованных системах холодного
водоснабжения, расположенных на территории Холмогорского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Нейтраль»,
на 2025 – 2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 70 пункта 8 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой воды при ее транспортировке в централизованных системах холодного водоснабжения, расположенных на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Нейтраль», на 2025 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

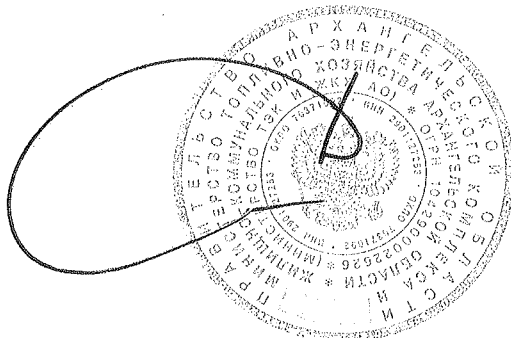

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 октября 2024 г. № 147-пн

НОРМАТИВЫ
потерь питьевой воды при ее транспортировке в централизованных
системах холодного водоснабжения, расположенных на территории
Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Нейтраль», на 2025 – 2029 годы

Расположение централизованных систем холодного водоснабжения	Вид холодного водоснабжения	Нормативы потерь питьевой воды (предельные уровни) в централизованных системах холодного водоснабжения, %				
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные на территории поселка Луковецкий Холмогорского муниципального округа Архангельской области	питьевая вода	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Централизованные системы холодного водоснабжения, расположенные на территории поселка Белогорский и железнодорожной станции Паленьга Холмогорского муниципального округа Архангельской области	питьевая вода	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63