




ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

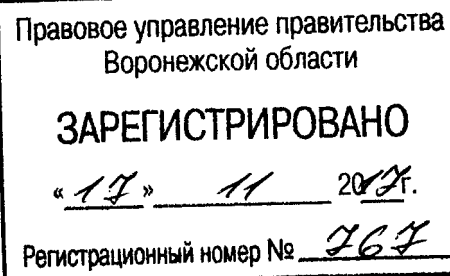

П Р И К А З

« 14 » 11 2017 г.

№ 259

Воронеж

**Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Воронежской области**

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», пунктом 3.1.1. Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Воронежской области, определенные расчетным методом, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

Г.В. Смирнова

Приложение  
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Воронежской области от 14.11. 2017 года № 259

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Воронежской области

<b>Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал на 1 куб.м.</b>			
<b>Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая), многоквартирные или жилые дома с изолированными стояками</b>		<b>Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая), многоквартирные или жилые дома с неизолированными стояками</b>	
<b>С наружной сетью горячего водоснабжения</b>	<b>Без наружной сети горячего водоснабжения</b>	<b>С наружной сетью горячего водоснабжения</b>	<b>Без наружной сети горячего водоснабжения</b>
<b>с полотенцесушителями:</b>		<b>с полотенцесушителями:</b>	
<b>0,0617</b>	<b>0,0592</b>	<b>0,0666</b>	<b>0,0642</b>
<b>без полотенцесушителей:</b>		<b>без полотенцесушителей:</b>	
<b>0,0568</b>	<b>0,0543</b>	<b>0,0617</b>	<b>0,0592</b>

Температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (в местах водоразбора) независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С (СанПиН 2.1.4.2496-09).