



МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 07.12.2016 № 3.10-4-П

г. Южно-Сахалинск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Невельские коммунальные сети»  
на 2017 год

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением МУП «Невельские коммунальные сети», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Невельские коммунальные сети» на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Невельские коммунальные сети» на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.10-27 (п)(5.0)

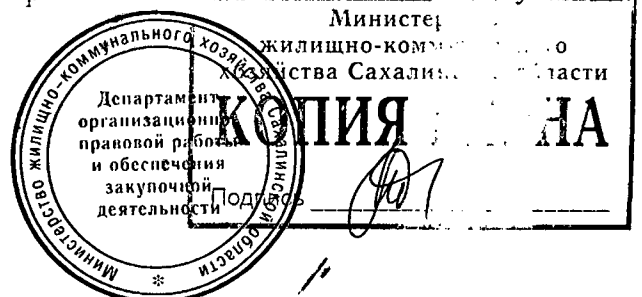


3. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Невельские коммунальные сети» на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>), на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.

6. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр

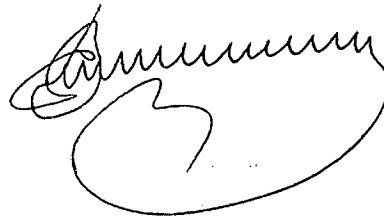

Д.В.Зайцев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  
от 07.12.2016 № 3.10-4-П

**НОРМАТИВЫ**

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Невельские коммунальные сети» на 2017 год

Предприятие: МУП «Невельские коммунальные сети»			ИНН 6505011534
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	Гкал в год	21615
		процент	23,05
2.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям	куб. м	9510



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 07.12.2016 № 3.10-4-17

**НОРМАТИВЫ**

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Невельские коммунальные сети» на 2017 год

Предприятие: МУП «Невельские коммунальные сети»			ИНН 6505011534
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия	кг.уд./Гкал	173,6
1.1.	в том числе, источниками на твердом топливе (уголь)	кг.у.т./Гкал	187,6
1.2.	в том числе, источниками на жидком топливе (мазут)	кг.у.т./Гкал	164,3



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  
**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Подпись \_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 07.12.2016 № 3.10-4-17

**НОРМАТИВЫ**

запасов топлива на источниках тепловой энергии  
МУП «Невельские коммунальные сети» на 2017 год

Предприятие: МУП «Невельские коммунальные сети» ИНН 6505011534				
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива	Срок действия норматива
1.	Общий нормативный запас топлива для котельных предприятия	т.н.т.	5407,7	1 год
1.1.	в том числе, уголь с калорийным эквивалентом 0,586	т.н.т.	4039,6	1 год
1.2.	в том числе, мазут с калорийным эквивалентом 1,397	т.н.т.	1368,1	1 год
2.	Нормативный эксплуатационный запас топлива для котельных предприятия	т.н.т.	4649,9	1 год
2.1.	в том числе, уголь с калорийным эквивалентом 0,586	т.н.т.	3477,8	1 год
2.2.	в том числе, мазут с калорийным эквивалентом 1,397	т.н.т.	1172,1	1 год
3.	Нормативный неснижаемый запас топлива для котельных предприятия	т.н.т.	757,9	3 года
3.1.	в том числе, уголь с калорийным эквивалентом 0,586	т.н.т.	561,9	3 года
3.2.	в том числе, мазут с калорийным эквивалентом 1,397	т.н.т.		

