



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 31.10.2017 № 3.10-ДП-17

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.


2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.10-31 (п)(3.0)


МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения»
на 2018 год
КОПИЯ
Подпись _____

3. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
6. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр

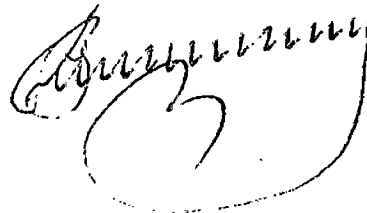

Д.В.Зайцев

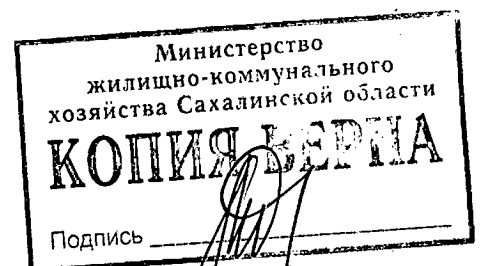

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской

области
от 3 : 11 2017 № 3.10-31-17

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год

Предприятие: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» ИНН 6508009910			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	Гкал в год	8644,6
		процент	8,43
2.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям	куб. м	13511,5

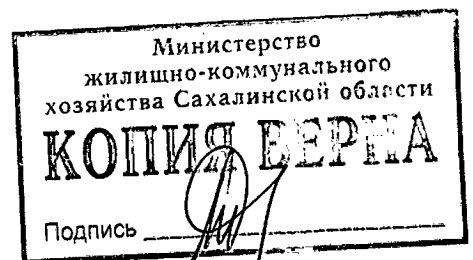

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области


от 31.09.2017

№ 3.10-20-П

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год

Предприятие: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» ИНН 6508009910		
Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия	кг.у.т./Гкал	193,73

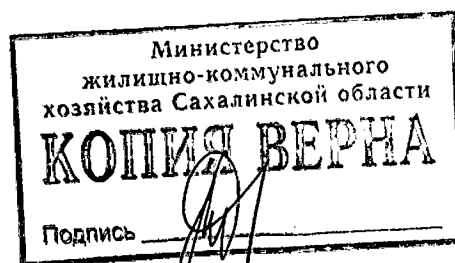

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 31.10.17 № 3.10-20-17

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год

Предприятие: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» ИНН 6508009910				
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива	Срок действия норматива
1.	Общий нормативный запас топлива для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,657)	т.н.т.	7486,1	1 год
1.1.	в том числе, неснижаемый нормативный запас топлива для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,657)	т.н.т.	162,3	3 года
1.2.	в том числе, нормативный эксплуатационный запас топлива для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,657)	т.н.т.	7323,8	1 год

