



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 06.12.2013 № 3.10 - 40 - П

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно - Сахалинска, сел Дальнее, Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районах Луговое, Ново- Александровск муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", при отсутствии приборов учета

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», подпунктом 3.3.20 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно - Сахалинска, сел Дальнее, Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районах Луговое, Ново- Александровск муниципального образования городской округ "Город Южно-

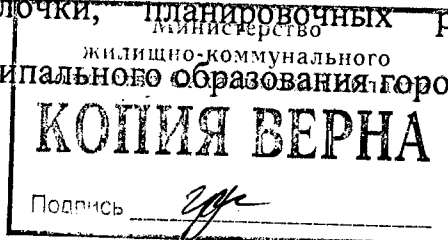


Сахалинск", при отсутствии приборов учета, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).


3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

4. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, указанные в пункте 1 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Исполняющий обязанности министра



А.А.Чекулаев

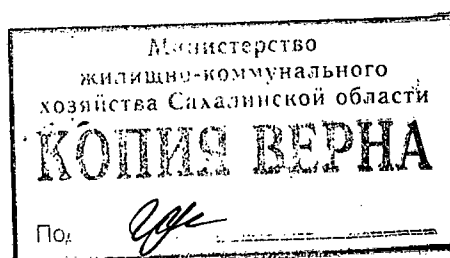

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства жилищно –
коммунального хозяйства Сахалинской
области

от 6.12.2019 № 3.10-40-П

НОРМАТИВЫ

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно - Сахалинска, сел Дальнее, Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районах Луговое, Ново – Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», при отсутствии приборов учета

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06368
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05859
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06878
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06368
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06114
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05604
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06623
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06114

Примечание:

1. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации АО «Сахалинская коммунальная компания».

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

3.10-44 (п)(6.0)