



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 09 ЯНВ 2020 № 3.10-3-17

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

В соответствии статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктом 3.3.20. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.12.2019 № 3.10-40-П «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно - Сахалинска, сел Дальнее, Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районах Луговое, Ново- Александровск муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", при отсутствии приборов учета» следующие изменения:
3.10-52 (п)(4.0)

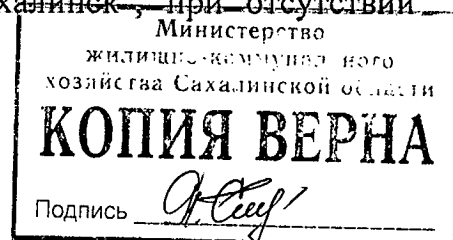

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно - Сахалинска, сел Дальнее, Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районах Луговое, Ново- Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»

1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Снизить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденные согласно приложению к приказу, до следующих размеров:

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557

2. Внести изменение в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.12.2019 № 3.10-40-

П «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на

жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись




подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно - Сахалинска, сел Дальнее, Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районах Луговое, Ново- Александровск муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", при отсутствии приборов учета» изложив наименование в следующей редакции:

«Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Южно - Сахалинска, сел Дальнее, Санаторное, Синегорск, Елочки, планировочных районах Луговое, Ново- Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».

3. Внести в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.12.2019 № 3.10-41-П «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», села Восток, поселка городского типа Вахрушев муниципального образования «Поронайский городской округ», города Северо-Курильска муниципального образования «Северо-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета» следующие изменения:

3.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики, села Вал муниципального образования «Городской округ Ногликский», села Восток, поселка городского типа Вахрушев муниципального образования

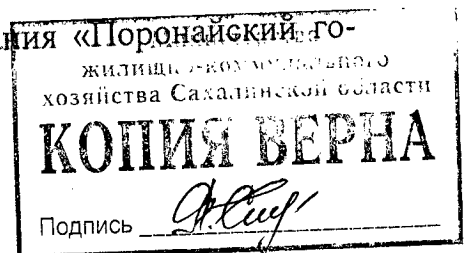

родской округ», города Северо-Курильска муниципального образования «Северо-Курильский городской округ».

3.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Снизить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденные согласно приложению №1 к приказу, до следующих размеров:


№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557

3.3. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Снизить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденные согласно приложению №2 к приказу, до следующих размеров:

село Восток

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			

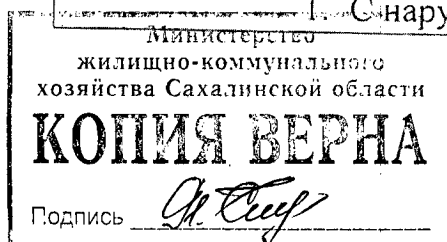


1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557

поселок городского типа Вахрушев

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557


3.4. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1. следующего содержания:

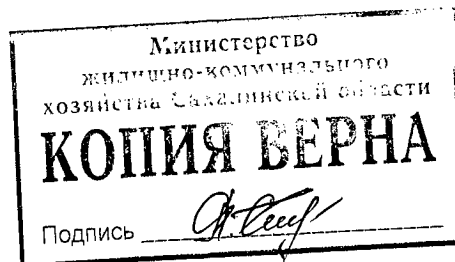

«3.1. Снизить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденные согласно приложению №3 к приказу, до следующих размеров:

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,0557
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,0557

4. Внести изменение в приложение №1 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.12.2019 № 3.10-41-П «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», села Восток, поселка городского типа Вахрушев муниципального образования «Поронайский городской округ», города Северо-Курильска муниципального образования «Северо-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета» изложив наименование в следующей редакции:

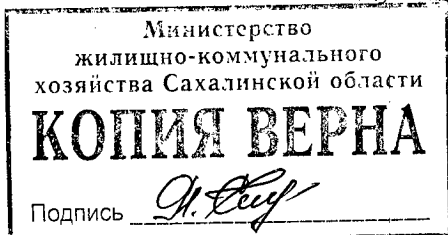

«Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики, села Вал муниципального образования «Городской округ Ногликский».

5. Внести изменение в приложение №2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.12.2019 № 3.10-41-П «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», села Восток, поселка городского типа Вахрушев муниципального образования «Поронайский городской округ», города Северо-Курильска муниципального образования «Северо-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета» изложив наименование в следующей редакции:

«Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Восток, поселка городского типа Вахрушев муниципального образования «Поронайский городской округ».

6. Внести изменение в приложение №3 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.12.2019 № 3.10-41-П «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», села Восток, поселка городского типа Вахрушев муниципального образования «Поронайский городской округ», города Северо-Курильска муниципального образования «Северо-

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись

Г. Суслов


Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета» изложив наименование в следующей редакции:

«Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах города Северо-Курильска муниципального образования «Северо - Курильский городской округ».

7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

8. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра



А.А. Чекулаев

