



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 31.01.2023 № 1-3.10-16/23

г. Южно-Сахалинск


Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Лагунное муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», села Горячие ключи муниципального образования «Курильский городской округ»

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», подпунктом 3.3.20 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Лагунное муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по

1-3.10-41/23(п) (2.0)

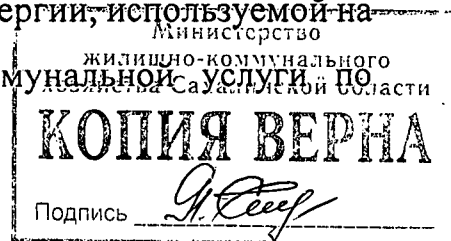

горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Горячие ключи муниципального образования Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.


3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

5. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, указанные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр


Н.Ю. Куприна

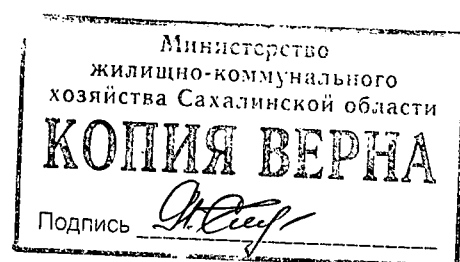

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства
Сахалинской области

от 8.01.2013 № 1-3.10-16/23

НОРМАТИВЫ

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Лагунное муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06302
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05798
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06806
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06302
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06050
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05546
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06554
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06050

Примечание:

1. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства

Сахалинской области

от 31.01.2013

№ 1-310-16/23

НОРМАТИВЫ

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах села Горячие ключи муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета

№ п/п	Система горячего водоснабжения	Единица измерения	Размер норматива
1. С наружной сетью горячего водоснабжения			
1.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06289
1.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05786
1.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06792
1.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06289
2. Без наружной сети горячего водоснабжения			
2.1.	с изолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06037
2.2.	с изолированными стояками и без полотенцесушителей	Гкал/куб. м	0,05534
2.3.	с неизолированными стояками и с полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06541
2.4.	с неизолированными стояками и без полотенцесушителями	Гкал/куб. м	0,06037

Примечание:

1. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.

Министерство

жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись



1-3.10-41/23(п)(2.0)