



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.09.2023 № 1-3.10-603/23


г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3 Порядка установления нормативов горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр, подпунктами 3.5.1(1) пункта 3.5. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.07.2023 г. № 1-3.10-402/23 «Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.» следующие изменения:

1-3.10-714/23(п) (7.0)

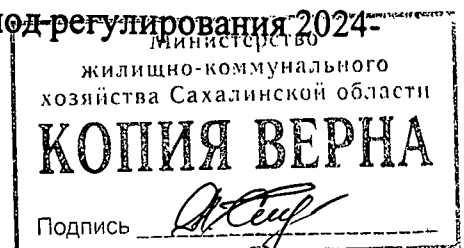

1.1. В наименовании слова «питьевой воды» заменить словами «питьевой, горячей воды»;

1.2. В пункте 1 слова «питьевой воды» заменить словами «питьевой, горячей воды»;

1.3. Внести изменение в приложение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.07.2023 г. № 1-3.10-405/23 «Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для акционерного общества «Сахалинская Коммунальная Компания» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.» следующие изменения:


2.1. В наименовании слова «питьевой воды» заменить словами «питьевой, горячей воды»;

2.2. В пункте 1 слова «питьевой воды» заменить словами «питьевой, горячей воды»;

2.3. Внести изменение в приложение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменение в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 20.06.2023 г. № 1-3.10-330/23 «Об установлении нормативов потерь питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа Сахалинской области, за исключением населенных пунктов с. Дачное, с. Соловьевка, с. Третья Падь, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг., изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Внести изменение в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.07.2023 г. № 1-3.10-403/23 «Об установлении нормативов потерь питьевой, горячей воды в

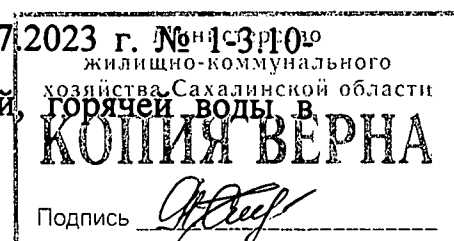


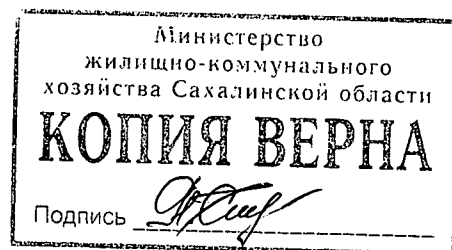
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<https://gkh.admsakhalin.ru>).

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

 Н.Ю. Куприна



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-603/23 от 29.09.2023

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
министерства жилищно - коммунального
хозяйства Сахалинской области
от 17.07.2023 № 1-3.10-402/23


НОРМАТИВЫ

потерь питьевой, горячей воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид норматива потерь воды	Ед. изм.	Норматив потерь питьевой воды				
			Период (год)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив потерь питьевой воды при ее транспортировке	%	29,35	29,28	29,22	29,16	29,10
2.	Норматив потерь горячей воды при ее транспортировке	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения).».

1-3.10-714/23(п)(3.0)

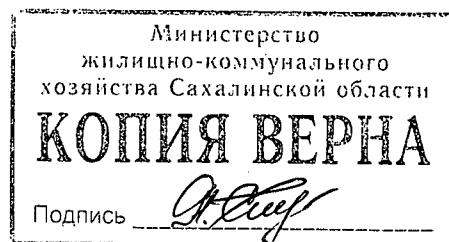

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-603/23 от 29.09.2023

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
министерства жилищно - коммунального
хозяйства Сахалинской области
от 17.07.2023 № 1-3.10-405/23


НОРМАТИВЫ

потерь питьевой, горячей воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для акционерного общества «Сахалинская Коммунальная Компания» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид норматива потерь воды	Ед. изм.	Норматив потерь питьевой воды				
			Период (год)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив потерь питьевой воды при ее транспортировке	%	43,57	42,81	42,06	41,33	40,61
2.	Норматив потерь горячей воды при ее транспортировке	%	26,50	26,00	25,51	25,03	24,57

Примечание: нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения).».

1-3.10-714/23(п)(3.0)

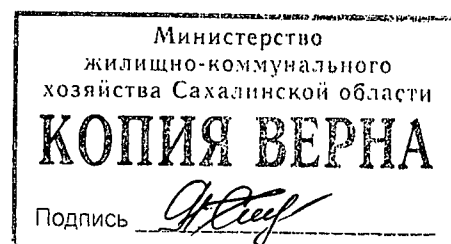

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-603/23 от 29.09.2023

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
министерства жилищно - коммунального
хозяйства Сахалинской области
от 20.06.2023 № 1-3.10-330/23


НОРМАТИВЫ

потерь питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа Сахалинской области, за исключением населенных пунктов с.Дачное, с.Соловьевка, с.Третья Падь, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид норматива потерь воды	Ед. изм.	Норматив потерь питьевой воды				
			Период (год)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив потерь питьевой воды при ее транспортировке	%	41,88	41,85	41,82	41,79	41,76
2.	Норматив потерь технической воды при ее транспортировке	%	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Примечание: нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения).».

1-3.10-714/23(п)(2.0)

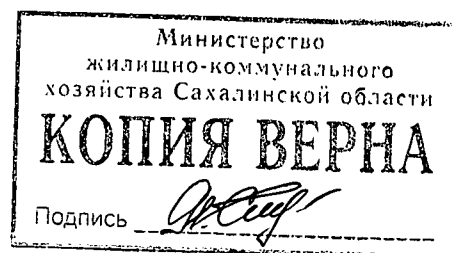

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-603/23 от 29.09.2023

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
министерства жилищно - коммунального
хозяйства Сахалинской области
от 17.07.2023 № 1-3.10-403/23

НОРМАТИВЫ

потерь питьевой, горячей воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.

№ п/п	Вид норматива потерь воды	Ед. изм.	Норматив потерь питьевой воды				
			Период (год)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив потерь питьевой воды при ее транспортировке	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Норматив потерь горячей воды при ее транспортировке	%	5,34	5,33	5,32	5,31	5,30

Примечание: нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения).».

1-3.10-714/23(п)(2.0)

