



МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

от 09 ОКТ 2019 № 3.10-33-П


г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении нормативов запасов топлива 01.10.2020 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2020 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлениями ресурсоснабжающих организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2020 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

3.10-37 (п)(2.0)

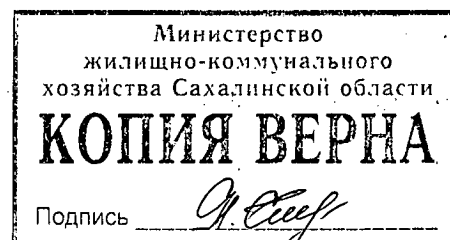


3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр

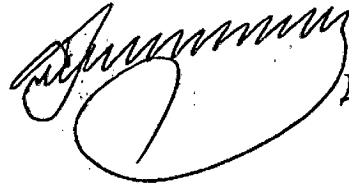

Д.В. Зайцев

Министерство  
жилищно-коммунального  
хозяйства Сахалинской области  
**КОПИЯ ВЕРНА**  
Подпись 

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  
 министерства жилищно - коммунального  
 хозяйства Сахалинской области  
 от 09 ОКТ 2019 № 3.10-33-17

### Нормативы запасов топлива на 01.10.2020 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2020 год

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тн	в том числе:	
		Неснижаемый запас, тн	Эксплуатационный запас, тн
<b>МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» (ИНН 6513000783)</b>			
<b>Котельная № 1 пгт. Ноглики</b>			
Дизельное зимнее (резервное)	30,335	30,335	
<b>Мини ТЭС с. Ныш</b>			
Дизельное зимнее (резервное)	8,88	8,88	
<b>Котельная №15 с. Вал</b>			
Дизельное зимнее (резервное)	3,1	3,1	

Примечание: в расчетах принята плотность дизельного топлива зимнего в размере 840 кг/м<sup>3</sup>.».

3.10-37 (п)(2.0)

Министерство  
 жилищно-коммунального  
 хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись