



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020

№ 58

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод высокого давления от с. Урусово до с. Жабино», назначение: сооружение, протяженность 4130 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ардатовский район, кадастровый номер 13:01:0000000:238, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 20694 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Правительства
Республики Мордовия

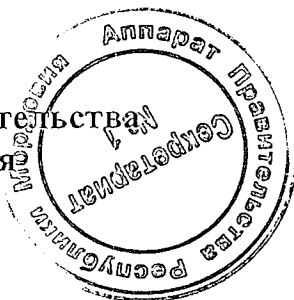

В. Сушков

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 3 февраля 20 20г. № 58

Графическое описание
местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод высокого давления от с. Урусово до с. Жабино», расположенной
по адресу: Республика Мордовия, Ардатовского района

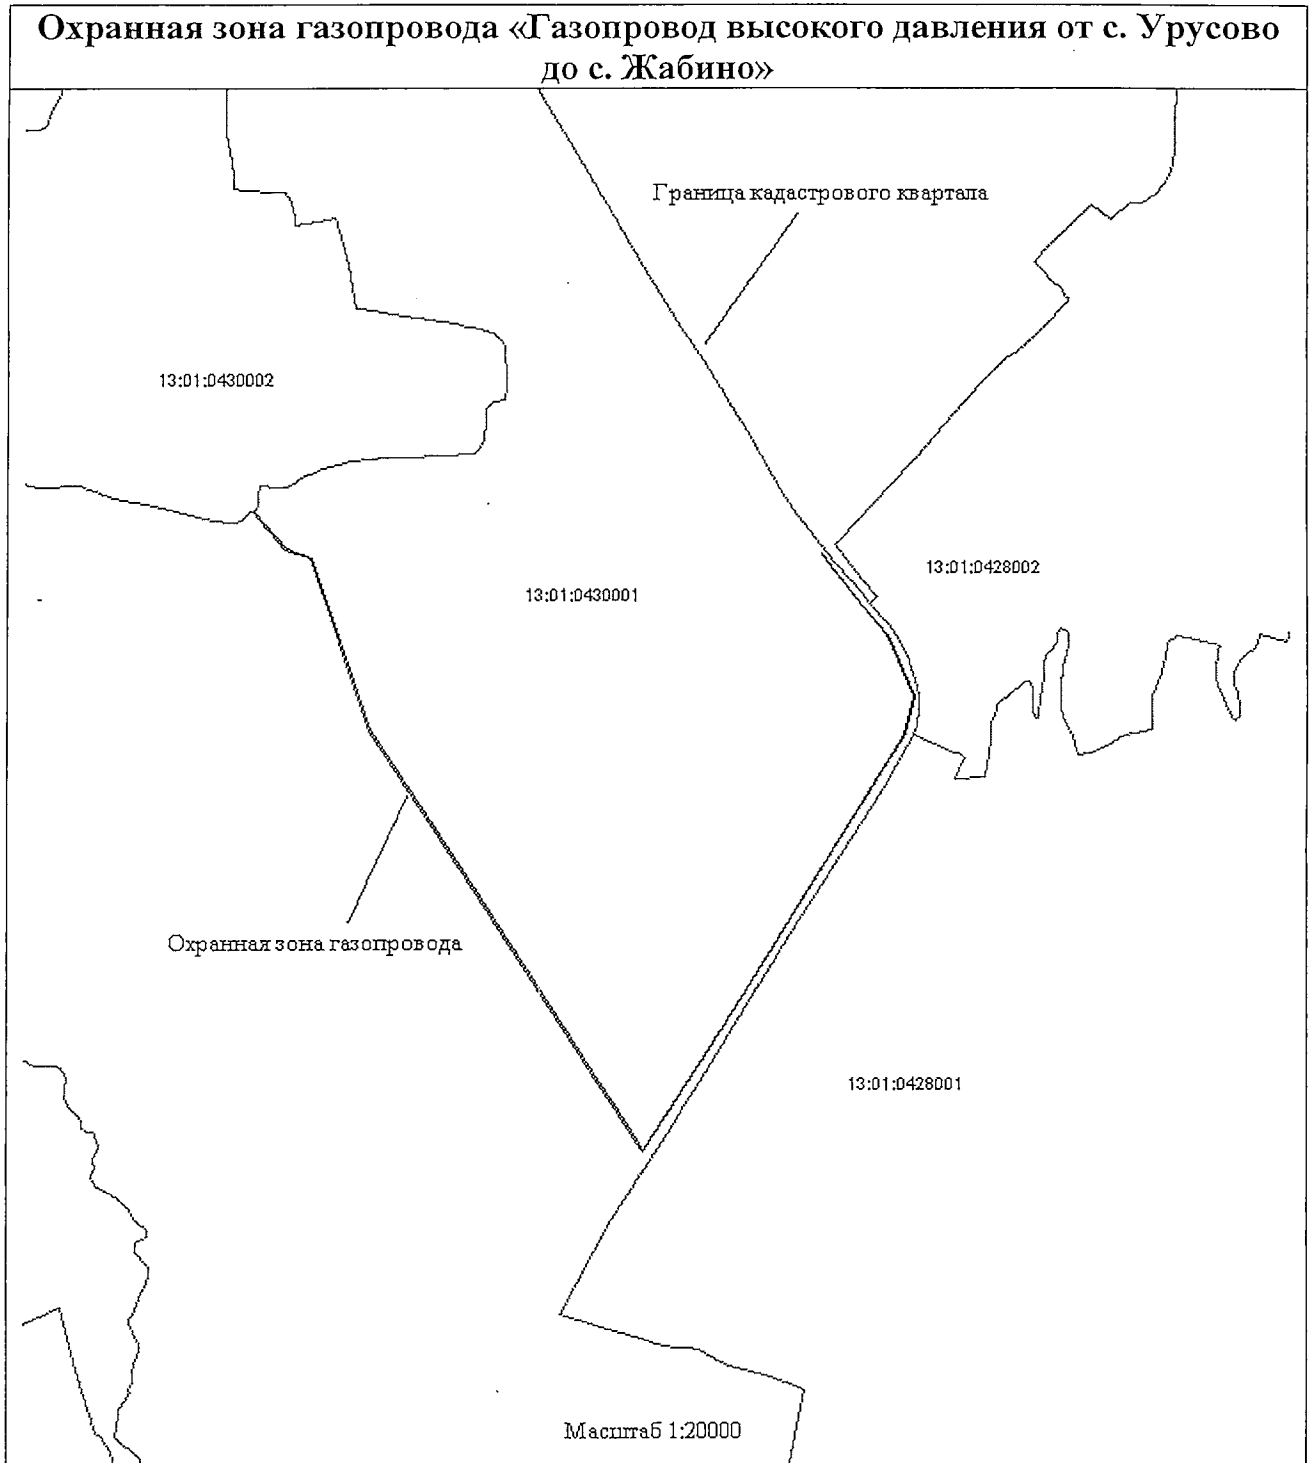

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод высокого давления от с. Урусово до с. Жабино», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ардатовского района:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод высокого давления от с. Урусово до с. Жабино», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ардатовского района:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	486828.90	1357058.51	19	486556.94	1358758.06
2	486832.10	1357062.36	20	486477.05	1358825.75
3	486724.42	1357151.97	21	486301.97	1358899.61
4	486699.51	1357223.15	22	486188.72	1358874.44
5	486204.69	1357384.70	23	485449.97	1358425.37
6	485030.70	1358132.40	24	485002.52	1358145.24
7	485030.11	1358131.59	25	485003.38	1358144.61
8	485029.40	1358132.19	26	485027.75	1358128.35
9	485030.00	1358132.99	27	486202.54	1357380.15
10	485012.61	1358144.49	28	486695.61	1357219.17
11	485011.75	1358145.12	29	486720.16	1357149.02
12	485452.60	1358421.12	1	486828.90	1357058.51
13	486190.61	1358869.74			
14	486301.50	1358894.38			
15	486474.40	1358821.44			
16	486553.79	1358754.17			
17	486704.47	1358637.97			
18	486707.52	1358641.93			