



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020

№ 474

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод - ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина, д. 1», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 68 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина, кадастровый номер 13:09:0117023:547, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 342 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия




В. Сушков

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 14 августа 2020 г. № 474

Графическое описание

местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод - ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ,
Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина, д. 1», расположенной по адресу:
Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина

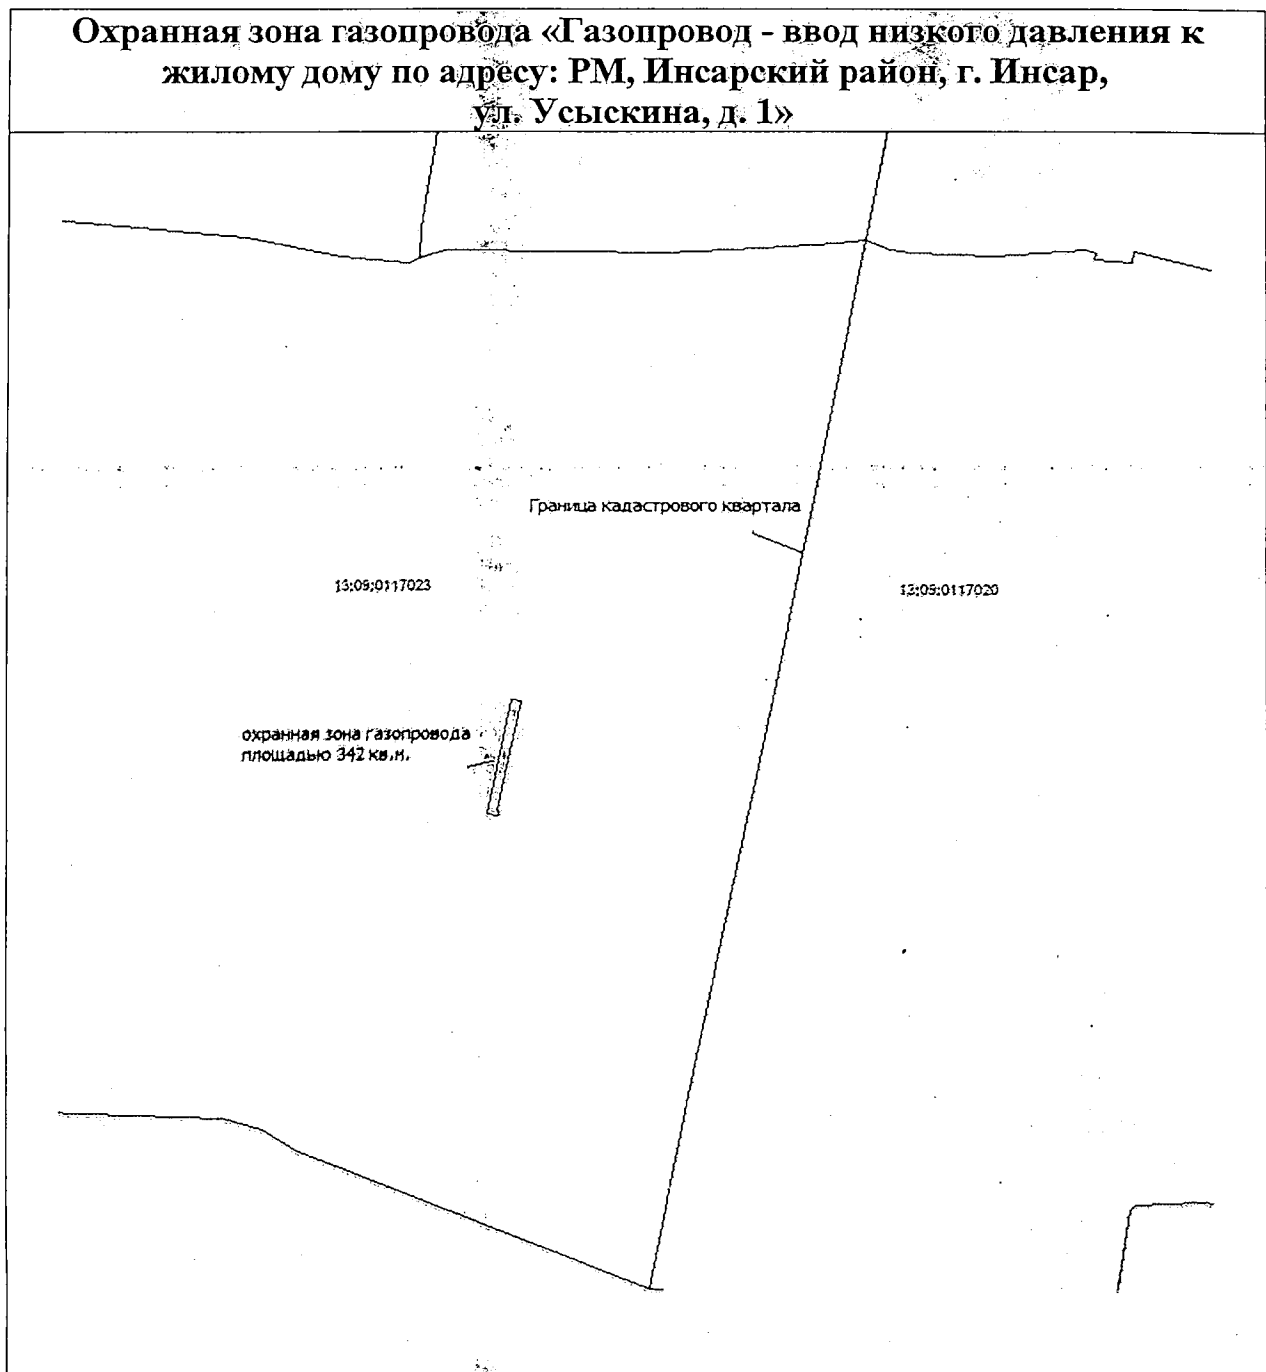

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод - ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина, д. 1», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод - ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина, д. 1», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Усыскина:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	356295,10	1237205,17			
2	356294,62	1237210,18			
3	356230,04	1237196,74			
4	356230,01	1237197,50			
5	356227,91	1237197,30			
6	356228,68	1237191,34			
1	356295,10	1237205,17			