



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021

№ 192

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод - ввод к АЗС по адресу: РМ, г. Краснослободск», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 100 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, г. Краснослободск, ул. Кирова, кадастровый номер 13:14:0101001:2553, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 400 кв.м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


И.о. Председателя Правительства
Республики Мордовия



В.Сидоров

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 30 апреля 2021 г. № 192

Графическое описание
местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод - ввод к АЗС по адресу: РМ, г. Краснослободск», расположенной
по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район,
г. Краснослободск, ул. Кирова

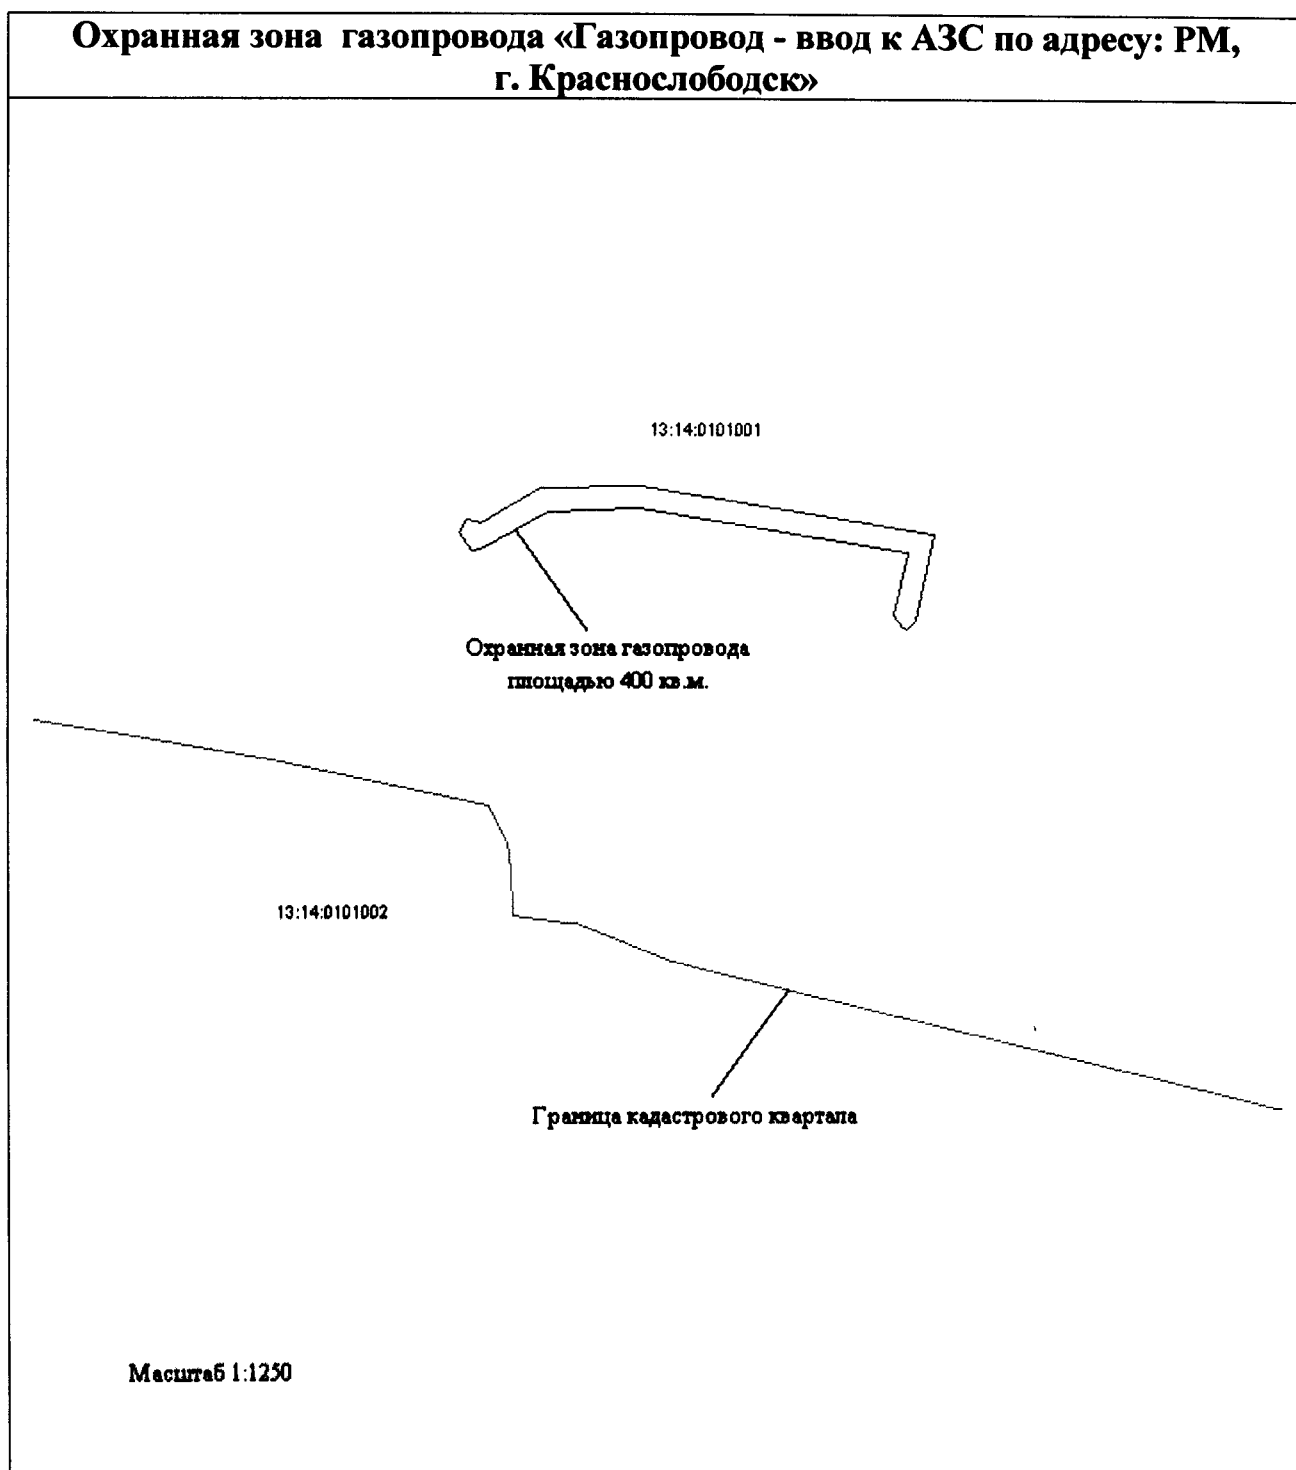

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод-ввод к АЗС по адресу: РМ, г. Краснослободск», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район, г. Краснослободск, ул. Кирова:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод-ввод к АЗС по адресу: РМ, г. Краснослободск», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район, г. Краснослободск, ул. Кирова:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	419721.69	1199168.74			
2	419724.23	1199169.89			
3	419723.33	1199172.72			
4	419729.62	1199183.33			
5	419730.03	1199201.23			
6	419721.37	1199254.10			
7	419706.00	1199250.74			
8	419704.35	1199248.93			
9	419704.48	1199248.35			
10	419706.86	1199246.84			
11	419718.11	1199249.30			
12	419726.03	1199200.95			
13	419725.64	1199184.47			
14	419718.75	1199172.82			
15	419718.57	1199171.19			
1	419721.69	1199168.74			