



ПРИКАЗ

15.05.2018 419 №


Шупашкар хули

ПРИКАЗ

15.05.2018 № 419

г. Чебоксары

Об утверждении Проекта организации зон санитарной охраны с обоснованием уменьшения зоны санитарной охраны I пояса на водозаборном участке скважины № 7 ООО «Комсервис» для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Комсомольское и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7

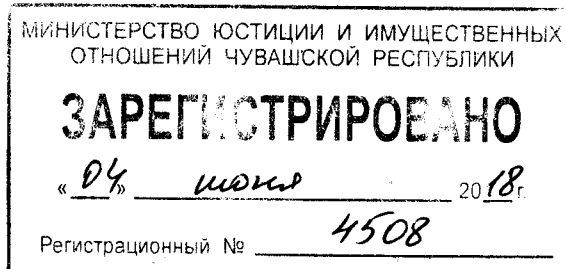

Приказываю:

1. В соответствии с Порядком утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 г. № 44:

утвердить Проект организации зон санитарной охраны с обоснованием уменьшения зоны санитарной охраны I пояса на водозаборном участке скважины № 7 ООО «Комсервис» для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Комсомольское;

установить границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

установить режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремова А.В. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

А.П. Коршунов

Приложение № 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от «15» мая 2018 г. № 419

Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7


В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 7 ООО «Коммунальный сервис», расположенной в западной части с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики, с ориентировочными координатами 55°15'43" с.ш., 47°31'14" в.д., организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозаборной скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 7 устанавливается размерами 29,6х21,4х4х25х12х22,9х27,5х29,4 м (с востока – 30 м от устья водозаборной скважины, с юга – 30 м, с запада – 8 м, с севера – 14 м), подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.04.04.000.Т.000011.08.16 от 30.08.2016 о соответствии Проекта организации зон санитарной охраны с обоснованием уменьшения зоны санитарной охраны I пояса на водозаборном участке скважины № 7 ООО «Комсервис» для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Комсомольское государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 7 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам.

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 7 представляет собой окружность радиусом 77 м от устья водозаборной скважины.

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 7 представляет собой окружность радиусом 543 м от устья водозаборной скважины.

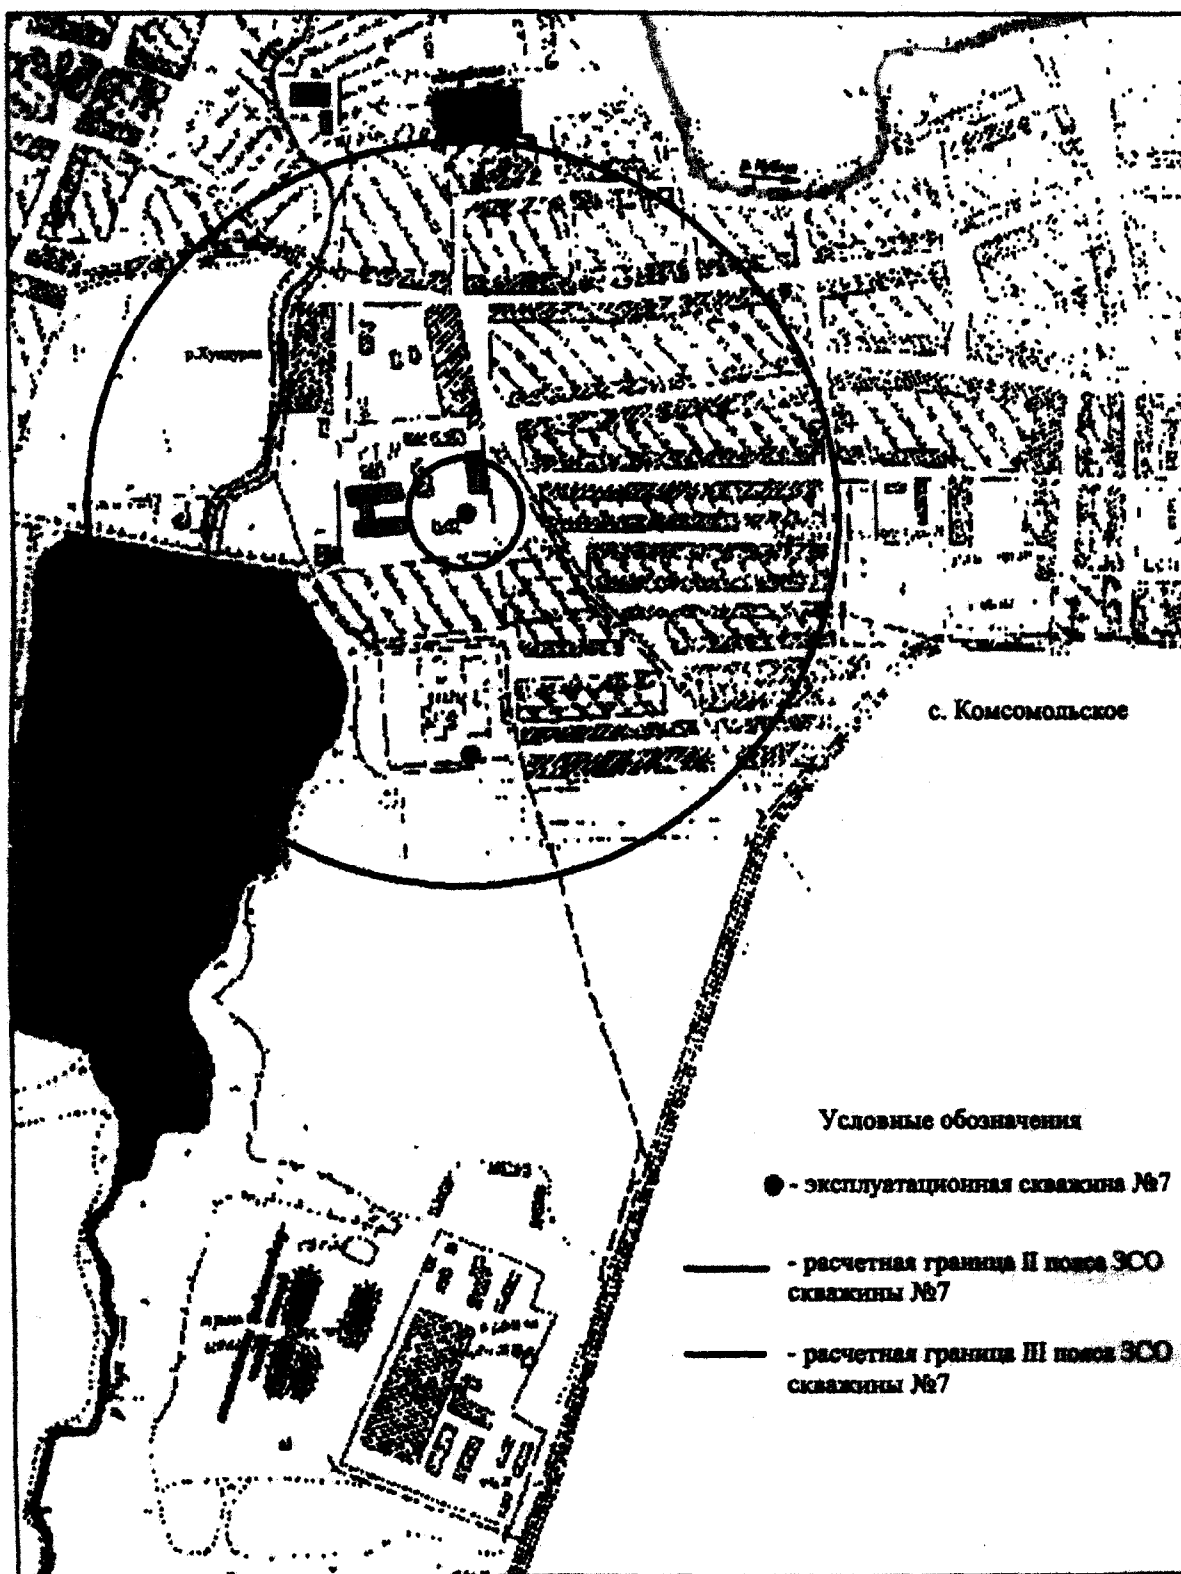

Ситуационный план участка размещения водозаборной скважины № 7
 ООО «Коммунальный сервис» с границами ЗСО второго и третьего поясов

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7

Территория первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 7 ООО «Коммунальный сервис» (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО водозабора с учётом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.

На территории второго пояса ЗСО осуществляется выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса ЗСО запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего поясов ЗСО осуществляются:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе.

На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.