



ПРИКАЗ

09.06.2018 534 №

Шупашкар хули

Об утверждении Проекта организации зон санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной на территории ФГУП учхоз «Приволжское» ЧГСХА в д. Курмыши Чебоксарского района Чувашской Республики, и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины

Приказываю:

1. В соответствии с Порядком утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 г. № 44:

утвердить Проект организации зон санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной на территории ФГУП учхоз «Приволжское» ЧГСХА в д. Курмыши Чебоксарского района Чувашской Республики;

установить границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

установить режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремова А.В. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

А.П. Коршунов

ПРИКАЗ

09.06.2018 № 534

г. Чебоксары

|  |      |      |
|--|------|------|
| МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ<br>ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |      |      |
| ЗАРЕГИСТРИРОВАНО   |      |      |
| 29   | июнь | 2018 |
| Регистрационный № 4554   |      |      |

Приложение № 1  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Чувашской Республики  
от «29» июня 2018 г. № 534

**Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины**


В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 1/73 АО «Приволжское», расположенной на территории ФГУП учхоз «Приволжское» ЧГСХА, в 0,9 км юго-западнее д. Курмыши Чебоксарского района Чувашской Республики, с ориентировочными координатами  $55^{\circ}58'51''$  с.ш.,  $47^{\circ}02'48''$  в.д., организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозаборной скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/73 представляет собой окружность радиусом 30 м от устья водозаборной скважины, подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000125.04.06 от 17.04.2006 о соответствии Проекта организации зон санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной на территории ФГУП учхоз «Приволжское» ЧГСХА в д. Курмыши Чебоксарского района, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 1/73 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам.

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/73 представляет собой окружность радиусом 52 м от устья водозаборной скважины.

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/73 представляет собой окружность радиусом 369 м от устья водозаборной скважины.

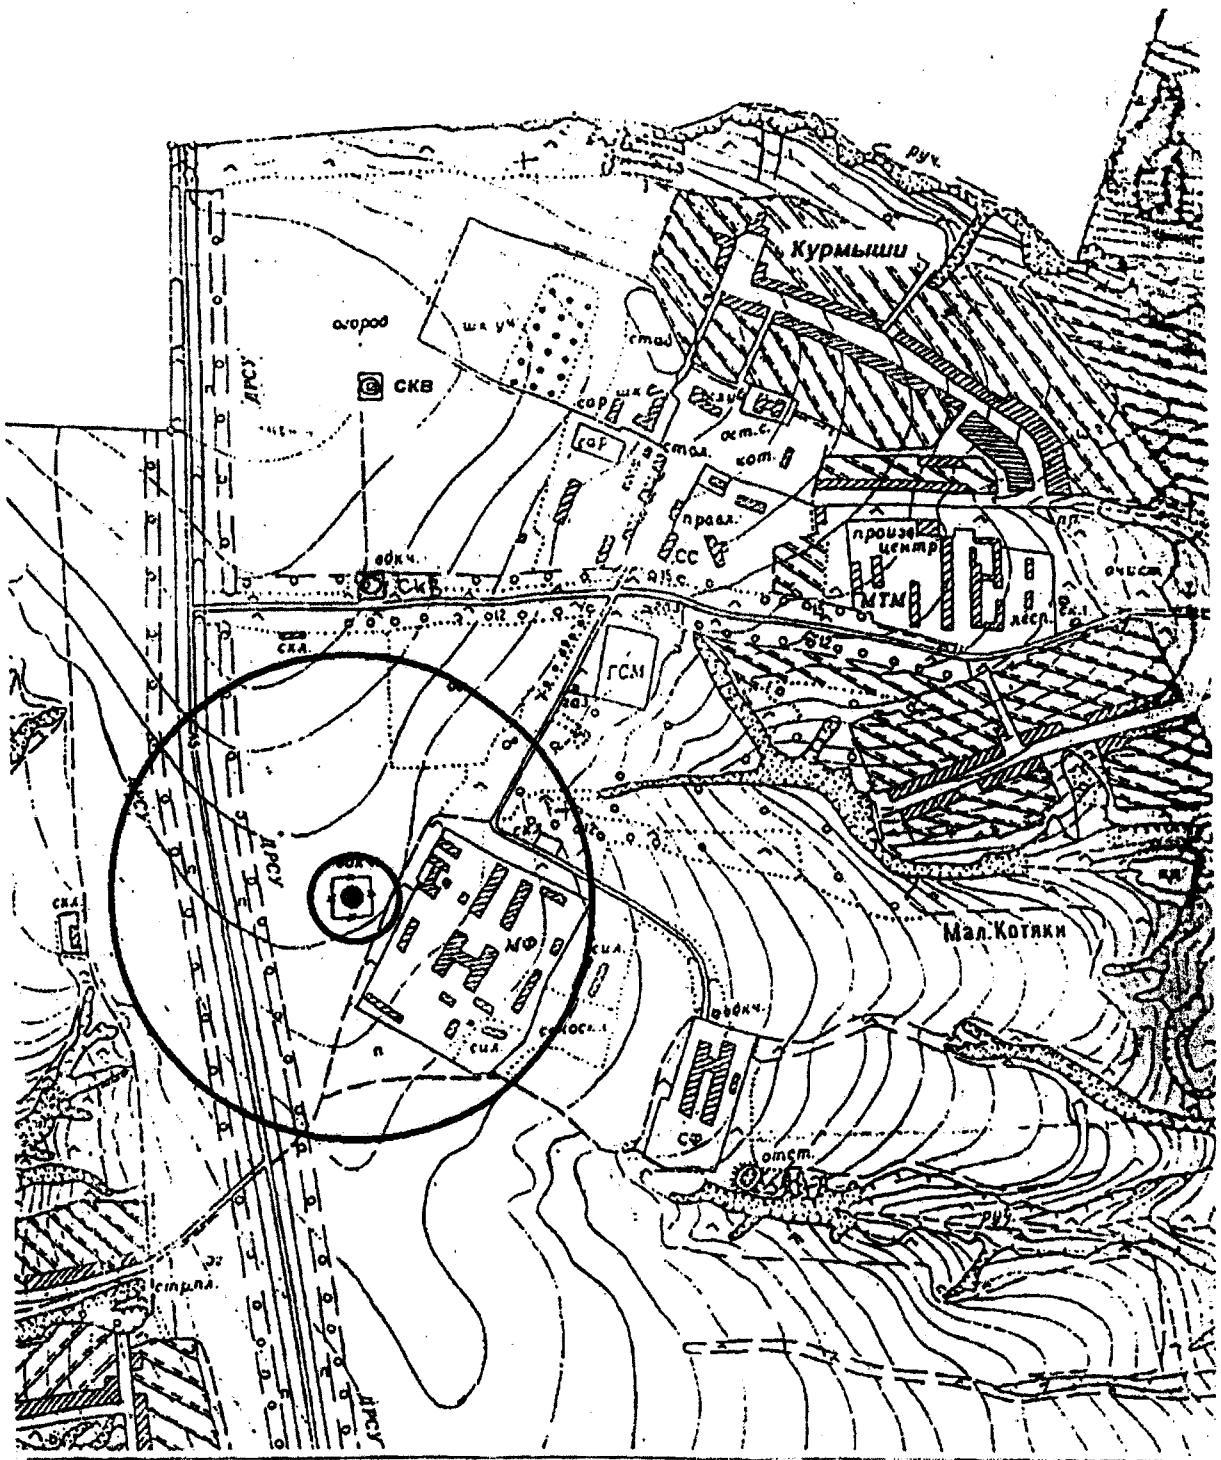

Ситуационный план участка размещения водозаборной скважины № 1/73  
АО «Приволжское» с границами ЗСО второго и третьего поясов

Приложение № 2  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Чувашской Республики  
от «28 июня 2018 г. № 534

### Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины

Территория первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/73 АО «Приволжское» (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО водозабора с учётом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.

На территории второго пояса ЗСО осуществляется выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса ЗСО запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

**На территории второго и третьего поясов ЗСО осуществляются:**

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарск.

**На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещаются:**

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.