




ХУШУ

15.09.2026 03-03/229 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

15.09.2026 № 03-03/229
г. Чебоксары

Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2) на 2027 - 2036 годы

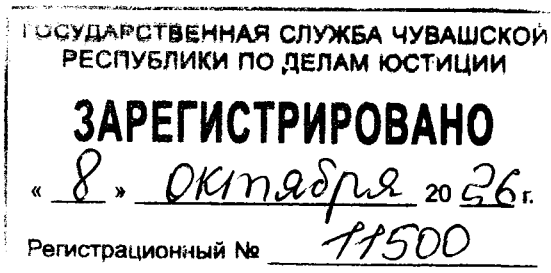

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452, и Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2) на 2027 - 2036 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
15.09.2026 № 03-03/229

(приложение)

**Плановые значения показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения администрации Янтиковского
муниципального округа (Котельная № 2) на 2027 - 2036 годы**

№ п.п.	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения на 2027 - 2036 годы	Результат расчета плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2)
		2027 - 2036 годы
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 километр тепловых сетей для администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2), всего (ед./км.)	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности для администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2), всего (ед./Гкал)	0
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2), всего (кг. у.т./Гкал)	159,55
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей для администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2), всего (Гкал/кв.м.)	0,14
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2), всего (Гкал)	10,00