




ХУШУ
15.09.2016 03-03/230 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ
15.09.2016 № 03-03/230
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям,
нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой
энергии Администрации
Янтиковского муниципального
округа (Котельная № 2) на 2027 -
2036 гг.

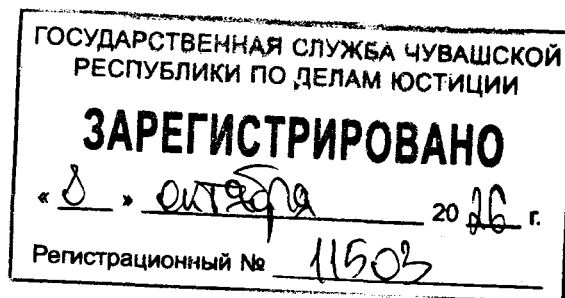

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям Администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2) на 2027 - 2036 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии Администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2) на 2027 - 2036 гг. (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 15.09.2026 № 03-03\230

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ

технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
Администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2)
на 2027 - 2036 гг.

№ п.п.	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2027 - 2036 гг.		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВтч
1	2	3	4	5
1	Администрация Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2)	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель - вода		
		65,19	0,01*	-

* значение отражено на уровне фактических значений технологических потерь, полученных на основании показаний приборов учета, так как их величина ниже расчетных значений, равных 0,15927 тыс. Гкал, и соответственно в норматив включаются фактические значения технологических потерь в соответствии с пунктом 6 порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный № 13513).

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 15.09.2026 № 03-03\230

(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
Администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2)
на 2027 - 2036 гг.

№ п.п.	Показатели	Администрация Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2)
		2027 – 2036 гг.
1	2	3
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии для Администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2), кг.у.т./Гкал в том числе для:	157,34
1.1.	Котельная № 2, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково, пр. Ленина (здание находится примерно в 70 м по направлению на юго-восток от ориентира д. 13)	157,34
2.	Норматив удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для Администрации Янтиковского муниципального округа (Котельная № 2), кг.у.т./Гкал в том числе для:	159,55
2.1.	Котельная № 2, Янтиковский муниципальный округ, с. Янтиково, пр. Ленина (здание находится примерно в 70 м по направлению на юго-восток от ориентира д. 13)	159,55