



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 августа 2023 г. № 171-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», на 2024 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**

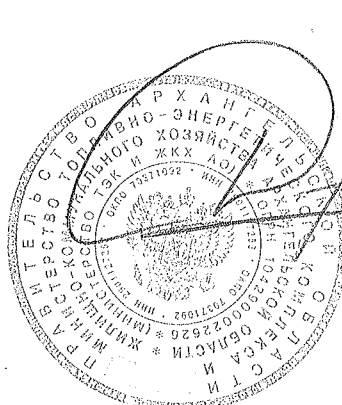

С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 августа 2023 г. № 171-пн

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского поселения «Коношское» Коношского муниципального района
Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»,
на 2024 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м					Технологические потери тепловой энергии, Гкал				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети отопления от котельной, расположенной по адресу: Заречная ул., д. 22, пос. Заречный	322,38	322,38	322,38	322,38	322,38	591,68	591,68	591,68	591,68	591,68
Сети горячего водоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Заречная ул., д. 22, пос. Заречный	85,92	85,92	85,92	85,92	85,92	339,94	339,94	339,94	339,94	339,94