



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 апреля 2024 г. № 28-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территориях военного городка № 24 села Ненокса городского округа Архангельской области «Северодвинск», эксплуатируемым ЖКС № 10 (г. Северодвинск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ), на 2024 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территориях военного городка № 24 села Ненокса городского округа Архангельской области «Северодвинск», эксплуатируемым ЖКС № 10 (г. Северодвинск) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ), на 2024 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

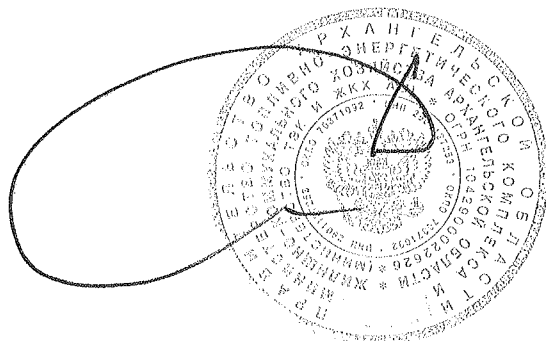

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 апреля 2024 г. № 28-пн

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территориях военного городка № 24 села Ненокса городского округа Архангельской области
«Северодвинск», эксплуатируемым ЖКС № 10 (г. Северодвинск) филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ), на 2024 – 2025 годы**

Расположения тепловых сетей	Нормативы			
	технологических потерь и затрат теплоносителя (воды), м3		технологических потерь тепловой энергии, Гкал	
	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.
Тепловые сети от котельной № 6, расположенной на территории военного городка № 24, с. Ненокса, городской округ Архангельской области «Северодвинск»	2 383,62	2 383,62	4 344,84	4 344,84