



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 октября 2024 г. № 127-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Североонежск Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный Город», на 2025 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Североонежск Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный Город», на 2025 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

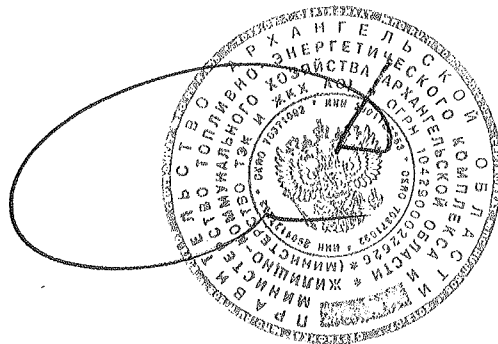

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 октября 2024 г. № 127-пн

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Североонежск Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный Город», на 2025 – 2029 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: д. 40А, 2 микрорайон, рабочий поселок Североонежск, Плесецкий муниципальный округ, Архангельская область	12 418,07	12 418,07	12 418,07	12 418,07	12 418,07	6 628,35	6 628,35	6 628,35	6 628,35	6 628,35