



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 ноября 2020 г.

№ 40/25

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27 марта 2019 г. № 10/2 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП КХ "Новоникольское" Новоникольского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27 марта 2019 г. № 10/2 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МУП КХ "Новоникольское" Новоникольского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в приложении 2 к приказу цифры "41,36" заменить цифрами "41,27", цифры "62,25" заменить цифрами "62,04";


2) в приложении 3 к приказу:
в разделе 4 производственной программы цифры "1 940,18" заменить цифрами "1 937,67";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова

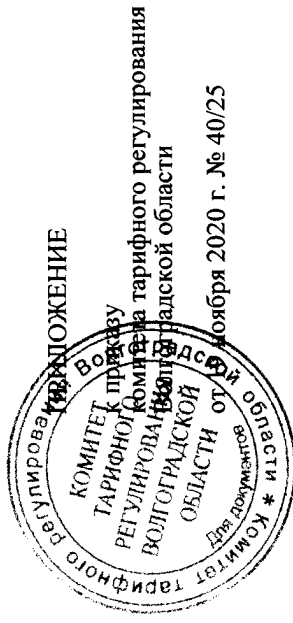

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
		план	факт			
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %	0,00	36,00	-	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,95	1,36	43,16	0,95	0,95
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,25	72,00	678,38	9,25	9,25
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,53	47,60	8 881,13	0,53	0,53