



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

19 декабря 2024 г.

№ 49/99

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07 декабря 2023 г. № 48/58 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП ЖКХ "Райгородское КХ" Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07 декабря 2023 г. № 48/58 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП ЖКХ "Райгородское КХ" Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области" следующие изменения:

1) в графе 5 приложения 2 к приказу цифры "32,13", "52,58", "11,65", "25,66", "32,13" заменить цифрами "34,07", "54,61", "12,96", "27,20", "36,37" соответственно;

2) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "3 877,81" заменить цифрами "3 833,34";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) в приложении 4 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

в разделе 4 производственной программы цифры "5 632,18" заменить цифрами "5 658,01";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.


4) в приложении 5 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;


в разделе 4 производственной программы цифры "831,24" заменить цифрами "843,25";

раздел 7 производственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**




С.А.Горелова

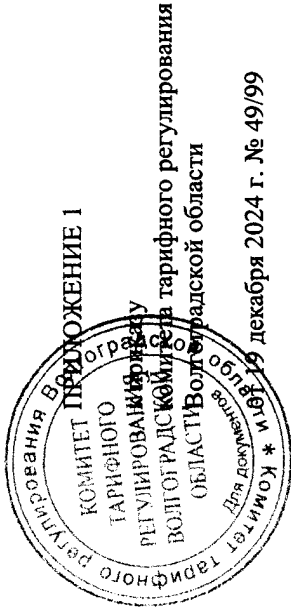


3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб.м	78,74	77,62	81,49	82,93	84,43
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	78,04	76,92	80,79	82,24	83,73
1.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2.	Объем покупки воды	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем потерь воды при производстве	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Норматив потерь воды на производство	%	-	-	-	-	-
6.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб.м	78,74	77,62	81,49	82,93	84,43
7.	Объем потерь воды при транспортировке	тыс. куб. м	2,94	4,15	5,69	7,13	8,63
8.	Норматив потерь воды на транспортировку	%	3,73	5,35	6,98	8,60	10,22
9.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб.м	75,80	73,47	75,80	75,80	75,80
9.1.	-население:	тыс. куб.м	70,00	67,85	70,00	70,00	70,00
9.1.1.	- население по приборам учета	тыс. куб. м	46,61	45,18	46,61	46,61	46,61
9.1.2.	- население по нормативам потребления	тыс. куб. м	23,39	22,67	23,39	23,39	23,39
9.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,30	1,14	1,30	1,30	1,30
9.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	4,48	4,46	4,48	4,48	4,48
9.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб.м	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

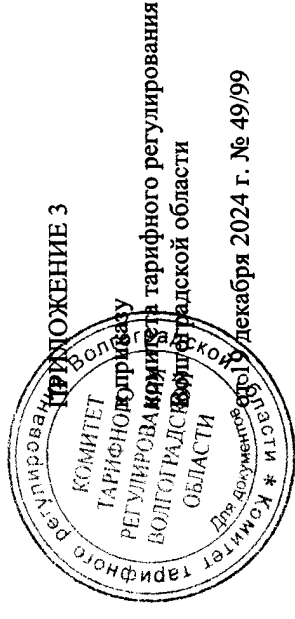


3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	519,18	509,51	554,60	574,17	592,21
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	519,18	509,51	554,60	574,17	592,21
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем потерь воды при производстве	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Норматив потерь воды на производство	%	-	-	-	-	-
6.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	519,18	509,51	554,60	574,17	592,21
7.	Объем потерь воды при транспортировке	тыс. куб. м	22,48	37,65	57,90	77,47	98,51
8.	Норматив потерь воды на транспортировку	%	4,33	7,39	10,44	13,50	16,55
9.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	496,18	471,86	496,18	496,18	496,18
9.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	483,56	458,50	483,56	483,56	483,56
9.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
9.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,52	0,74	0,52	0,52	0,52
9.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

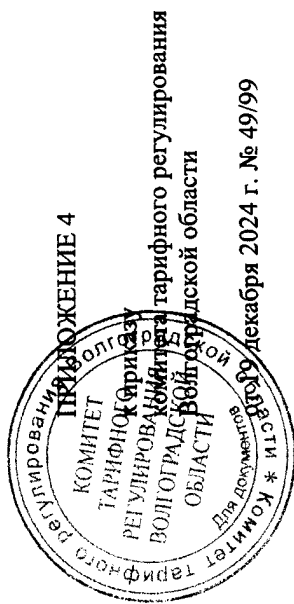

7. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2023		Динамика изменения факта к плану %
		план	факт	
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	1,28	2,95	130,47

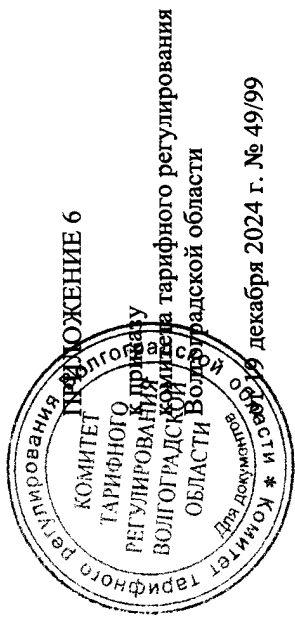

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2023		Динамика изменения факта к плану %
		план	факт	
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100,00	100,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	-	-	-
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,35	0,17	-51,43