



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2016

г. Вологда

№ 1187

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60»

В соответствии с частями 8 и 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 8 закона области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» и постановлением Правительства области от 21 ноября 2016 года № 1050 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56,57,58,59 и 60»

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории линейного объекта регионального значения «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56,57,58,59 и 60» в составе текстового и картографического материалов.

2. Комитету градостроительства и архитектуры области (А.С. Швецов) направить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60» главам муниципальных образований области, применительно к территориям

которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail.

О.А. Кувшинников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
области
от 26.12.2016 № 1187
(приложение 1)

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2.
Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

Вологодская область

Текстовые и графические материалы

2016 год

**Состав документации по планировке территории линейного объекта
(основная часть)**

№	Наименование	Стр.	Листов
	Текстовые материалы		
	Введение	3	-
1	Основные положения о размещении линейного объекта	4-5	-
2	Сведения об объекте и его краткая характеристика	6	-
3	Характеристика полосы отвода линейного объекта	7-8	-
4	Сведения об административно-территориальных единицах, которые пересекает объект	8	-
5	Сведения о категории земель, на которых планируется размещение объекта.	9	-
6	Технико-экономические показатели проекта межевания	9-12	-
7	Проектируемые красные линии и линии регулирования застройки.	12	-
	Графические материалы		
1	Ситуационный план Объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60».	-	1
2	Чертеж межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60». Масштаб 1:2000.	-	3
	Приложения		
А	Постановление правительства Вологодской области от 21.11.2016г. № 1050 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56,57,58,59, и 60»	-	1

ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проект планировки и проект межевания разработан для реконструкции линейного объекта по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60» (далее по тексту – Объект).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Основания для проведения работ:

- договор с ПАО «ФСК ЕЭС» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для целей реконструкции линейного объекта по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Базис»;

- техническое задание на выполнение работ по Объекту;

- постановление Правительства Вологодской области от 21.11.2016 г. № 1050 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции объекта регионального значения «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60» (приложение А).

Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории для реконструкции Объекта.

Цель подготовки и утверждения проекта планировки и проекта межевания территории: строительство объекта по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

Проект разработан в соответствии с:

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).
2. Земельным кодексом Российской Федерации (от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ).
3. Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ).
4. Водным кодексом Российской Федерации (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).
5. Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
6. Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7. Федеральным законом от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
8. Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".
11. Постановлением Правительства Вологодской области от 1 августа 2011 г. № 932 «Об утверждении состава и содержания проекта планировки территории на линейные объекты регионального и местного значения».
12. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
14. СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

Для выполнения графической части планировочной документации использованы генеральный план города Череповца, правила землепользования и застройки города Череповца,

Для разработки проекта планировки и проекта межевания использованы сведения Государственного кадастра недвижимости и материалы инженерных изысканий и материалы обследований, выполненных ООО «ЕРСМ-Сибири» в 2014 году.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В административном отношении реконструируемый участок ВЛ 220 кВ ЭВС-2 расположен на территории ПАО «Северсталь» в индустриальном районе г. Череповца Вологодской области.

Реконструируемая одноцепная ВЛ 220 кВ ЭВС-2 предназначена для соединения ТЭЦ ЭВС-2 и ПС Череповецкая. Длина реконструируемого участка составляет 2170 м.

Реконструируемая ВЛ-220 кВ является объектом энергетики, класс напряжения – 220 кВ.

Максимальная мощность линейного объекта составляет 140 МВт. Пропускная способность ЛЭП – 710 А. Для реконструируемой ВЛ-220 кВ ЭВС-2 принимается неизолированный провод марки АС-300/39.

Трасса реконструируемой ВЛ-220 кВ проходит от существующей опоры №55 до существующей опоры №61 и имеет 4 угла поворота, 39 пересечений: с р.Кошта, автомобильной и железной дорогами, трубопроводами, водопроводами, канализацией, ВЛ 10 и 0,4 кВ, КЛ 10 кВ, кабелем связи 0,4 кВ.

Для реконструкции ВЛ-220 кВ будут применены одноцепные свободностоящие стальные оцинкованные опоры, следующих типов:

- анкерно-угловые унифицированные, свободностоящие типа У220-1+9 и У220-1+14;

- промежуточные типа П220-3.

Для закрепления опор в грунте предусмотрено применение буронабивных железобетонных фундаментов (свай) с использованием металлических ростверков согласно серии 3.407.9-146.

Негативное воздействие на атмосферный воздух будет происходить при производстве строительно-монтажных работ. Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания строительной техники. С учетом того, что работы будут выполняться в технологической последовательности, повышения концентрации вредных веществ выше нормативов в районе строительства не произойдет.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСЫ ОТВОДА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Климат города Череповца определяется его географическим положением, малым количеством солнечной радиации.

Климат исследуемого района умеренно континентальный с умеренно теплым летом и холодной зимой. Характерной чертой является частая смена воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в течение года. Среднегодовая температура воздуха 2,9 °С. Средняя месячная температура воздуха января –11,5 °С, июля +17,2 °С. Средняя дата образования снегового покрова — 20 ноября, разрушения — 23 апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 157 дней, к концу февраля высота снежного покрова достигает 57 см. Продолжительность безморозного периода — 205 дней, активной вегетации — 208 дней. Среднегодовое количество осадков около 530 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха 80%. Зимой преобладает циклональный тип погод, летом — антициклональный. Преобладающее направление ветра Ю, ЮЗ.

Рельеф в пределах площадки для реконструкции преобразован насыпными грунтами, характеризуется отметками поверхности земли от 106,74 м до 116,23 м. (отметки устьев скважин) в Балтийской системе высот 1977 г.

Климатические характеристики по реконструируемой ВЛ приняты на основании ПУЭ 7-е изд., СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»:

- район по гололеду – I (расчетная толщина стенки гололеда 10 мм.),
- район по ветровому давлению – I (расчетная скорость ветра 25 м/с, ветровое давление 400 Па),
- по весу снегового покрова – IV (с расчетным значением веса снегового покрова 2,4 кПа),
- средняя скорость ветра 4,8 м/с,
- район по интенсивности пляски проводов – умеренный,
- район по среднегодовой продолжительности гроз – от 20 до 40 ч.,
- район по степени загрязненности атмосферы – 4,
- минимальная температура - -49°С,
- максимальная температура - +36,4°С,
- зона избыточного увлажнения.

Гидрогеологические условия района работ характеризуются сравнительно неглубоким залеганием уровня грунтовых вод.

Территория реконструируемой ВЛ находится на территории ПАО «Северсталь» в пределах развитой, урбанизированной территории, лишенной представителей животного мира.

На территории землеотвода под объект: «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60» отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, а также запасы полезных ископаемых в недрах под участком строительства.

По данным учета Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области объектов культурного наследия на территории строительства не имеется.

Технические решения, соответствуют требованиям правил промышленной безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСЕКАЕТ ОБЪЕКТ

В административном отношении проектируемый объект расположен в границах города Череповца Вологодской области на территории ПАО «Северсталь» и землях филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «Вологодское ПМЭС».

Ситуационный план Объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60» на территории города Череповец Вологодской области смотрите приложение 1.

5. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА.

По трассе ВЛ земли отводятся на период строительства в границах технологического коридора и на период эксплуатации – под опоры ВЛ.

Проектируемый объект на своем протяжении проходит по землям и земельным участкам категории:

- «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения» (собственность ПАО «Северсталь»),

- «земли населенных пунктов» (собственность ПАО «Северсталь»),

- «земли населенных пунктов» (в границах кадастрового квартала 35:21:0102001, государственная собственность, на которые не разграничена).

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков на период строительства объекта. В таблице 6.1 приведены укрупненные технико-экономические показатели проекта межевания – объем (площади) подлежащих межеванию земельных участков различных категорий.

Таблица 6.1

Технико-экономические показатели проекта межевания

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя
1	2	3	4
1.	земли промышленности, энергетики, транспорта, ... иного специального назначения	га	3,4696
2.	земли населенных пунктов	га	2,182

Чертеж межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60». Смотрите в приложении 2.

Таблица 6.2

Экспликация земель, испрашиваемых для строительства объекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выносной опор № 56, 57, 58, 59 и 60»

№ п/п	Обозначение образуемого земельного участка	Категория земель исходного земельного участка	Разрешенное использование исходного земельного участка	Площадь образуемо го земельног о участка, кв.м.	Вид права	Разрешенное использование образуемого земельного участка
					Землепользователь/ правообладатель исходного земельного участка	
1	2	3	4	5	6	7
1	35:21:0102001:3У1	земли населенных пунктов	-	389	Государственная собственность до разграничения	Коммунальное обслуживание
2	35:21:0102001:5926:3У1	земли населенных пунктов	Под иными объектами специального назначения	1358	Собственность ПАО «Северсталь»	Коммунальное обслуживание
3	35:21:0102001:5749:3У1	земли промышленности, энергетики, транспорта, ... иного специального назначения	Эксплуатация основной промышленной площадки	34696	Собственность ПАО «Северсталь»	Коммунальное обслуживание
4	35:21:0102001:469 (ЕЗ 35:21:0000000:27)	земли населенных пунктов	-	144	Сведения о регистрации прав отсутствуют	-
5	35:21:0102001:461 35:21:0102001:462 35:21:0102001:463 35:21:0102001:464 (ЕЗ 35:21:0000000:18)	земли населенных пунктов	-	291	Сведения о регистрации прав отсутствуют	-

Площадь отвода земли во временное пользование под площадки для монтажа опор, полоса земли на период строительства для проезда транспорта и монтажа проводов определены в соответствии с требованиями №14278тм-1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Ширина полосы, предоставляемой на период строительства, принята согласно «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» и составляет 15 м.

Для сборки и выкладки опор будет использоваться полоса земли, отведенная на период строительства. Для сохранения материалов на трассе строительства от хищений, материалы на трассу ВЛ будут поставляться в таком количестве, какое может быть использовано (смонтировано) в течение рабочей смены.

Испрашиваемые земельные участки будут образованы только на период проведения строительства Объекта и после окончания проведения строительных работ и ввода в эксплуатацию Объекта их планируется снять с кадастрового учета.

На период эксплуатации вновь построенных объектов будут дополнительно образованы новые земельные участки в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами с последующим оформлением прав собственности на них. Необходимость отвода, размеры и количество земельных участков будут определены только после окончания строительства Объекта. В случае необходимости будут сформированы новые земельные участки, при этом их границы не будут выходить за границы земельных отведенных для строительства.

Расчет площади земли, отводимой в постоянное пользование, выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №486 от 11.08.2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли.

Для ВЛ 220 кВ земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с Земельным Кодексом РФ (ст. 90, п.8): «Земельные участки, предоставленные под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов линейных объектов, из состава земель других категорий не подлежат переводу в категорию земель транспорта и предоставляются на период

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов. У собственников земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов.» (п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 257-ФЗ).

7. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты) (Градостроительный Кодекс РФ, ст.1).

Линии отступа от красных линий (линии регулирования застройки) устанавливаются для определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Границы зоны планируемого размещения проектируемого объекта являются красной линией.

В данном проекте не требуется разработка красных линий.

Ситуационный план Объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выноской опор № 56, 57, 58, 59 и 60».
на территории города Череповец Вологодской области



Объект реконструкции:
Реконструкция линии ВЛ 220 кВ ЭВС-2, расположенной на территории ГОР.
на территории ГОР. Миксерная ул., Лаковая ул., Мухоморова ул.,
Реконструкция линии ВЛ 220 кВ ЭВС-2.
Реконструкция линии ВЛ 220 кВ ЭВС-2.
Реконструкция линии ВЛ 220 кВ ЭВС-2.

Условные обозначения

- | | |
|--|--|
| | Предлагаемая линия ВЛ |
| | Временная полоса отвода
земли под строительство ЛЭП |
| | Предлагаемая линия ВЛ |

Восстановление линии ВЛ 220 кВ ЭВС-2, расположенной на территории ГОР.
на территории ГОР. Миксерная ул., Лаковая ул., Мухоморова ул.,
Реконструкция линии ВЛ 220 кВ ЭВС-2.

чертеж межевания территории линейного объекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выноской опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

Приложение 2 1

Условный номер земельного участка: 35:21:0102001:3У1
Площадь земельного участка: 389 кв.м.

№ точки	Координаты	
	X	Y
1	343824.95	2206372.29
2	343835.69	2206386.25
3	343813.09	2206413.24
4	343807.75	2206392.83
27	343826.30	2206377.22
28	343833.43	2206386.86
29	343823.79	2206394.00
30	343816.65	2206384.35

Условный номер земельного участка: 35:21:0102001:5926:3У1
Площадь земельного участка: 1358 кв.м.

№ точки	Координаты	
	X	Y
5	343782.84	2206422.58
6	343789.81	2206441.04
7	343739.68	2206500.90
8	343731.56	2206483.82

Условный номер земельного участка: 35:21:0102001:5749:3У1
Площадь земельного участка: 34696 кв.м.

№ точки	Координаты	
	X	Y
8	343731.56	2206483.82
7	343739.68	2206500.90
9	343621.52	2206641.98
10	343404.64	2206701.41
11	343211.55	2206840.07
12	343118.99	2207149.40
13	342939.62	2207450.47
14	342770.72	2207747.27
15	342587.47	2208068.85
16	342570.05	2208064.68
17	342755.76	2207738.76
18	342924.56	2207442.16
19	343103.12	2207142.43
20	343196.74	2206829.57
21	343397.12	2206685.61
22	343611.84	2206626.78
23	343616.13	2206621.57
24	343620.29	2206628.15
25	343630.09	2206621.94
26	343739.68	2206500.90
31	343107.74	2207138.16
32	343118.29	2207142.22
33	343114.23	2207152.77
34	343103.68	2207148.7
35	342935.56	2207441.39
36	342942.06	2207445.14
37	342939.31	2207449.91
38	342932.83	2207446.15
39	342763.09	2207739.76
40	342769.59	2207743.52
41	342766.84	2207748.28
42	342760.33	2207744.53
43	342585.47	2208054.56
44	342587.76	2208063.25
45	342579.06	2208065.55
46	342576.76	2208056.84

Условные обозначения:

сооружения проектируемые в составе объекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2. Замена с выноской опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

----- ось проектируемой ВЛ-220 кВ ЭВС-2

□ - границы земельных участков, подлежащих формированию

35:21:0102001:5749:3У1 - условные номера подлежащих образованию земельных участков (номер контура)
34521 кв.м. - площадь подлежащих образованию земельных участков

35:21:0102001:5749 - обозначение существующих (в т.ч. исходных (исменяемых) земельных участков)

Примечание:

- разработка красных линий в данном проекте не требуется
- данные об установленных красных линиях существующих объектов отсутствуют,
- границы территорий объектов культурного наследия, ООПТ, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также зон действия публичных сервитут в составе объекта не проектируются

Схема расположения листов

Масштаб 1:2000
Формат А3



чертеж межевания территории линейного объекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЗВС-2. Замена с выноской опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

Условный номер земельного участка: 35:21:0102001:5749-35/1
Площадь земельного участка: 34696 кв. м.

№ точек	Координаты	
	X	Y
8	343731.56	2206483.82
9	343739.68	2206500.90
10	343621.52	2206641.98
11	343401.64	2206701.41
12	343211.53	2206840.07
13	343118.99	2207149.40
14	342939.62	2207450.47
15	342770.72	2207747.27
16	342587.47	2208068.85
17	342379.05	2208364.68
18	342155.76	2207718.56
19	341924.56	2207442.16
20	341696.74	2206829.57
21	341397.12	2206685.61
22	341611.84	2206626.78
23	343616.13	2206621.57
24	343620.29	2206628.15
25	343630.09	2206621.94
26	343739.68	2206500.90
31	343107.74	2207138.16
32	343118.29	2207142.22
33	343114.23	2207152.77
34	343103.68	2207148.7
35	342935.56	2207441.39
36	342942.06	2207445.14
37	342939.31	2207449.91
38	342932.83	2207446.15
39	342763.09	2207399.76
40	342599.59	2207743.52
41	342766.84	2207748.28
42	342760.33	2207744.53
43	342585.47	2208054.56
44	342587.76	2208063.25
45	342579.06	2208065.55
46	342576.76	2208056.84

Условные обозначения:

сооружения проектируемые в составе объекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЗВС-2. Замена с выноской опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

— ось проектируемой ВЛ-220 кВ ЗВС-2

— границы земельных участков, подлежащих формированию

35:21:0102001:5749-35/1 — условные номера подлежащих образованию земельных участков (номер контура)

34521 кв. м — площадь подлежащих образованию земельных участков

35:21:0102001:5749 — обозначение существующих (в т.ч. выходящих (входящих) земельных участков)

Примечание:

- территория, выделенная в данном проекте не является
- земельный участок, подлежащий формированию, не является объектом государственного кадастра недвижимости, а также не является объектом государственного кадастра недвижимости

Схема расположения листов


Масштаб 1:2000
Формат А3



чертеж межевания территории линейного объекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЗВС-2. Замена с выноской опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

Условный номер земельного участка: 35:21:0102001:5749:3V1
Площадь земельного участка: 34696 кв.м.

№ точки	Координаты	
	X	Y
8	343731.56	2206483.82
7	343739.68	2206500.90
9	343621.52	2206641.98
10	343404.64	2206701.41
11	343211.55	2206840.07
12	343118.99	2207149.40
13	342939.62	2207450.47
14	342770.72	2207747.27
15	342587.47	2208068.85
16	342570.05	2208064.68
17	342755.76	2207738.76
18	342924.56	2207442.16
19	343163.12	2207142.43
20	343196.74	2206839.97
21	343397.12	2206685.61
22	343611.84	2206626.78
23	343616.13	2206621.57
24	343620.29	2206628.15
25	343630.09	2206621.94
26	343739.68	2206500.90
31	343107.71	2207138.16
32	343118.29	2207142.22
33	343114.23	2207152.77
34	343163.68	2207148.7
35	342924.56	2207441.39
36	342942.06	2207445.14
37	342939.31	2207449.91
38	342932.83	2207446.15
39	342763.09	2207739.76
40	342769.59	2207743.52
41	342766.84	2207748.28
42	342760.33	2207744.53
43	342585.47	2208054.56
44	342587.76	2208060.25
45	342579.06	2208065.55
46	342576.76	2208056.84

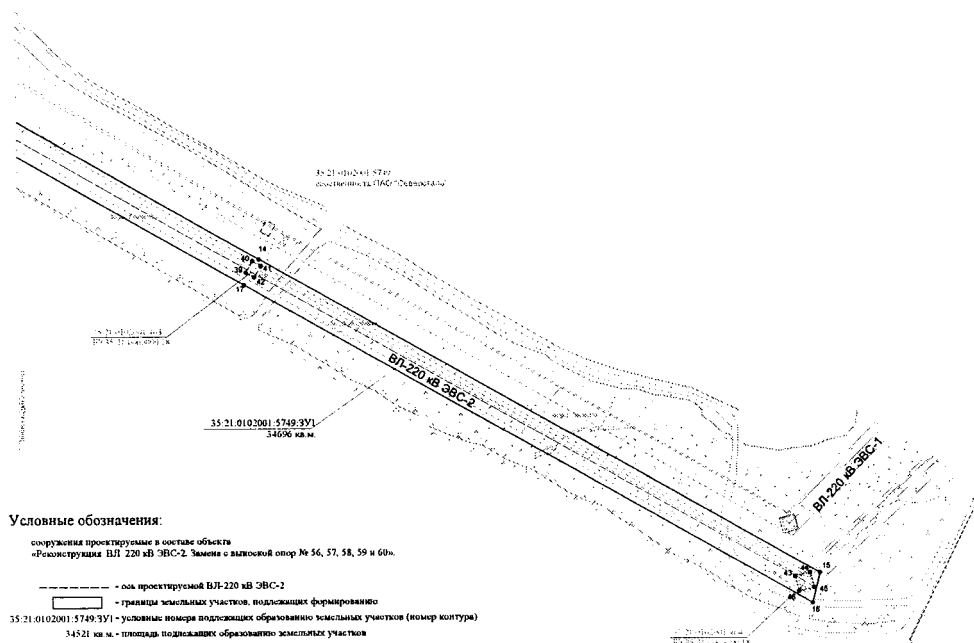

Условные обозначения:

объекты проектируемые в составе объекта
«Реконструкция ВЛ 220 кВ ЗВС-2. Замена с выноской опор № 56, 57, 58, 59 и 60».

- ось проектируемой ВЛ 220 кВ ЗВС-2
- границы земельных участков, подлежащих формированию
- 35:21:0102001:5749:3V1 - условные номера подлежащих образованию земельных участков (номер контура)
- 34521 кв.м. - площадь подлежащих образованию земельных участков
- 35:21:0102001:5749:3V1 - обозначение существующих (в т.ч. выходящих (закладных) земельных участков)

Примечание:
- разработка проекта земель в данном проекте не требуется;
- данные об установленных границах земельных участков отсутствуют;
- границы земельных участков являются условными, ОДП, сформированного и планируемого-бывшего назначения, с
таким же действием публикуются в составе объекта проектируемого

Схема расположения листов

Масштаб 1:2000
Формат А3

