МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«29» марта 2021 года 7 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 4 июня 2015 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000010.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД» согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 7 -мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 1 СТАНЦИИ ЗАБИТУЙ ВСЖД ОАО «РЖД»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса составляет:
- радиус 10 м относительно водозаборной скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	493830,32	3236690,14
2	493828,39	3236696,01
3	493823,39	3236699,63
4	493817,21	3236699,61
5	493812,22	3236695,97
6	493810,32	3236690,09
7	493812,24	3236684,22
8	493817,24	3236680,60
9	493823,42	3236680,60
10	493828,41	3236684,23
1	493830,32	3236690,14

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница первого пояса составляет:
- радиус 47 м относительно водозаборной скважины.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	493867,32	3236690,26
2	493866,26	3236700,03
3	493863,20	3236709,36

4	493858,26	3236717,85
5	493851,67	3236725,13
6	493843,71	3236730,88
7	493834,73	3236734,85
8	493825,12	3236736,86
9	493815,30	3236736,84
10	493805,70	3236734,78
11	493796,73	3236730,76
12	493788,80	3236724,97
13	493782,24	3236717,66
14	493777,35	3236709,15
15	493774,33	3236699,80
16	493773,32	3236690,03
17	493774,36	3236680,27
18	493777,41	3236670,93
19	493782,33	3236662,44
20	493788,91	3236655,14
21	493796,86	3236649,38
22	493805,84	3236645,40
23	493815,45	3236643,36
24	493825,27	3236643,37
25	493834,87	3236645,42
26	493843,84	3236649,42
27	493851,78	3236655,20
28	493858,35	3236662,50
29	493863,26	3236671,00
30	493866,29	3236680,34
1	493867,32	3236690,26

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса составляет:

- радиус 215 м относительно водозаборной скважины.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	494035,32	3236690,79
2	494034,85	3236704,29
3	494033,54	3236717,72

4	494031,39	3236731,05
5	494028,40	3236744,21
6	494024,60	3236757,17
7	494019,98	3236769,85
8	494014,59	3236782,23
9	494008,42	3236794,24
10	494001,52	3236805,84
11	493993,90	3236816,98
12	493985,59	3236827,63
13	493976,64	3236837,73
14	493967,06	3236847,25
15	493956,91	3236856,15
16	493946,22	3236864,39
17	493935,04	3236871,95
18	493923,40	3236878,79
19	493911,35	3236884,89
20	493898,95	3236890,22
21	493886,24	3236894,76
22	493873,26	3236898,49
23	493860,08	3236901,40
24	493846,74	3236903,48
25	493833,30	3236904,72
26	493819,81	3236905,11
27	493806,31	3236904,65
28	493792,88	3236903,35
29	493779,55	3236901,21
30	493766,38	3236898,23
31	493753,43	3236894,44
32	493740,73	3236889,84
33	493728,36	3236884,45
34	493716,34	3236878,29
35	493704,74	3236871,40
36	493693,59	3236863,79
37	493682,94	3236855,49
38	493672,83	3236846,54
39	493663,30	3236836,98
40	493654,39	3236826,83
41	493646,14	3236816,15
42	493638,57	3236804,97
43	493631,72	3236793,34
44	493625,62	3236781,30
45	493620,28	3236768,90
46	493615,73	3236756,19
47	493611,98	3236743,22

48	493609,06	3236730,04
49	493606,97	3236716,70
50	493605,72	3236703,26
51	493605,32	3236689,77
52	493605,77	3236676,28
53	493607,06	3236662,84
54	493609,19	3236649,51
55	493612,15	3236636,34
56	493615,94	3236623,38
57	493620,53	3236610,68
58	493625,91	3236598,30
59	493632,05	3236586,28
60	493638,94	3236574,67
61	493646,54	3236563,51
62	493654,83	3236552,86
63	493663,77	3236542,74
64	493673,33	3236533,21
65	493683,46	3236524,29
66	493694,14	3236516,03
67	493705,31	3236508,45
68	493716,94	3236501,60
69	493728,98	3236495,48
70	493741,37	3236490,13
71	493754,08	3236485,57
72	493767,04	3236481,82
73	493780,22	3236478,88
74	493793,56	3236476,78
75	493807,00	3236475,52
76	493820,49	3236475,11
77	493833,98	3236475,54
78	493847,42	3236476,83
79	493860,75	3236478,95
80	493873,93	3236481,90
81	493886,89	3236485,68
82	493899,59	3236490,26
83	493911,97	3236495,62
84	493924,00	3236501,76
85	493935,62	3236508,64
86	493946,78	3236516,23
87	493957,44	3236524,51
88	493967,56	3236533,44
89	493977,10	3236542,99
90	493986,03	3236553,12
91	493994,30	3236563,79


92	494001,88	3236574,96
93	494008,75	3236586,58
94	494014,88	3236598,61
95	494020,24	3236611,00
96	494024,81	3236623,70
97	494028,57	3236636,67
98	494031,52	3236649,84
99	494033,63	3236663,18
100	494034,90	3236676,62
1	494035,32	3236690,79

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД».

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение
к границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 7-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД»

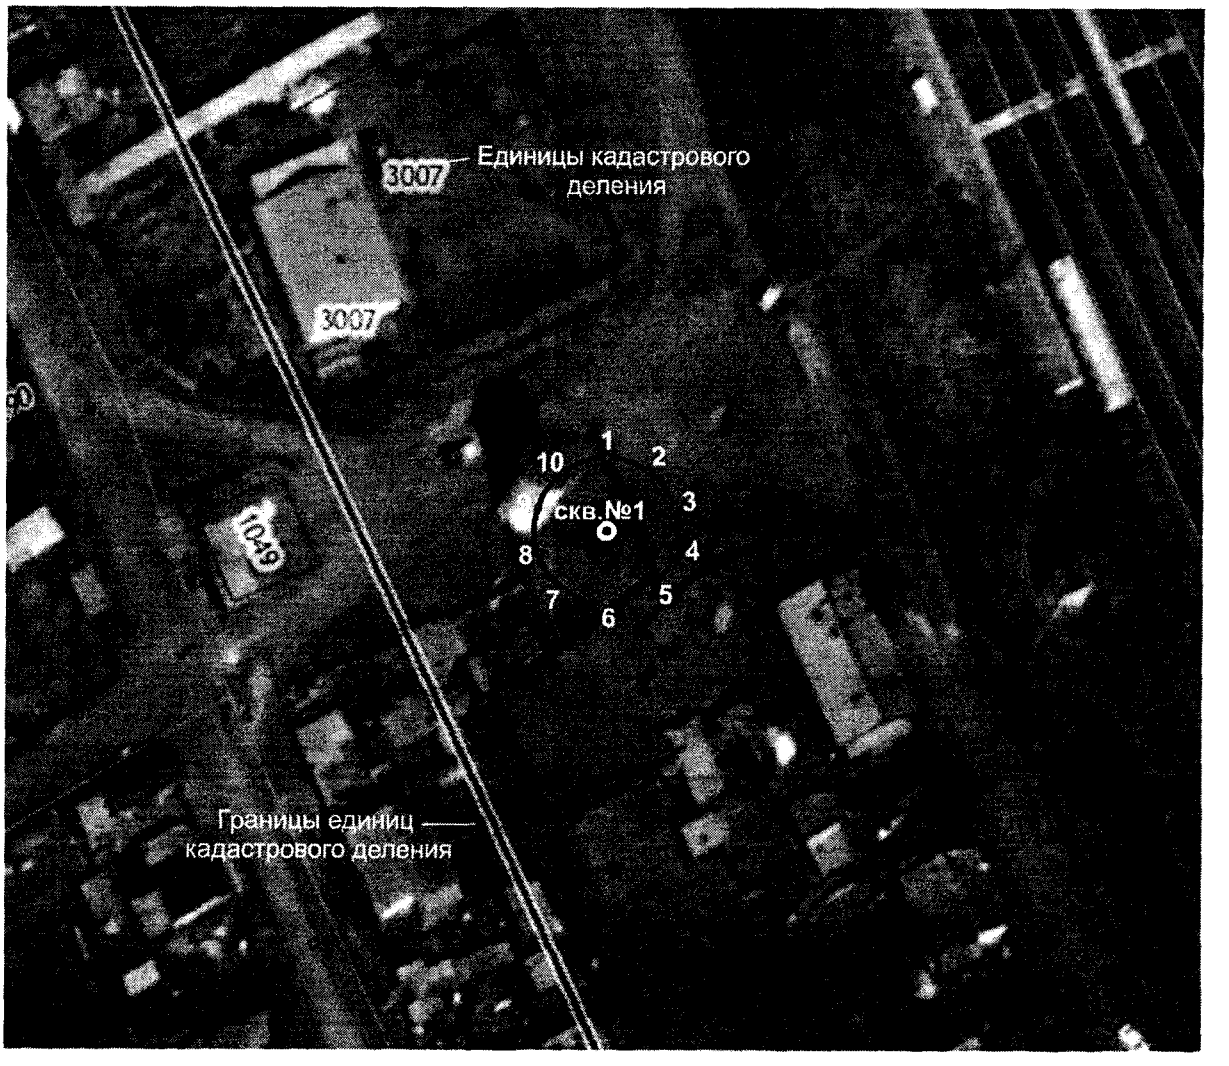


масштаб 1:1000

Условные обозначения

○	Границы первого пояса санитарной охраны водозаборной скважины №1
◉ скв.№1	Водозаборная скважина №1
10•	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 7-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД»

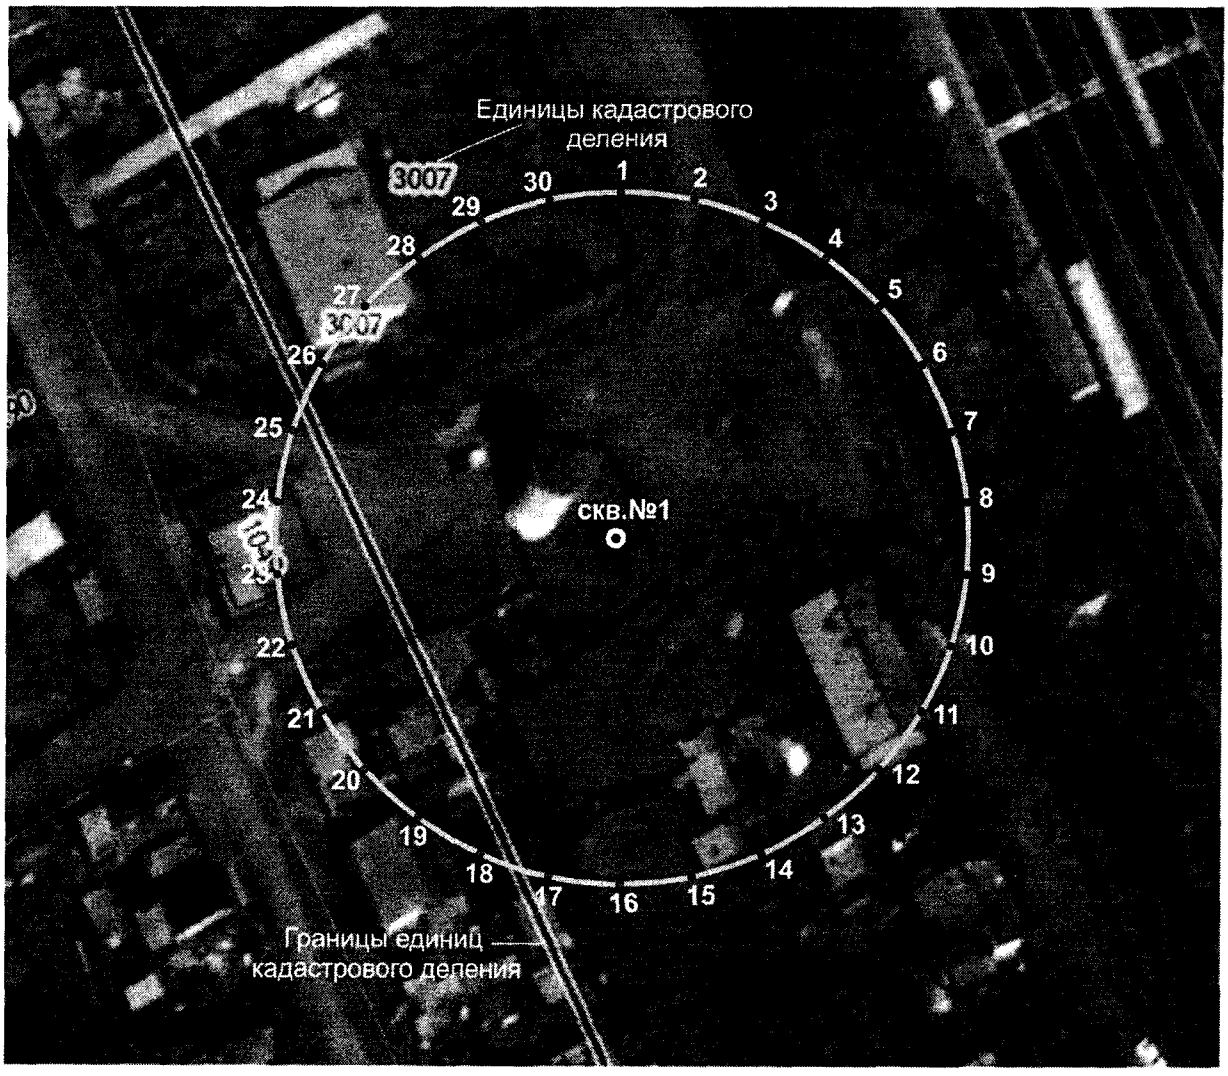


масштаб 1:1000

Условные обозначения

	Границы второго пояса санитарной охраны водозаборной скважины №1
◉ скв.№1	Водозаборная скважина №1
10•	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 7 -мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины 1 станции Забитуй ВСЖД ОАО «РЖД»

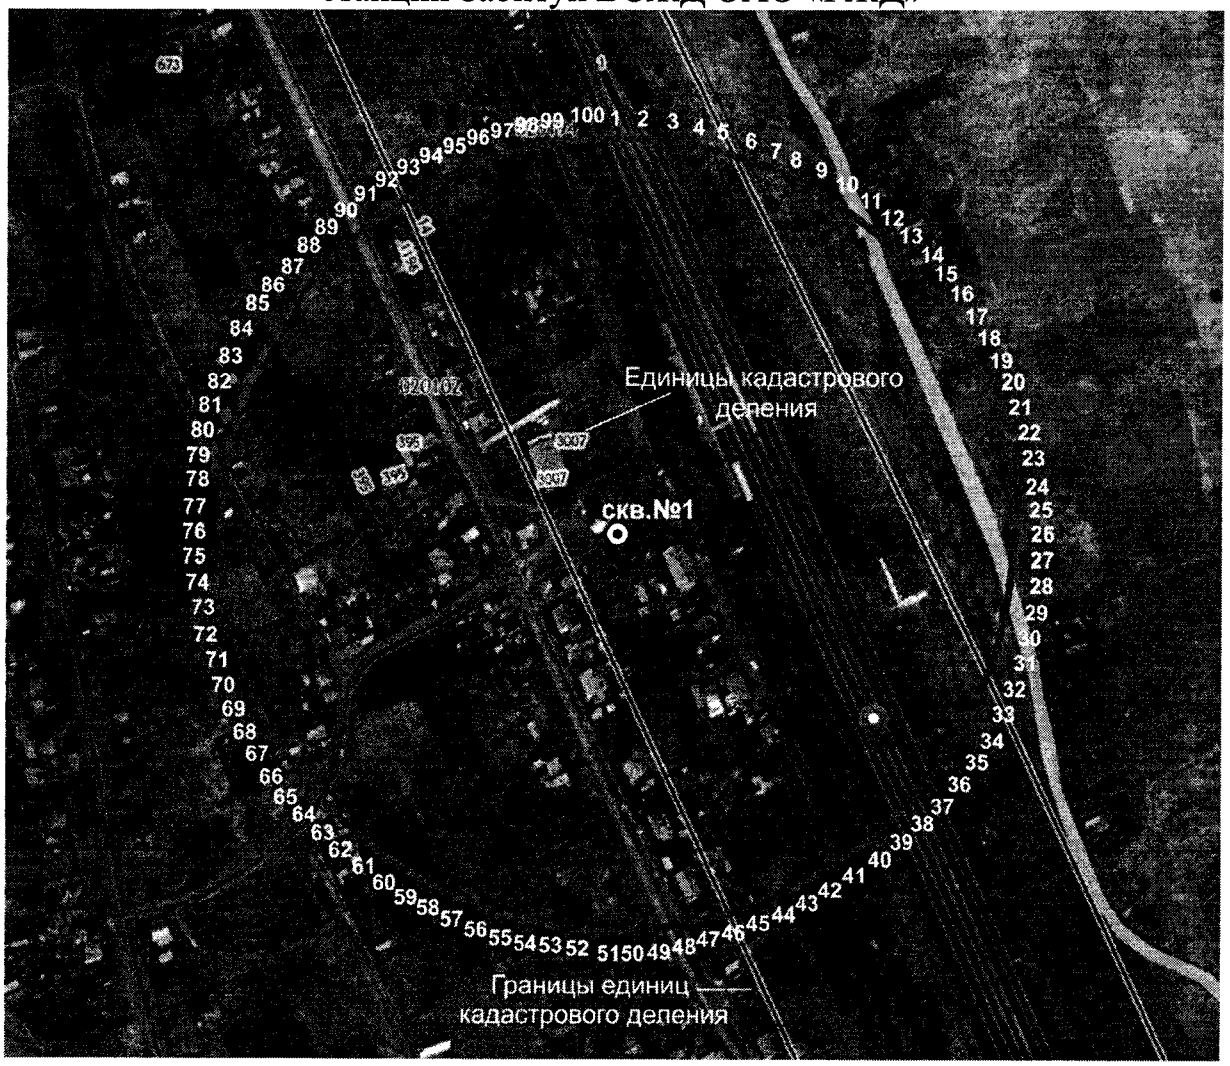

масштаб 1:4000

Условные обозначения

	Границы третьего пояса санитарной охраны водозаборной скважины №1
◉ скв.№1	Водозаборная скважина №1
10•	Характерная точка границы объекта землеустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «29» марта 2021 года № 7-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 1 СТАНЦИИ ЗАБИТУЙ ВСЖД ОАО «РЖД»

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова