МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«18» июня 2021 года 53 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны
подземного источника водоснабжения
действующей водозаборной скважины 11 (6)
поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 5 июня 2015 года № 38.ЖЦ.02.000.Т.000016.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД» согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 53-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 11 (6) ПОСТА ЭЦ-3 Ж.Д. СТ. ТАЙШЕТ ОАО «РЖД»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается радиусом 10 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	789566,57	1313051,50
2	789564,64	1313057,37
3	789559,64	1313060,99
4	789553,46	1313060,97
5	789548,47	1313057,33
6	789546,57	1313051,45
7	789548,49	1313045,58
8	789553,49	1313041,96
9	789559,67	1313041,96
10	789564,66	1313045,59
1	789566,57	1313051,50

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается:
вверх по потоку – 34 м;
вниз по потоку – 18 м;
ширина (в одну сторону) – 24 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	789566,42	1313028,03
2	789572,24	1313033,99
3	789575,67	1313041,58
4	789576,30	1313049,89
5	789574,05	1313057,91
6	789569,19	1313064,68
7	789562,31	1313069,38
8	789554,24	1313071,45
9	789545,95	1313070,63
10	789538,44	1313067,03
11	789515,39	1313047,11
12	789547,08	1313011,09
1	789566,42	1313028,03

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается:
вверх по потоку – 706 м;
вниз по потоку – 27 м;
ширина (в одну сторону) – 87 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	789571,74	1312948,43
2	789580,84	1312958,60
3	789588,23	1312970,06
4	789593,75	1312982,54
5	789597,24	1312995,74
6	789598,63	1313009,31
7	789597,88	1313022,93
8	789595,00	1313036,27

9	789590,08	1313049,00
10	789583,23	1313060,80
11	789574,62	1313071,38
12	789564,46	1313080,49
13	789552,99	1313087,89
14	789540,52	1313093,42
15	789527,33	1313096,92
16	789513,76	1313098,32
17	789500,13	1313097,58
18	789486,79	1313094,72
19	789474,06	1313089,80
20	789462,26	1313082,96
21	789451,67	1313074,36
22	788969,19	1312650,58
23	789084,07	1312519,96
1	789571,74	1312948,43

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД».


Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области



И.В. Анбросенко

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 53-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД»

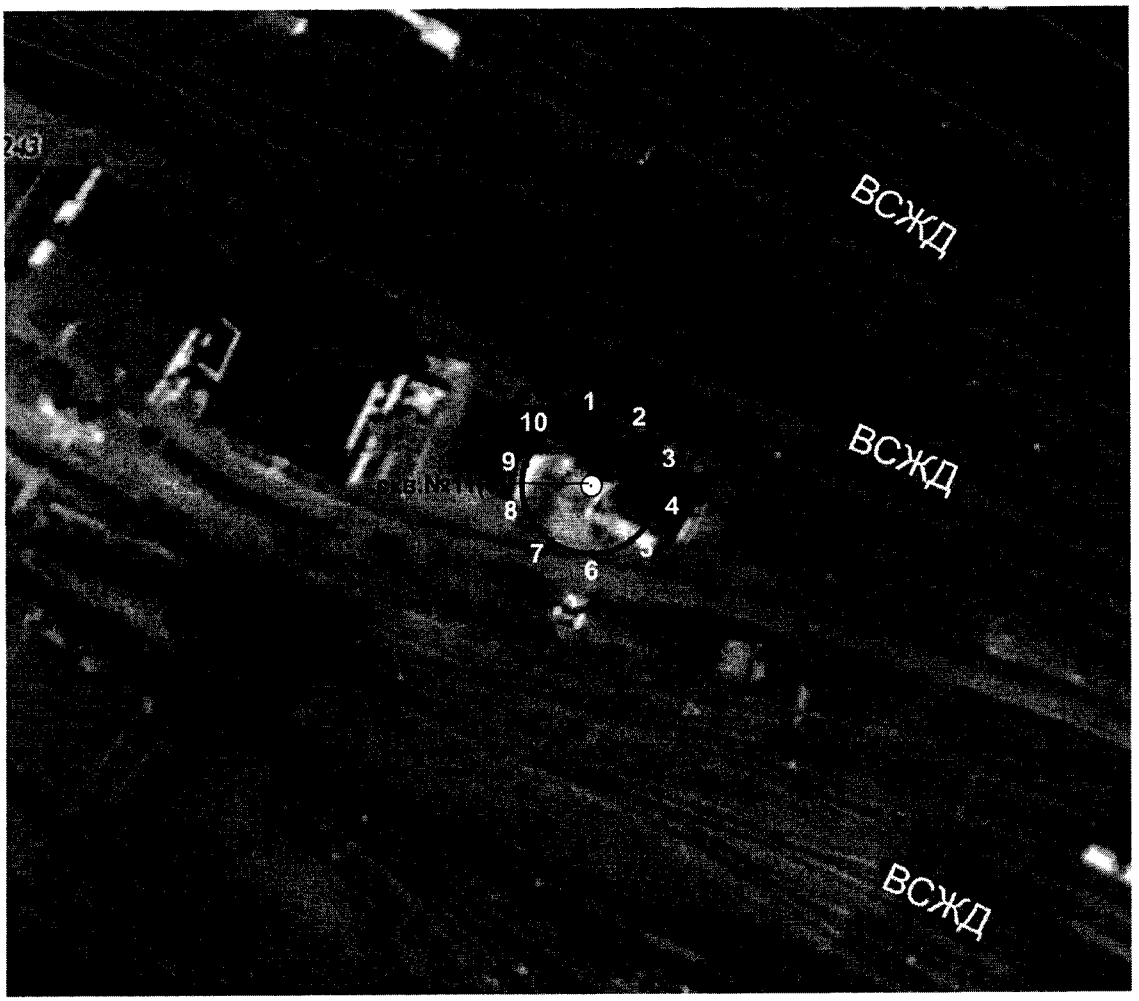

масштаб 1:1000

Условные обозначения


Границы первого пояса санитарной охраны водозаборной скважины №11(6)

скв.№11(6) Водозаборная скважина №11(6)

1 Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 53-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД»

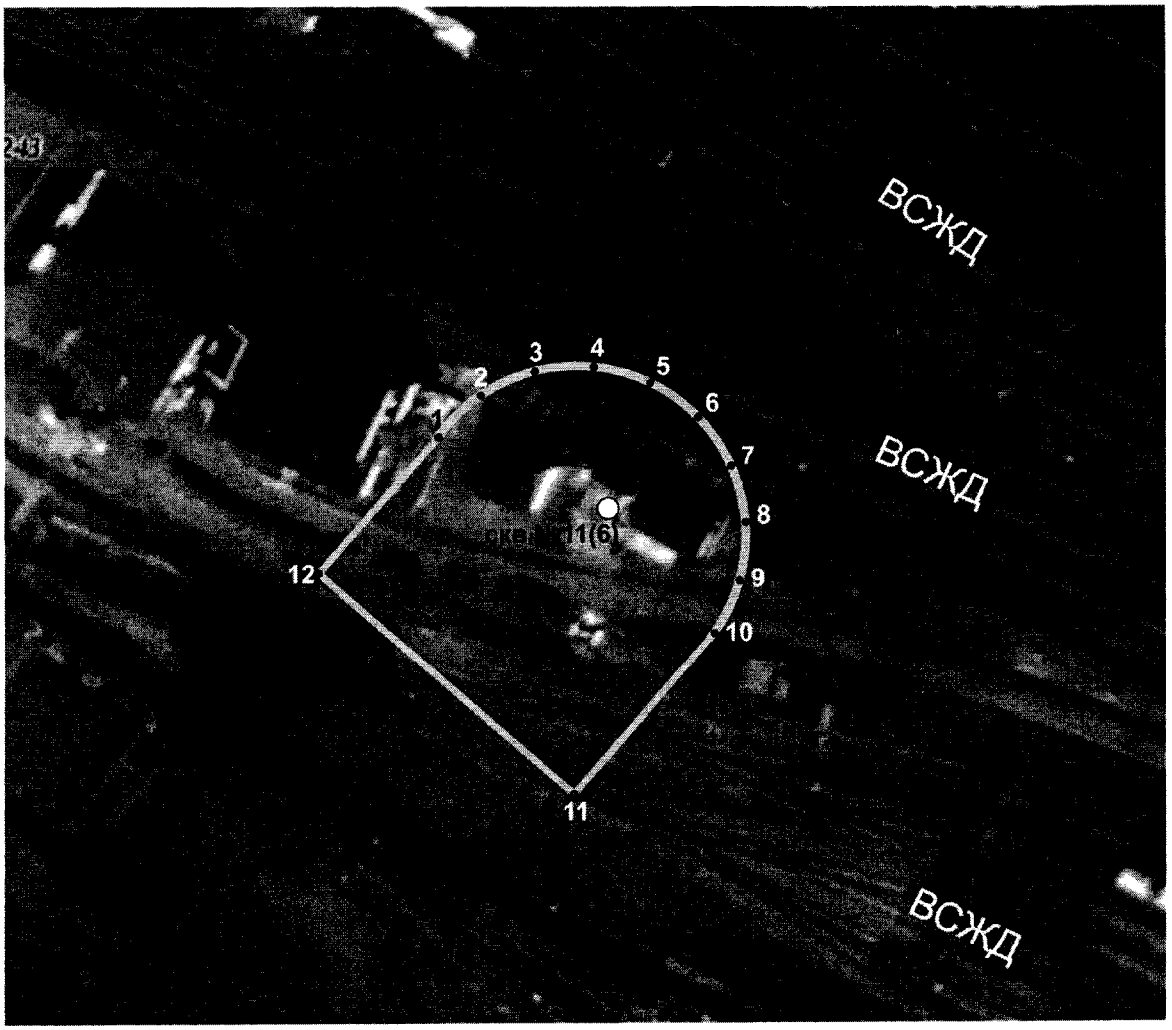


масштаб 1:1000

Условные обозначения

	Границы второго пояса санитарной охраны водозаборной скважины №11(6)
◉ скв.№11(6)	Водозаборная скважина №11(6)
• 1	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД», установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 53-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующей водозаборной скважины 11 (6) поста ЭЦ-3 ж.д. ст. Тайшет ОАО «РЖД»

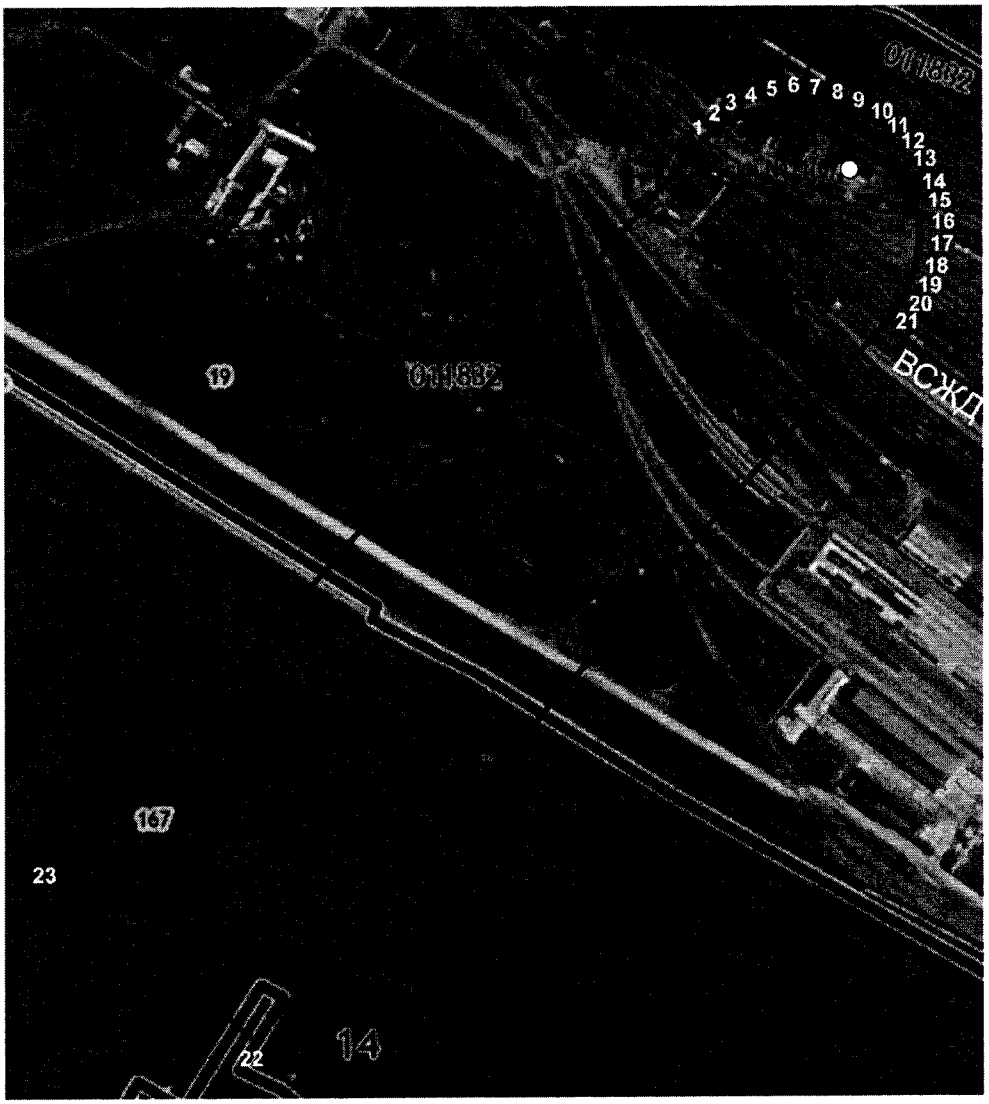

масштаб 1:4000

Условные обозначения

Границы третьего пояса санитарной охраны водозаборной скважины №11(6)

скв.№11(6) Водозаборная скважина №11(6)

1 Характерная точка границы объекта землеустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «18» июня 2021 года № 53-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ 11 (6) ПОСТА ЭЦ-3 Ж.Д. СТ. ТАЙШЕТ ОАО «РЖД»

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном

согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области  И.В. Анбросенко