



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 01.09.2017 № 3.10-18-17

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год


В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением МУП «Тепловик», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Тепловик» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3.10-26 (п)(4.0)

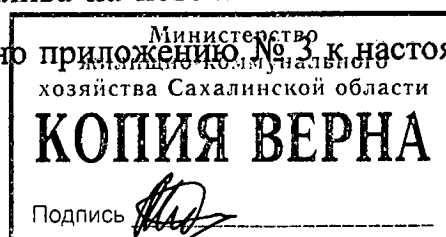


4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).


5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.

6. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Министр

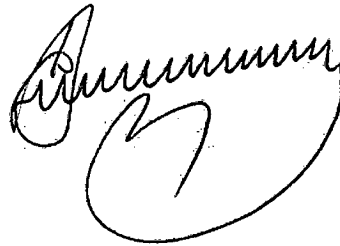

Д.В.Зайцев

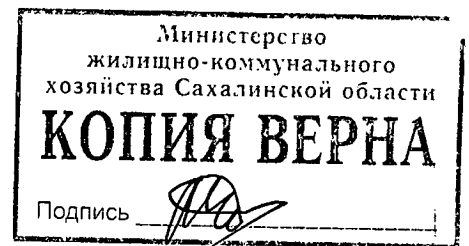

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 01.09.2017 № 3.10-18-п

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Тепловик» на 2018 год

Предприятие: МУП «Тепловик» ИНН 6517007814			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	Гкал в год	9868
		процент	12,6
2.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям	куб. м	12430

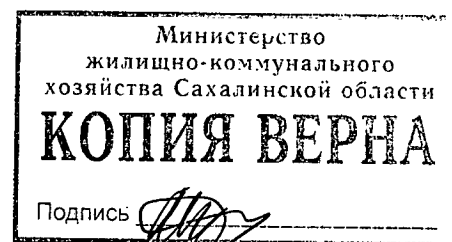

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 01.09.2017 № 3.10-18-п

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год

Предприятие: МУП «Тепловик» ИНН 6517007814		
Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия	кг.у.т./Гкал	192,46

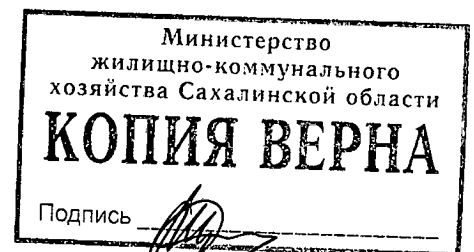

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 01.09.2017 № 3.10-18-п

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год

Предприятие: МУП «Тепловик» ИНН 6517007814				
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива	Срок действия норматива
1.	Общий нормативный запас топлива для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,7571)	т.н.т.	5280,8	1 год
1.1.	в том числе, неснижаемый нормативный запас топлива для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,7571)	т.н.т.	730,8	3 года
1.2.	в том числе, нормативный эксплуатационный запас топлива для котельных на твердом топливе (уголь с калорийным эквивалентом 0,7571)	т.н.т.	4550,0	1 год

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись 