



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«28» 07 2026

№ 159

г. Тамбов

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны действующего водозабора акционерного общества «ИЗОРОК»

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 3.1.3.26 Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, утвержденного постановлением Главы Тамбовской области от 15.12.2022 № 60, на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 10.06.2024 № 68.01.03.000.Т.000163.06.24 о соответствии проекта зон санитарной охраны действующего водозабора акционерного общества «ИЗОРОК» (далее – АО «Изорок») ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок» в соответствии с приложением № 1.

2. Установить второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок» в соответствии с приложением № 2.

3. Установить третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок» в соответствии с приложением № 3.

4. Установить режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок» в соответствии с приложением № 4.

5. Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «Изорок» установлены бессрочно.

6. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ) на собственника водозабора. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления ЗОУИТ в соответствии с действующим законодательством с учетом особенностей и сроков, установленных

статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.


7. Отделу недропользования управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области (Матайс) обеспечить направление АО «Изорок» копии настоящего приказа. Сведения об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения направить в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тамбовской области.

8. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования.

9. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), разместить на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя министра - начальника управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области Прокудина Ю.В.

Министр

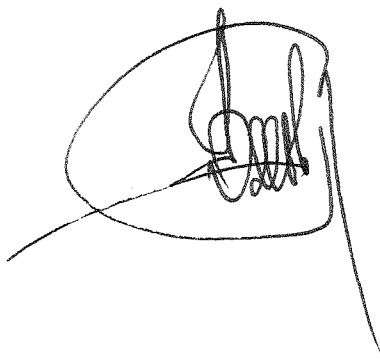A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Д.А. Сомов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 28.07 2026 № 151

Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок»

Описание местоположения границ объекта		
Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о. город Тамбов, Промышленная зона
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1643±71 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за

		пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 4) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423001,65	1246950,74	Аналитический метод	0,50	-
2	422977,17	1246985,16	Аналитический метод	0,50	-
3	422963,69	1246988,66	Аналитический метод	0,50	-
4	422951,08	1246984,40	Аналитический метод	0,50	-
5	422953,40	1246965,84	Аналитический метод	0,50	-

6	422958,90	1246945,31	Аналитический метод	0,50	-		
7	422975,60	1246935,76	Аналитический метод	0,50	-		
1	423001,65	1246950,74	Аналитический метод	0,50	-		
Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта

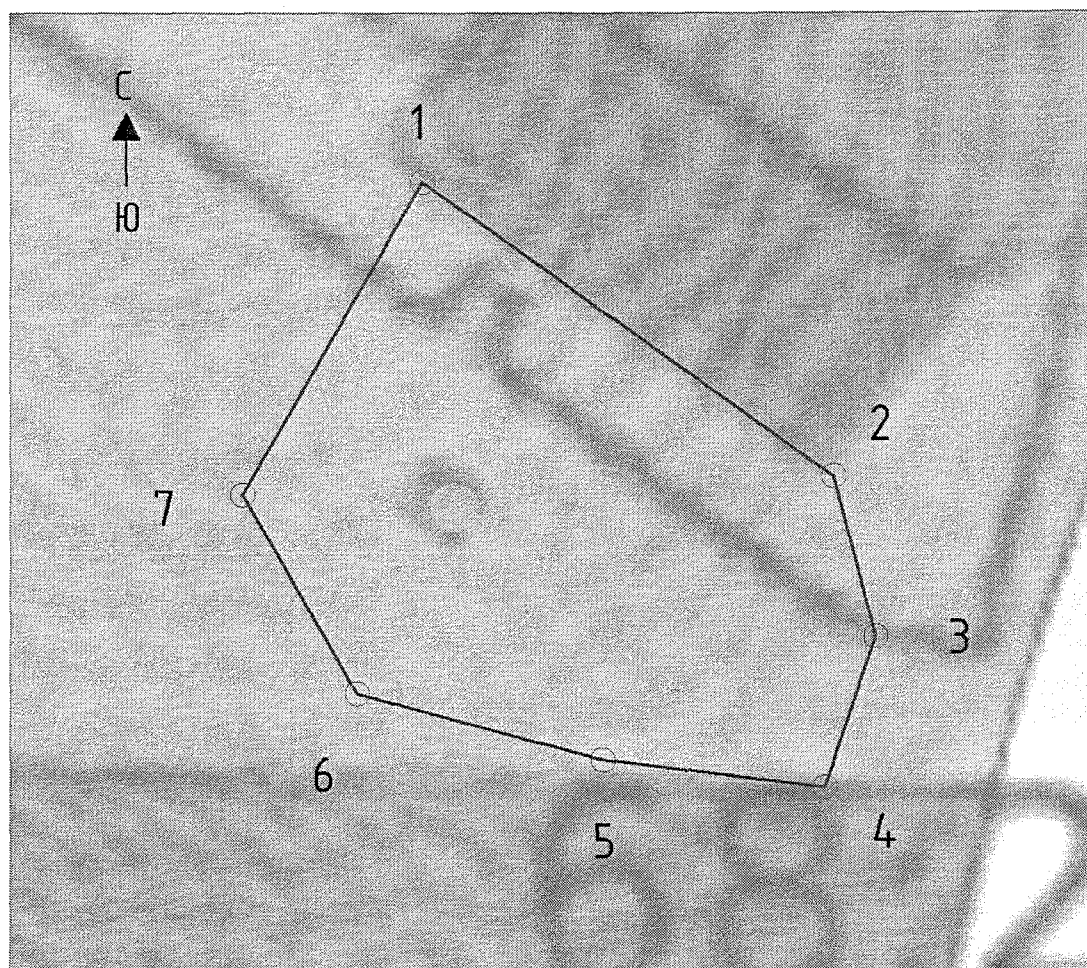

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница устанавливаемой зоны санитарной охраны
- границы земельных участков, стоящие на кадастровом учете
- 10 характерная точка границы зоны санитарной охраны и ее номер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 28.07 2026 № 151

Второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок»

Описание местоположения границ объекта		
Второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о. город Тамбов, Промышленная зона
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	113702±590 м²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по второму поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных

		вод; 5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: 1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 2) применение удобрений и ядохимикатов; 3) рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423085,63	1246819,53	Аналитический метод	0,50	-
2	423095,33	1246846,58	Аналитический метод	0,50	-
3	423100,92	1246874,76	Аналитический метод	0,50	-
4	423102,30	1246903,46	Аналитический метод	0,50	-
5	423099,42	1246932,05	Аналитический метод	0,50	-
6	423092,36	1246959,90	Аналитический метод	0,50	-
7	423081,26	1246986,41	Аналитический метод	0,50	-
8	423066,38	1247010,99	Аналитический метод	0,50	-

9	423048,03	1247033,10	Аналитический метод	0,50	-
10	423026,62	1247052,26	Аналитический метод	0,50	-
11	423002,62	1247068,05	Аналитический метод	0,50	-
12	422976,55	1247080,13	Аналитический метод	0,50	-
13	422948,98	1247088,23	Аналитический метод	0,50	-
14	422920,52	1247092,18	Аналитический метод	0,50	-
15	422891,79	1247091,88	Аналитический метод	0,50	-
16	422863,41	1247087,34	Аналитический метод	0,50	-
17	422730,11	1246975,92	Аналитический метод	0,50	-
18	422720,51	1246948,84	Аналитический метод	0,50	-
19	422715,02	1246920,64	Аналитический метод	0,50	-
20	422713,75	1246891,93	Аналитический метод	0,50	-
21	422716,73	1246863,36	Аналитический метод	0,50	-
22	422723,90	1246835,53	Аналитический метод	0,50	-
23	422735,09	1246809,07	Аналитический метод	0,50	-
24	422750,06	1246784,54	Аналитический метод	0,50	-
25	422768,48	1246762,50	Аналитический метод	0,50	-
26	422789,96	1246743,41	Аналитический метод	0,50	-
27	422814,02	1246727,71	Аналитический метод	0,50	-
28	422840,13	1246715,72	Аналитический метод	0,50	-
29	422867,73	1246707,72	Аналитический метод	0,50	-
30	422896,20	1246703,87	Аналитический метод	0,50	-
31	422924,93	1246704,27	Аналитический метод	0,50	-
32	422953,29	1246708,91	Аналитический метод	0,50	-
1	423085,63	1246819,53	Аналитический метод	0,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

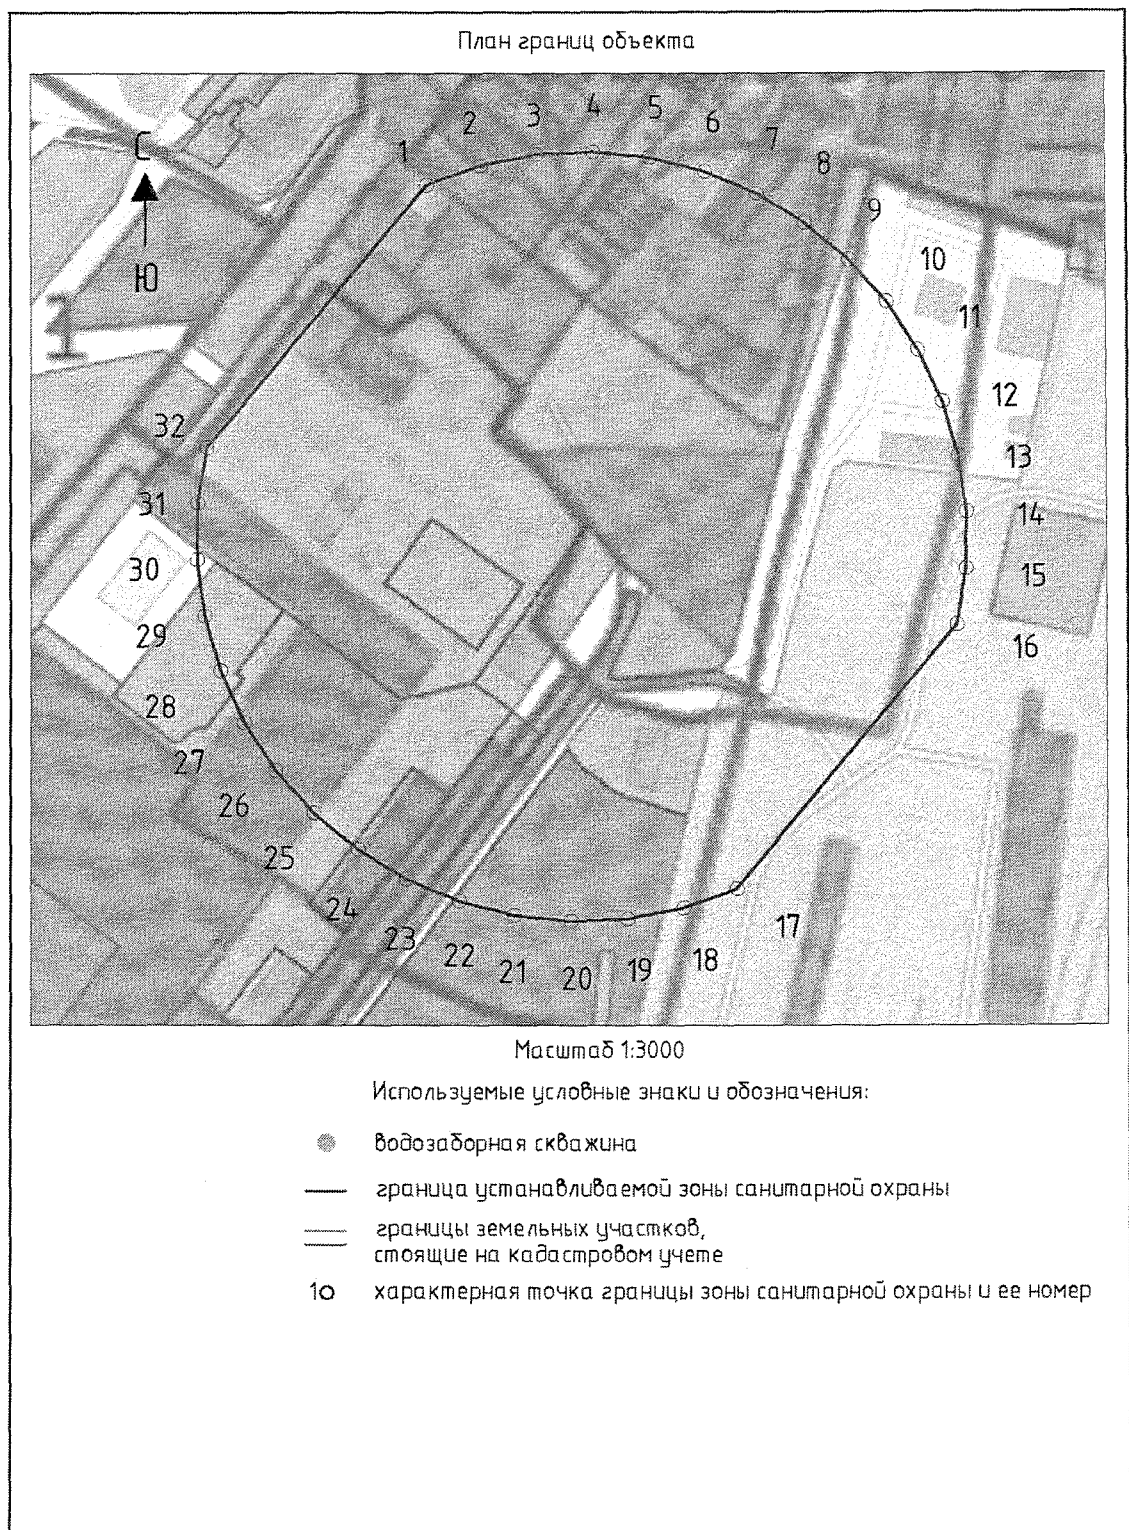

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 28.07 2026 № 151

Третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок»

Описание местоположения границ объекта		
Третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о. город Тамбов, Промышленная зона
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5668329±4167 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по третьему поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 4) запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность

		химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	423227,08	1246648,61	Аналитический метод	0,50	-
2	423216,39	1246732,53	Аналитический метод	0,50	-
3	423195,27	1246814,46	Аналитический метод	0,50	-
4	423164,03	1246893,08	Аналитический метод	0,50	-
5	423123,17	1246967,16	Аналитический метод	0,50	-
6	423073,34	1247035,54	Аналитический метод	0,50	-
7	423015,33	1247097,12	Аналитический метод	0,50	-
8	422950,06	1247150,94	Аналитический метод	0,50	-
9	422878,54	1247196,14	Аналитический метод	0,50	-
10	422801,92	1247232,02	Аналитический метод	0,50	-
11	422721,41	1247258,00	Аналитический метод	0,50	-
12	420037,26	1245003,05	Аналитический метод	0,50	-
13	417353,12	1242748,11	Аналитический метод	0,50	-
14	417369,52	1242665,08	Аналитический метод	0,50	-
15	417396,13	1242584,74	Аналитический метод	0,50	-
16	417432,53	1242508,33	Аналитический метод	0,50	-
17	417478,15	1242437,04	Аналитический метод	0,50	-
18	417532,28	1242371,99	Аналитический метод	0,50	-
19	417594,09	1242314,17	Аналитический метод	0,50	-

20	417662,61	1242264,49	Аналитический метод	0,50	-
21	417736,77	1242223,72	Аналитический метод	0,50	-
22	417815,43	1242192,49	Аналитический метод	0,50	-
23	417897,37	1242171,29	Аналитический метод	0,50	-
24	420562,22	1244409,95	Аналитический метод	0,50	-
1	423227,08	1246648,61	Аналитический метод	0,50	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:40000

Используемые условные знаки и обозначения:

-  водозаборная скважина
-  граница устанавливаемой зоны санитарной охраны
-  границы земельных участков, стоящие на кадастровом учете
- 10** характерная точка границы зоны санитарной охраны и ее номер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 28 07 2026 № 151

Режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 8009) АО «Изорок»

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) запрещается:

1.1. все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей;

1.2. применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

2.1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2. размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов и рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3.2. размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

4.2. дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.3. водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

4.5. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

5.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

5.3. мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

5.4. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

6.3. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.