



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«30» 07 2026

№ 153

г. Тамбов

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны действующего водозабора акционерного общества Булочно-кондитерского комбината «Моршанский»

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 3.1.3.26 Положения о министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, утвержденного постановлением Главы Тамбовской области от 15.12.2022 № 60, на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 15.06.2022 № 68.03.01.000.Т.000005.06.22 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод скважины № 19954 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения акционерного общества Булочно-кондитерского комбината «Моршанский» (далее – АО БКК «Моршанский») ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский» в соответствии с приложением № 1.

2. Установить второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский» в соответствии с приложением № 2.

3. Установить третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский» в соответствии с приложением № 3.

4. Установить режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский» в соответствии с приложением № 4.

5. Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО БКК «Моршанский» установлены бессрочно.

6. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории

(далее - ЗОУИТ) на собственника водозабора. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня установления ЗОУИТ в соответствии с действующим законодательством с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.


7. Отделу недропользования управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области (Матайс) обеспечить направление АО БКК «Моршанский» копии настоящего приказа. Сведения об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения направить в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тамбовской области.

8. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования.

9. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), разместить на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя министра - начальника управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области Прокудина Ю.В.

Министр

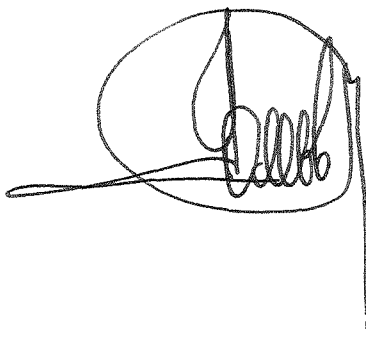A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'D' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Д.А. Сомов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 30.07 2026 № 153

Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский»

Описание местоположения границ объекта		
Первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Моршанск, город Моршанск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	100 +/- 4 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за

		пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 4) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	508880.13	1270911.23	Аналитический метод	0.10	-
2	508876.46	1270920.54	Аналитический метод	0.10	-
3	508867.16	1270916.88	Аналитический метод	0.10	-
4	508870.82	1270907.57	Аналитический метод	0.10	-
1	508880.13	1270911.23	Аналитический метод	0.10	-

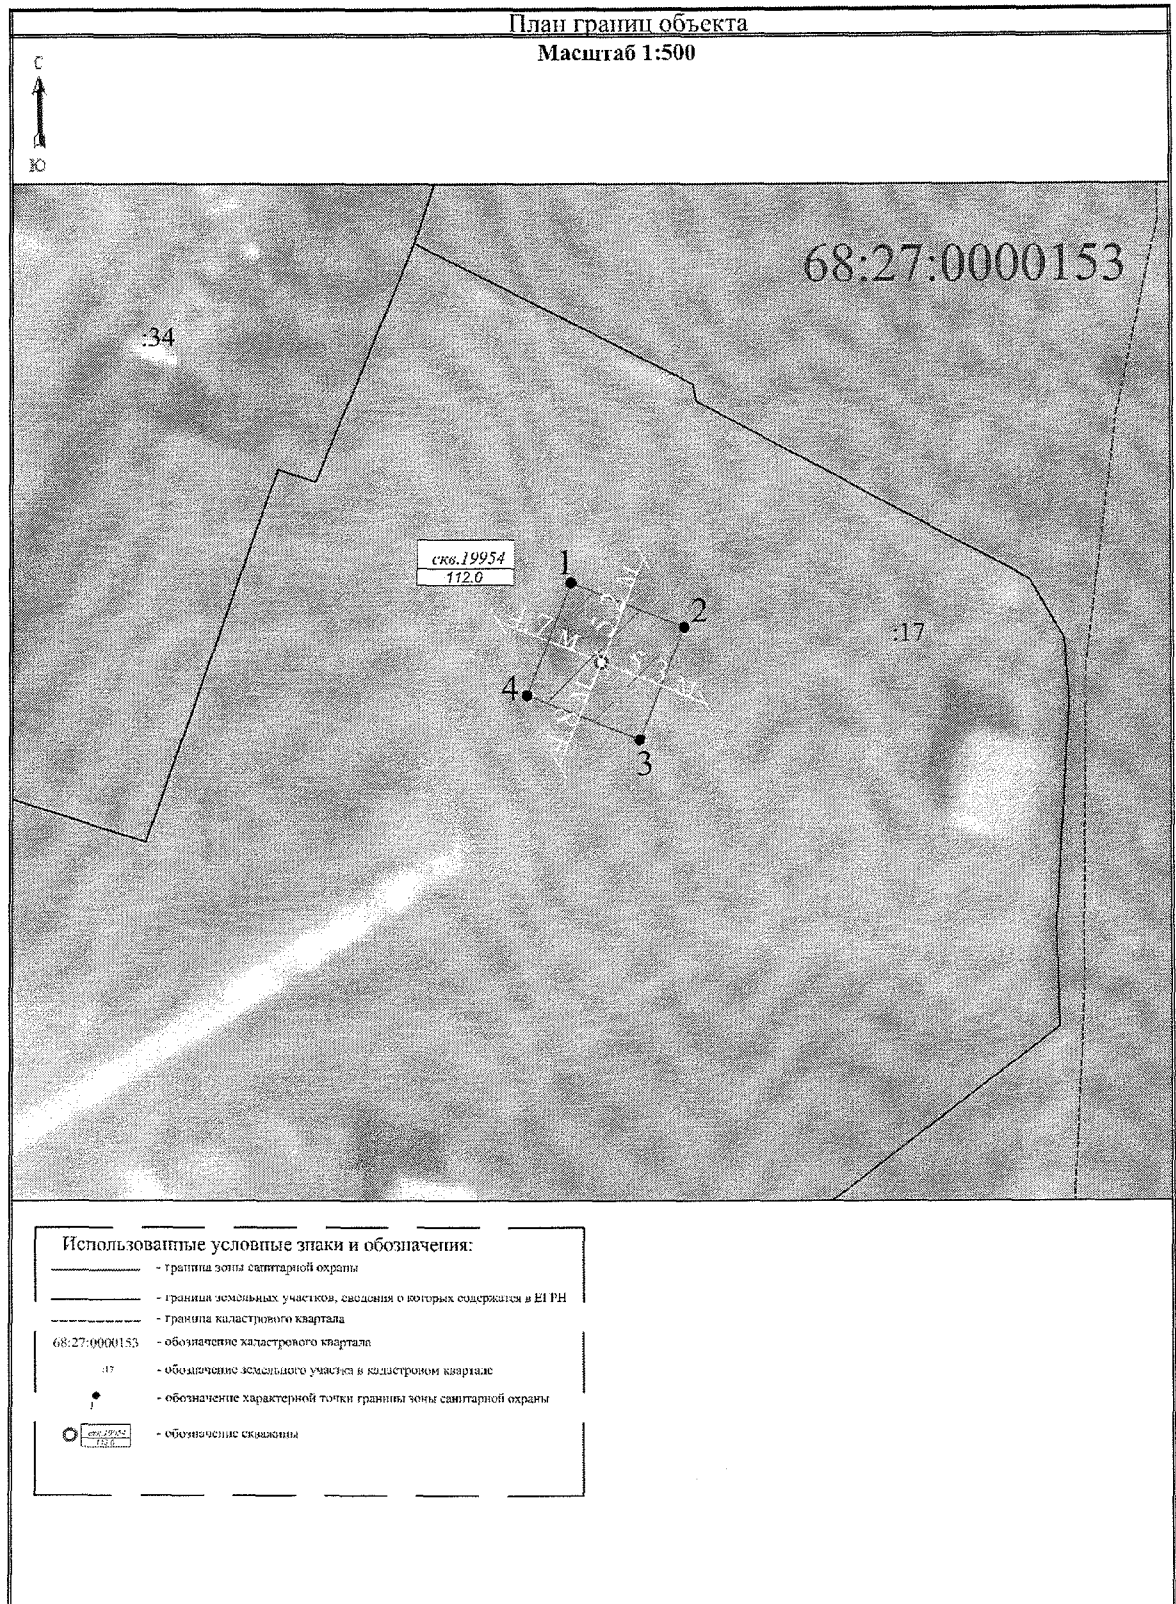

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 30.04 2026 № 153

Второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский»

Описание местоположения границ объекта		
Второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Моршанск, город Моршанск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1371 +/- 13 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по второму поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных

		вод; 5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: 1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 2) применение удобрений и ядохимикатов; 3) рубка леса главного пользования и реконструкции. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	508894.57	1270913.70	Аналитический метод	0.10	-
2	508893.91	1270918.93	Аналитический метод	0.10	-
3	508891.97	1270923.82	Аналитический метод	0.10	-
4	508888.88	1270928.08	Аналитический метод	0.10	-
5	508884.82	1270931.43	Аналитический метод	0.10	-
6	508880.06	1270933.67	Аналитический метод	0.10	-
7	508874.89	1270934.66	Аналитический метод	0.10	-
8	508869.63	1270934.33	Аналитический метод	0.10	-

9	508864.63	1270932.70	Аналитический метод	0.10	-
10	508860.18	1270929.88	Аналитический метод	0.10	-
11	508856.58	1270926.05	Аналитический метод	0.10	-
12	508854.04	1270921.43	Аналитический метод	0.10	-
13	508852.73	1270916.33	Аналитический метод	0.10	-
14	508852.73	1270911.07	Аналитический метод	0.10	-
15	508854.04	1270905.97	Аналитический метод	0.10	-
16	508856.58	1270901.36	Аналитический метод	0.10	-
17	508860.18	1270897.52	Аналитический метод	0.10	-
18	508864.63	1270894.70	Аналитический метод	0.10	-
19	508869.63	1270893.07	Аналитический метод	0.10	-
20	508874.89	1270892.74	Аналитический метод	0.10	-
21	508880.06	1270893.73	Аналитический метод	0.10	-
22	508884.82	1270895.97	Аналитический метод	0.10	-
23	508888.88	1270899.33	Аналитический метод	0.10	-
24	508891.97	1270903.59	Аналитический метод	0.10	-
25	508893.91	1270908.48	Аналитический метод	0.10	-
1	508894.57	1270913.70	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
---	-------------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------------------

границы	X	Y	X	Y	характерной точки	положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

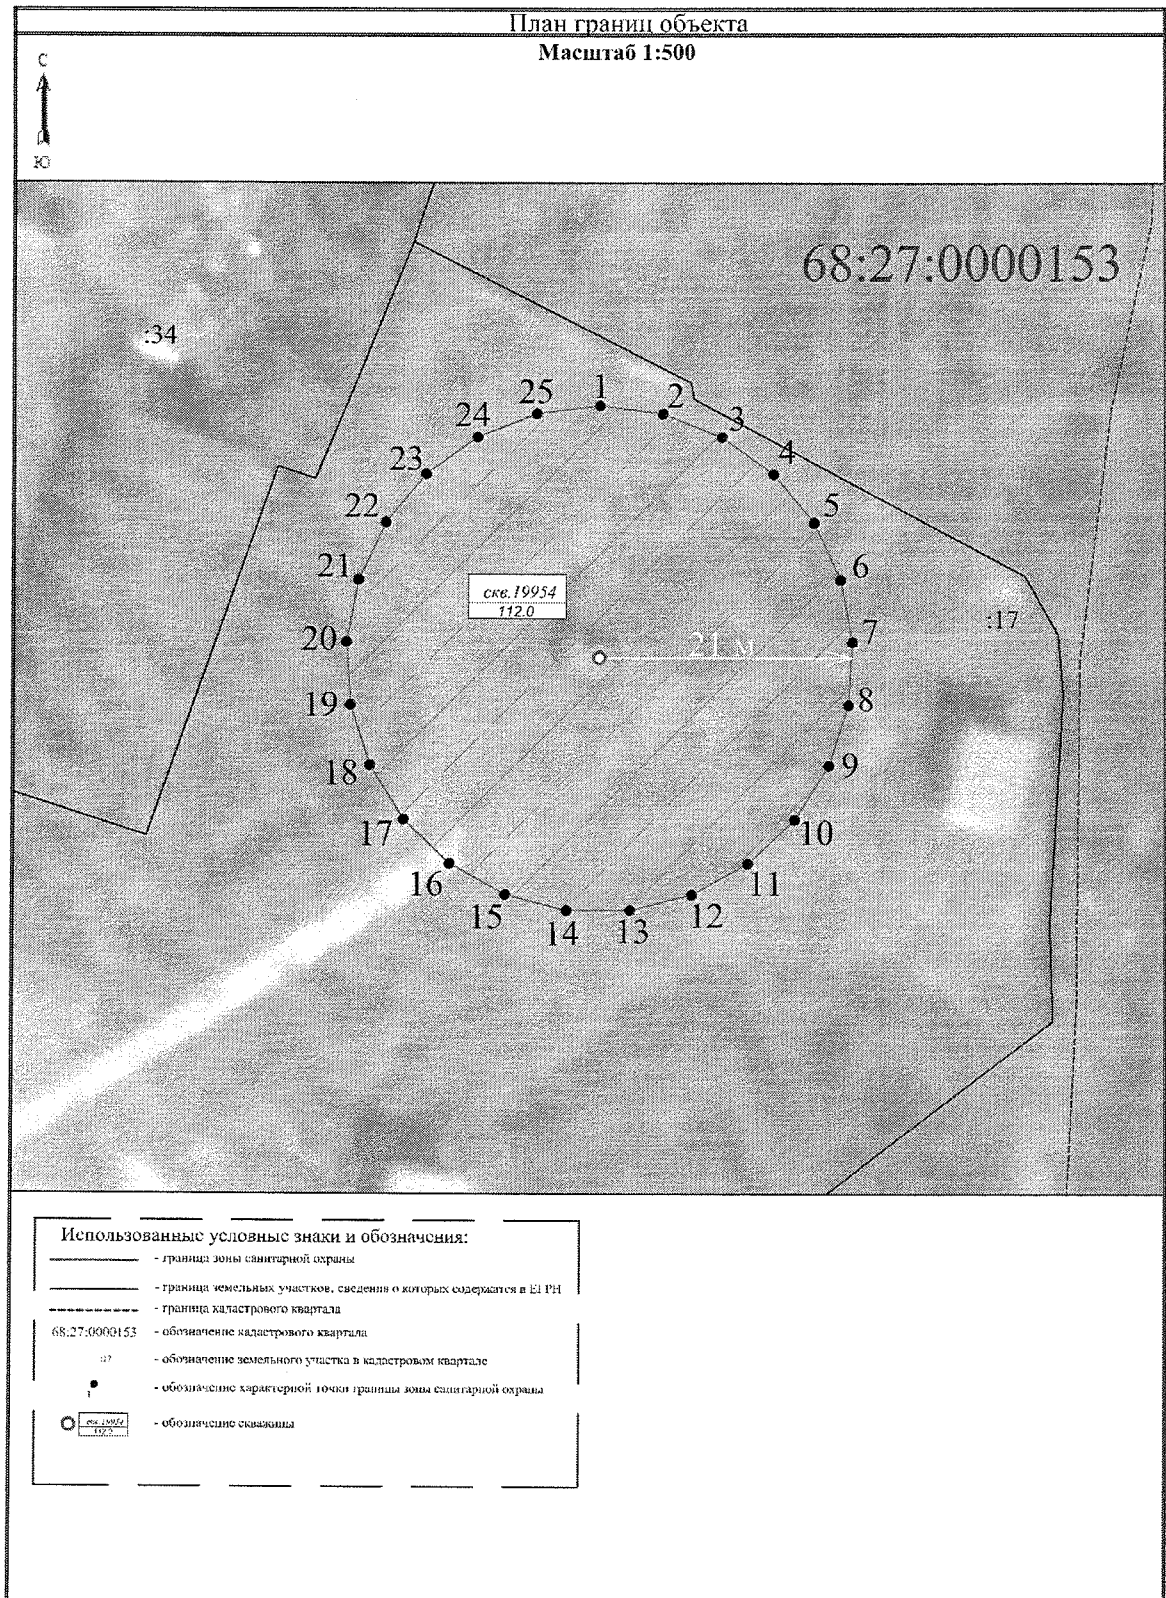

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 30.07 2026 № 153

Третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский»

Описание местоположения границ объекта		
Третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Тамбовская область, г.о город Моршанск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70532 +/- 93 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по третьему поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО): 1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 4) запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность

		химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-68, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	509023.56	1270913.72	Аналитический метод	0.10	-
2	509022.58	1270930.82	Аналитический метод	0.10	-
3	509019.66	1270947.69	Аналитический метод	0.10	-
4	509014.84	1270964.13	Аналитический метод	0.10	-
5	509008.17	1270979.90	Аналитический метод	0.10	-
6	508999.75	1270994.82	Аналитический метод	0.10	-
7	508989.68	1271008.67	Аналитический метод	0.10	-
8	508978.10	1271021.29	Аналитический метод	0.10	-
9	508965.16	1271032.51	Аналитический метод	0.10	-
10	508951.02	1271042.17	Аналитический метод	0.10	-
11	508935.87	1271050.16	Аналитический метод	0.10	-
12	508919.91	1271056.38	Аналитический метод	0.10	-
13	508903.35	1271060.73	Аналитический метод	0.10	-
14	508886.40	1271063.17	Аналитический метод	0.10	-
15	508869.28	1271063.66	Аналитический метод	0.10	-
16	508852.21	1271062.19	Аналитический метод	0.10	-
17	508835.43	1271058.79	Аналитический метод	0.10	-
18	508819.14	1271053.50	Аналитический метод	0.10	-
19	508803.56	1271046.38	Аналитический метод	0.10	-

20	508788.89	1271037.54	Аналитический метод	0.10	-
21	508775.33	1271027.08	Аналитический метод	0.10	-
22	508763.05	1271015.15	Аналитический метод	0.10	-
23	508752.21	1271001.89	Аналитический метод	0.10	-
24	508742.95	1270987.48	Аналитический метод	0.10	-
25	508735.39	1270972.11	Аналитический метод	0.10	-
26	508729.64	1270955.98	Аналитический метод	0.10	-
27	508725.76	1270939.30	Аналитический метод	0.10	-
28	508723.80	1270922.28	Аналитический метод	0.10	-
29	508723.80	1270905.16	Аналитический метод	0.10	-
30	508725.76	1270888.14	Аналитический метод	0.10	-
31	508729.64	1270871.46	Аналитический метод	0.10	-
32	508735.39	1270855.33	Аналитический метод	0.10	-
33	508742.95	1270839.96	Аналитический метод	0.10	-
34	508752.21	1270825.55	Аналитический метод	0.10	-
35	508763.05	1270812.29	Аналитический метод	0.10	-
36	508775.33	1270800.36	Аналитический метод	0.10	-
37	508788.89	1270789.90	Аналитический метод	0.10	-
38	508803.56	1270781.06	Аналитический метод	0.10	-
39	508819.14	1270773.94	Аналитический метод	0.10	-
40	508835.43	1270768.65	Аналитический метод	0.10	-
41	508852.21	1270765.25	Аналитический метод	0.10	-
42	508869.28	1270763.78	Аналитический метод	0.10	-
43	508886.40	1270764.27	Аналитический метод	0.10	-
44	508903.35	1270766.71	Аналитический метод	0.10	-
45	508919.91	1270771.06	Аналитический метод	0.10	-
46	508935.87	1270777.28	Аналитический метод	0.10	-
47	508951.02	1270785.27	Аналитический метод	0.10	-
48	508965.16	1270794.93	Аналитический метод	0.10	-
49	508978.10	1270806.15	Аналитический метод	0.10	-
50	508989.68	1270818.77	Аналитический метод	0.10	-
51	508999.75	1270832.62	Аналитический метод	0.10	-
52	509008.17	1270847.54	Аналитический метод	0.10	-
53	509014.84	1270863.31	Аналитический метод	0.10	-
54	509019.66	1270879.75	Аналитический метод	0.10	-
55	509022.58	1270896.62	Аналитический метод	0.10	-
1	509023.56	1270913.72	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

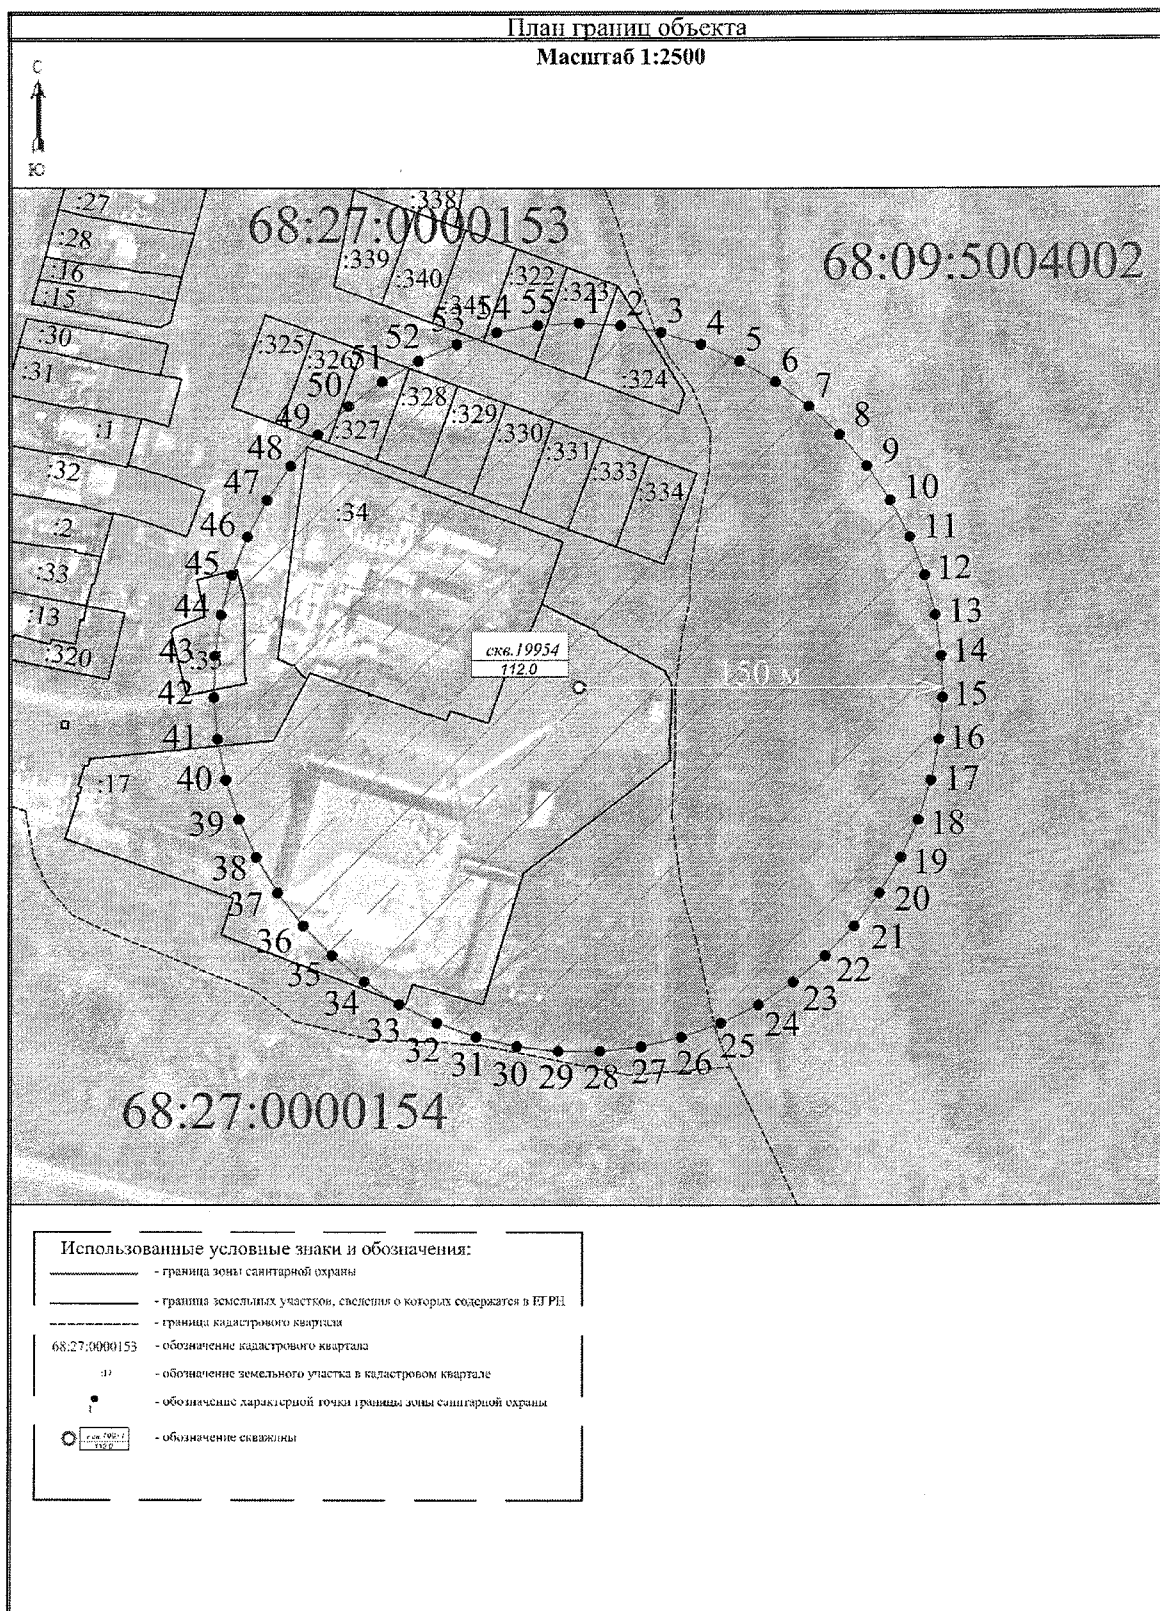

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства экологии и
природных ресурсов Тамбовской области
от 30.07. 2026 № 153

Режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважина № 19954) АО БКК «Моршанский»

1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) запрещается:

1.1. все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей;

1.2. применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

2.1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2. размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов и рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

3.2. размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

4.2. дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.3. водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

4.5. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

5.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

5.3. мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

5.4. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1. выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

6.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

6.3. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.